



DK 88

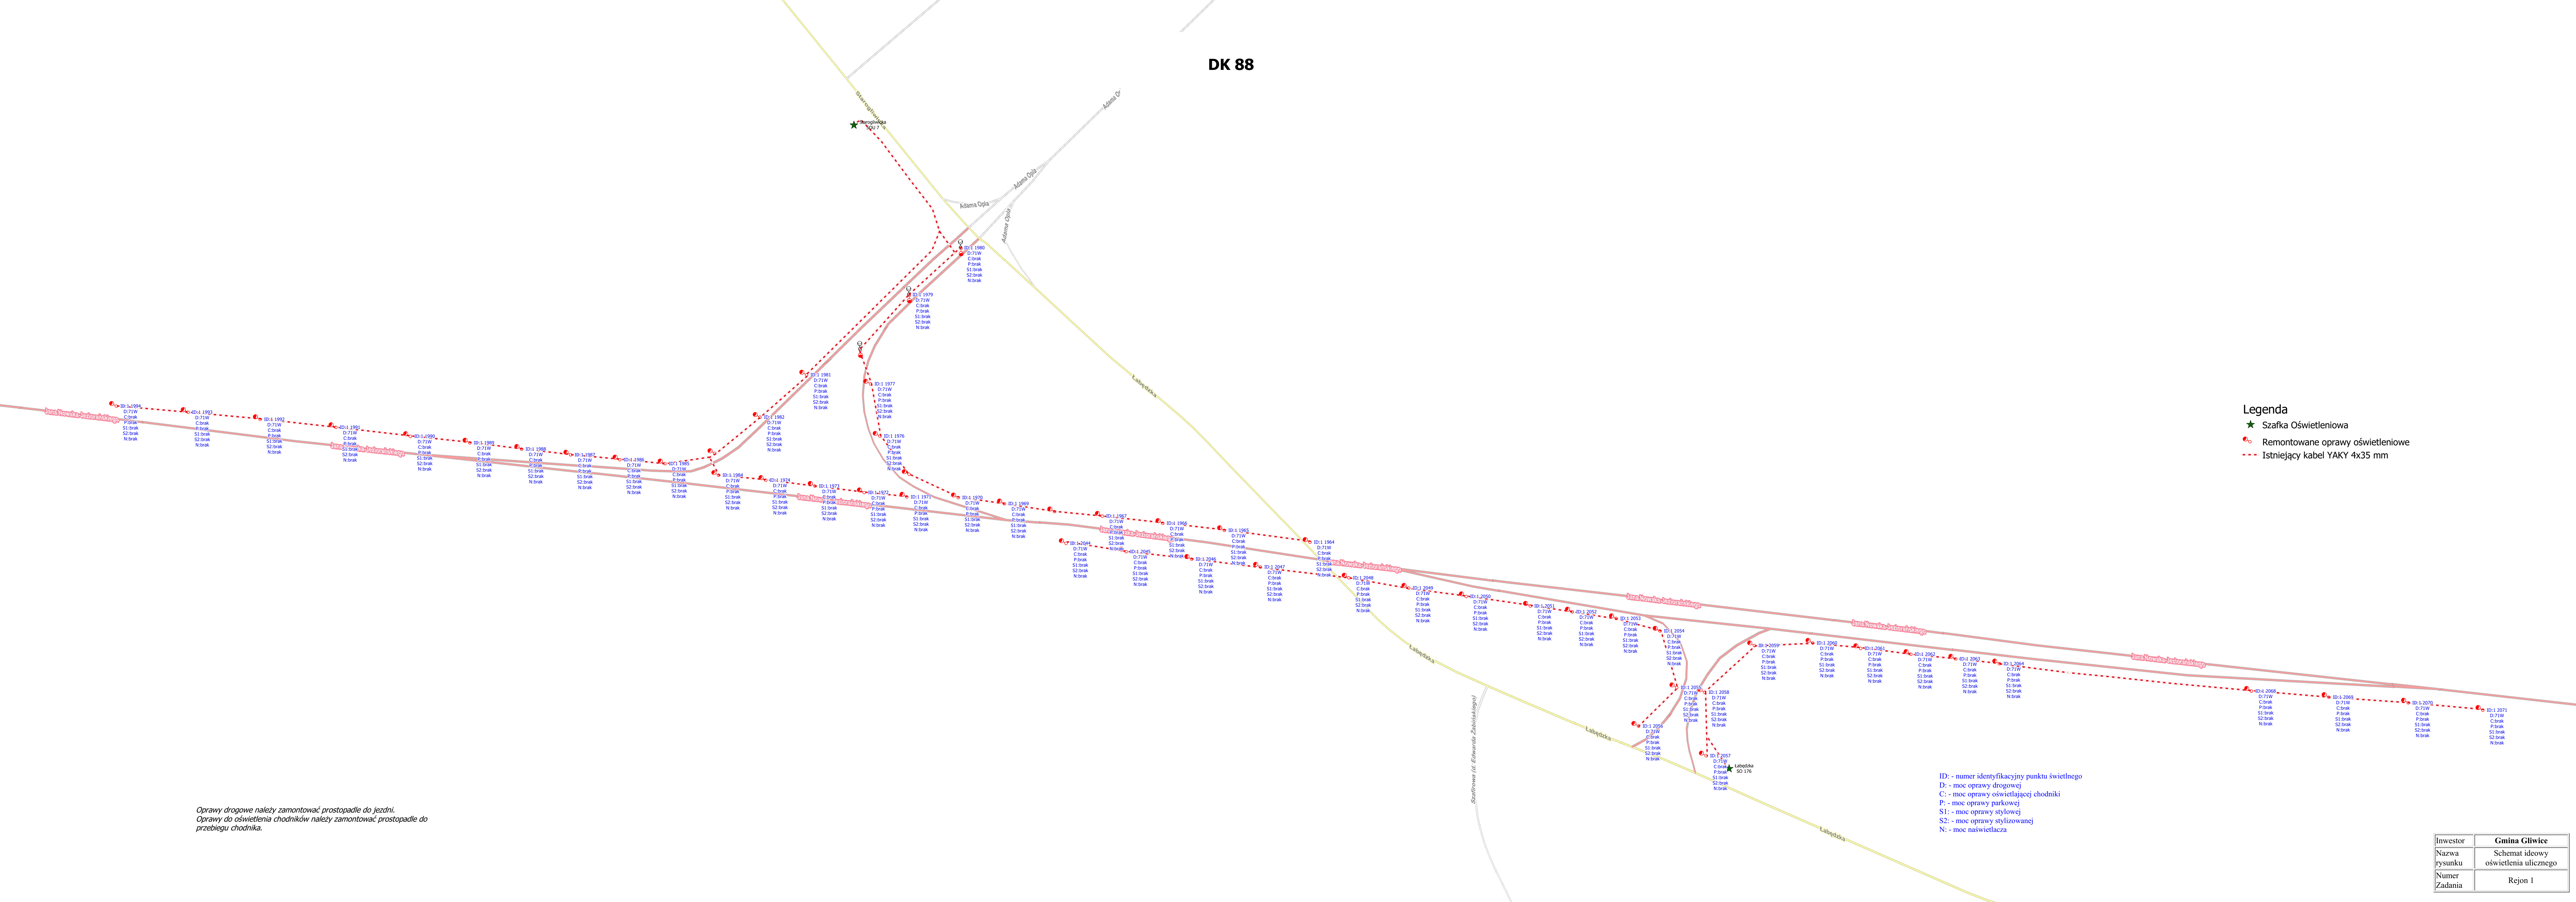

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 1

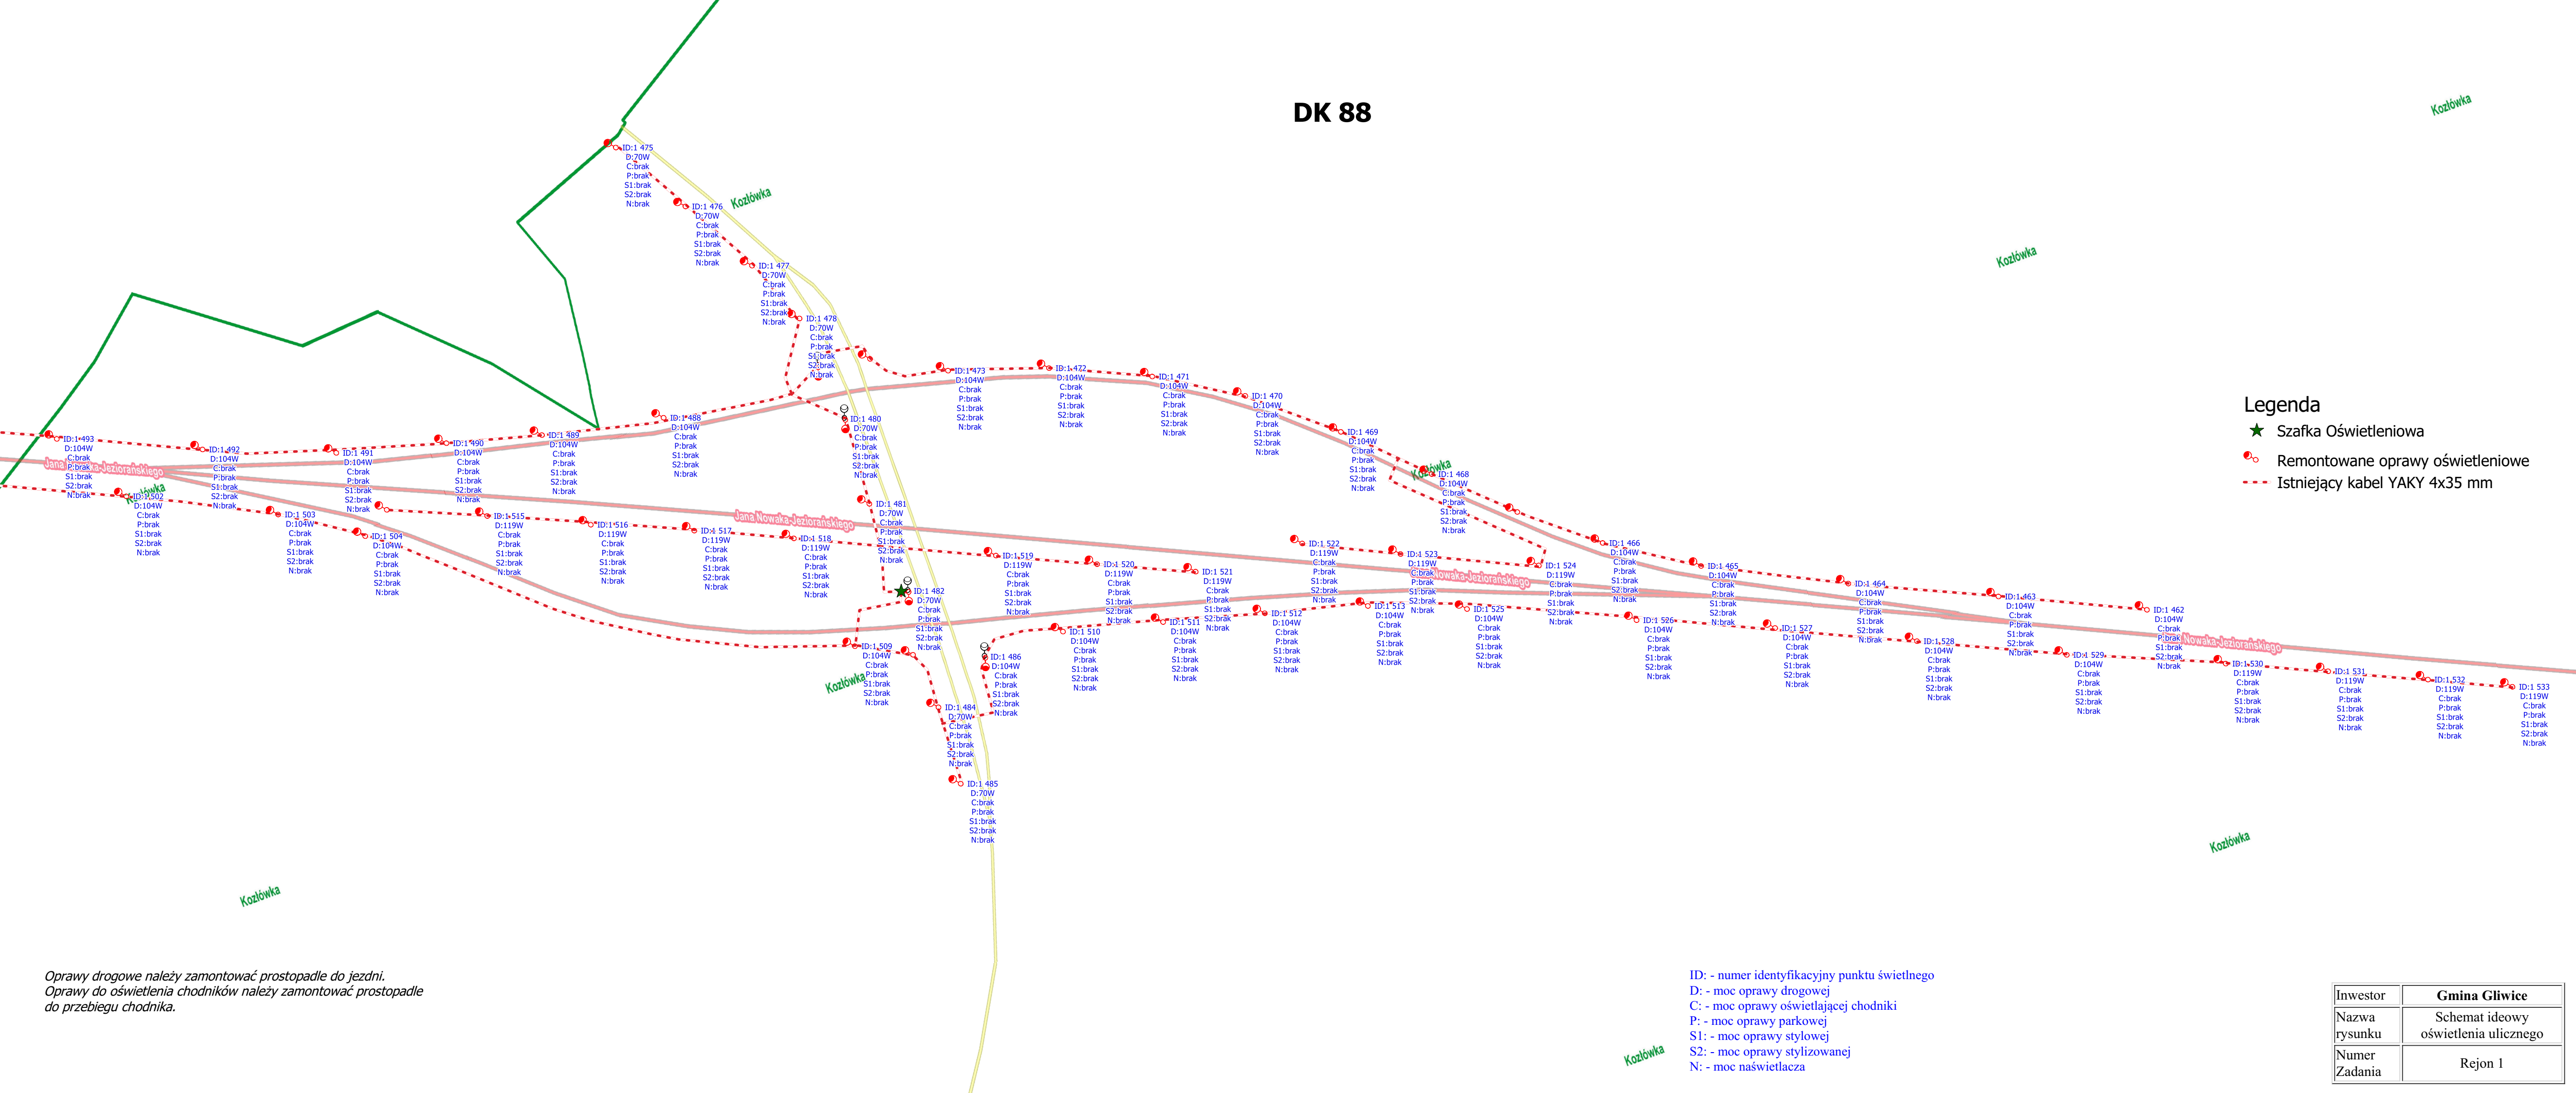

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 1

Da Vinci, Wyczółkowskiego


- Legenda
- ★ Szafka Oświetleniowa
 - Remontowane oprawy oświetleniowe
 - - - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylizowanej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 1

Einsteina, Eiffel'a



- Legenda**
- ★ Szafka Oświetleniowa
 - Remontowane oprawy oświetleniowe
 - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 1

Gutemberga,
Wyczółkowskiego,
Przemyska

Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 1


Kozielska, Gaudiego

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 1

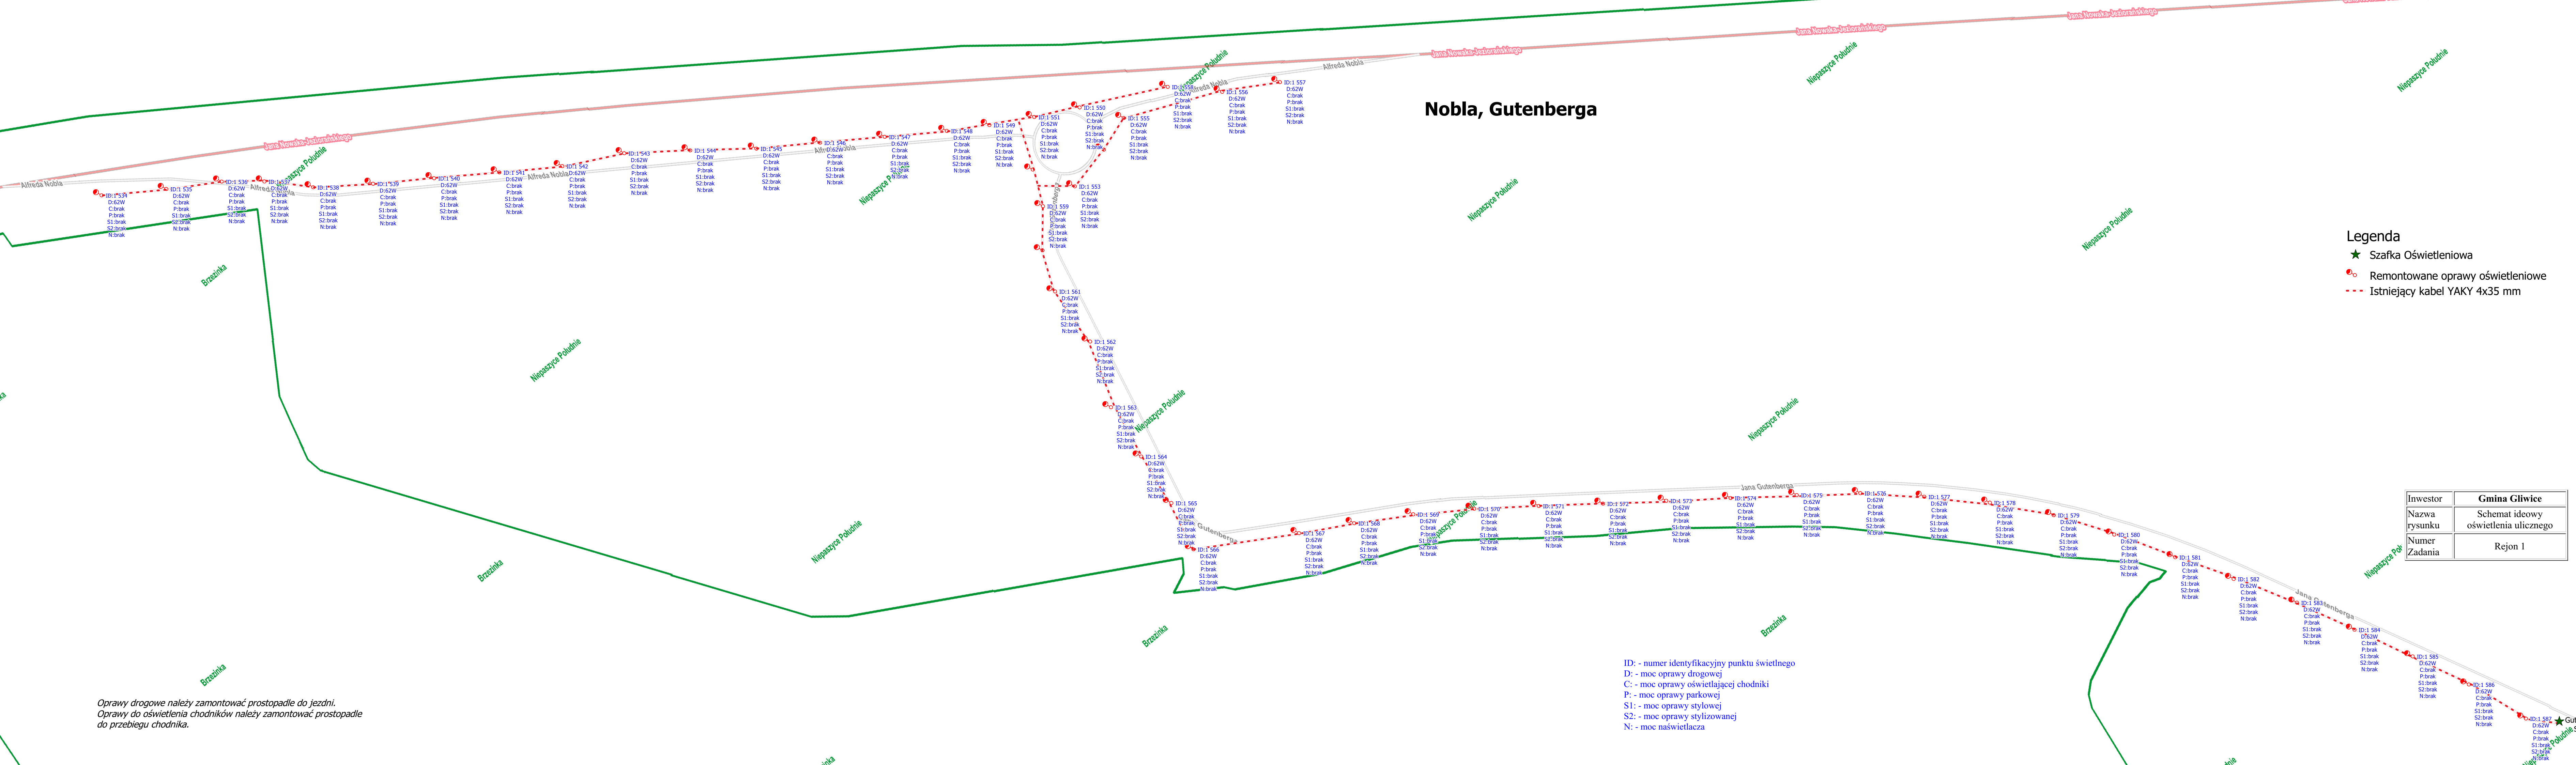

Wyczółkowskiego, DK 88



- Legenda**
- ★ Szafka Oświetleniowa
 - Remontowane oprawy oświetleniowe
 - - - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylizowanej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 1