


Bojkowska

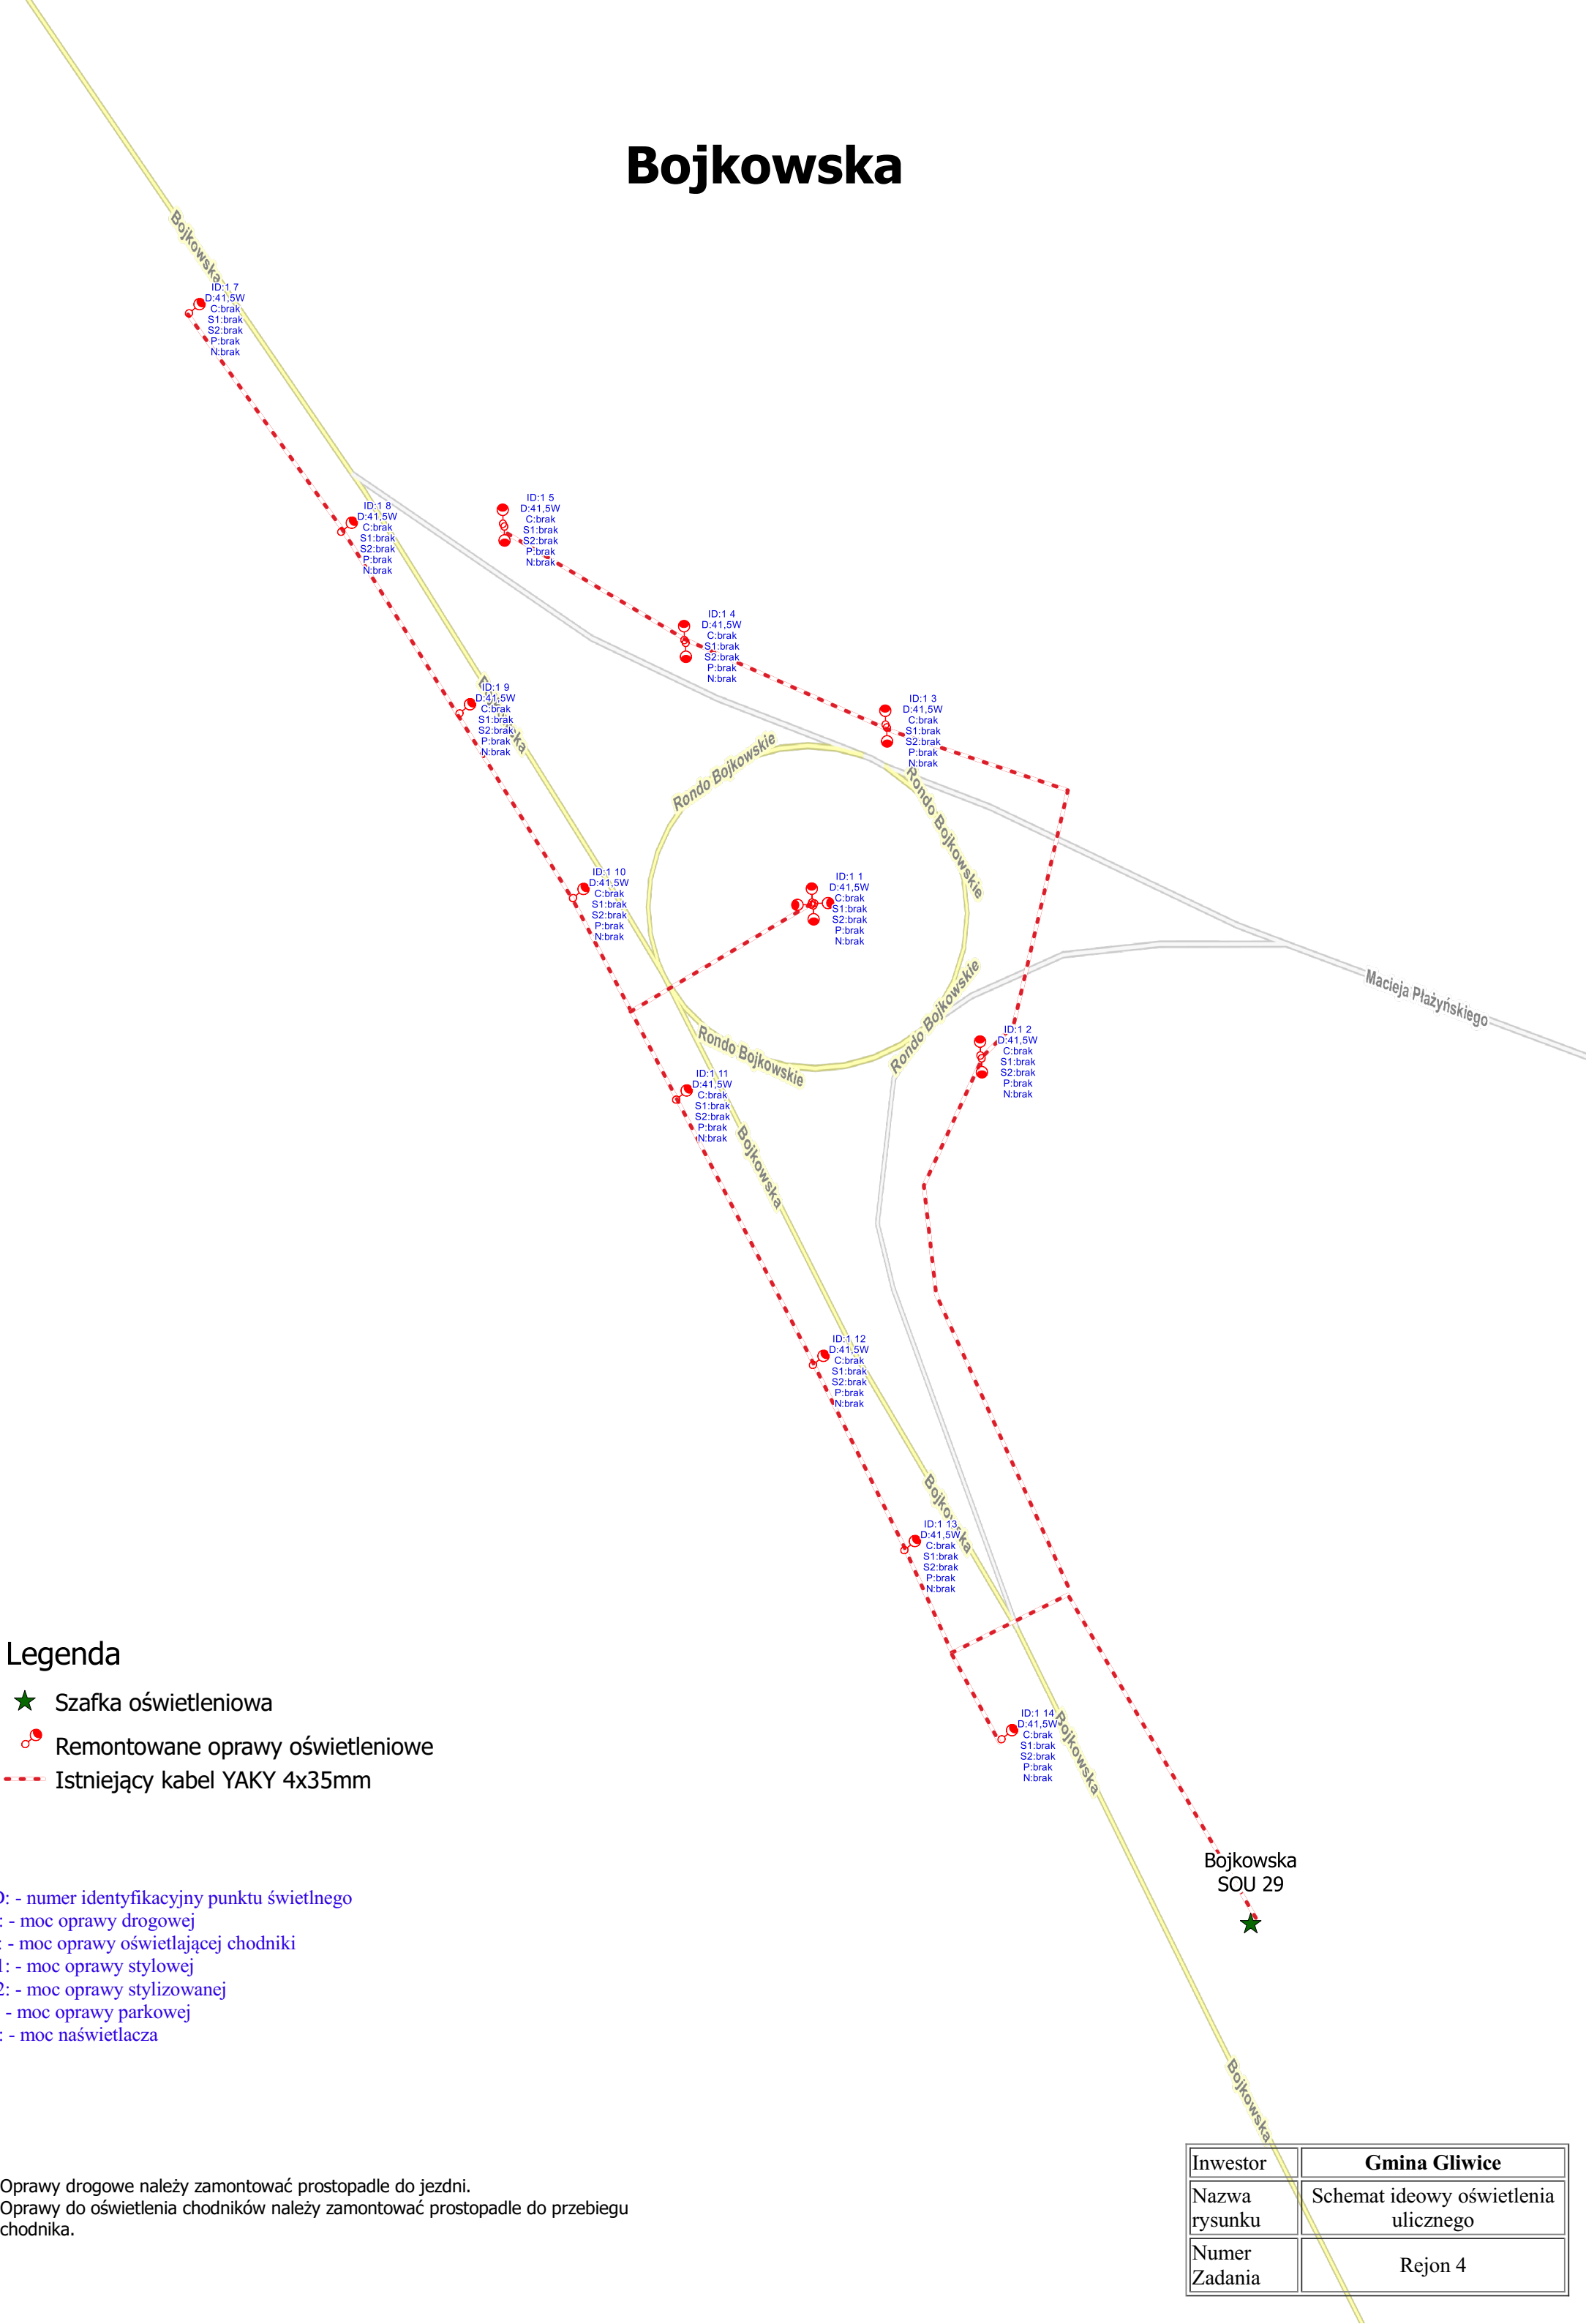

Legenda

- ★ Szafka oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
P: - moc oprawy parkowej
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.


Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Drozdów Jaskółcza

Legenda

- ★ Szafka oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35mm


ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
P: - moc oprawy parkowej
N: - moc naświetlacza

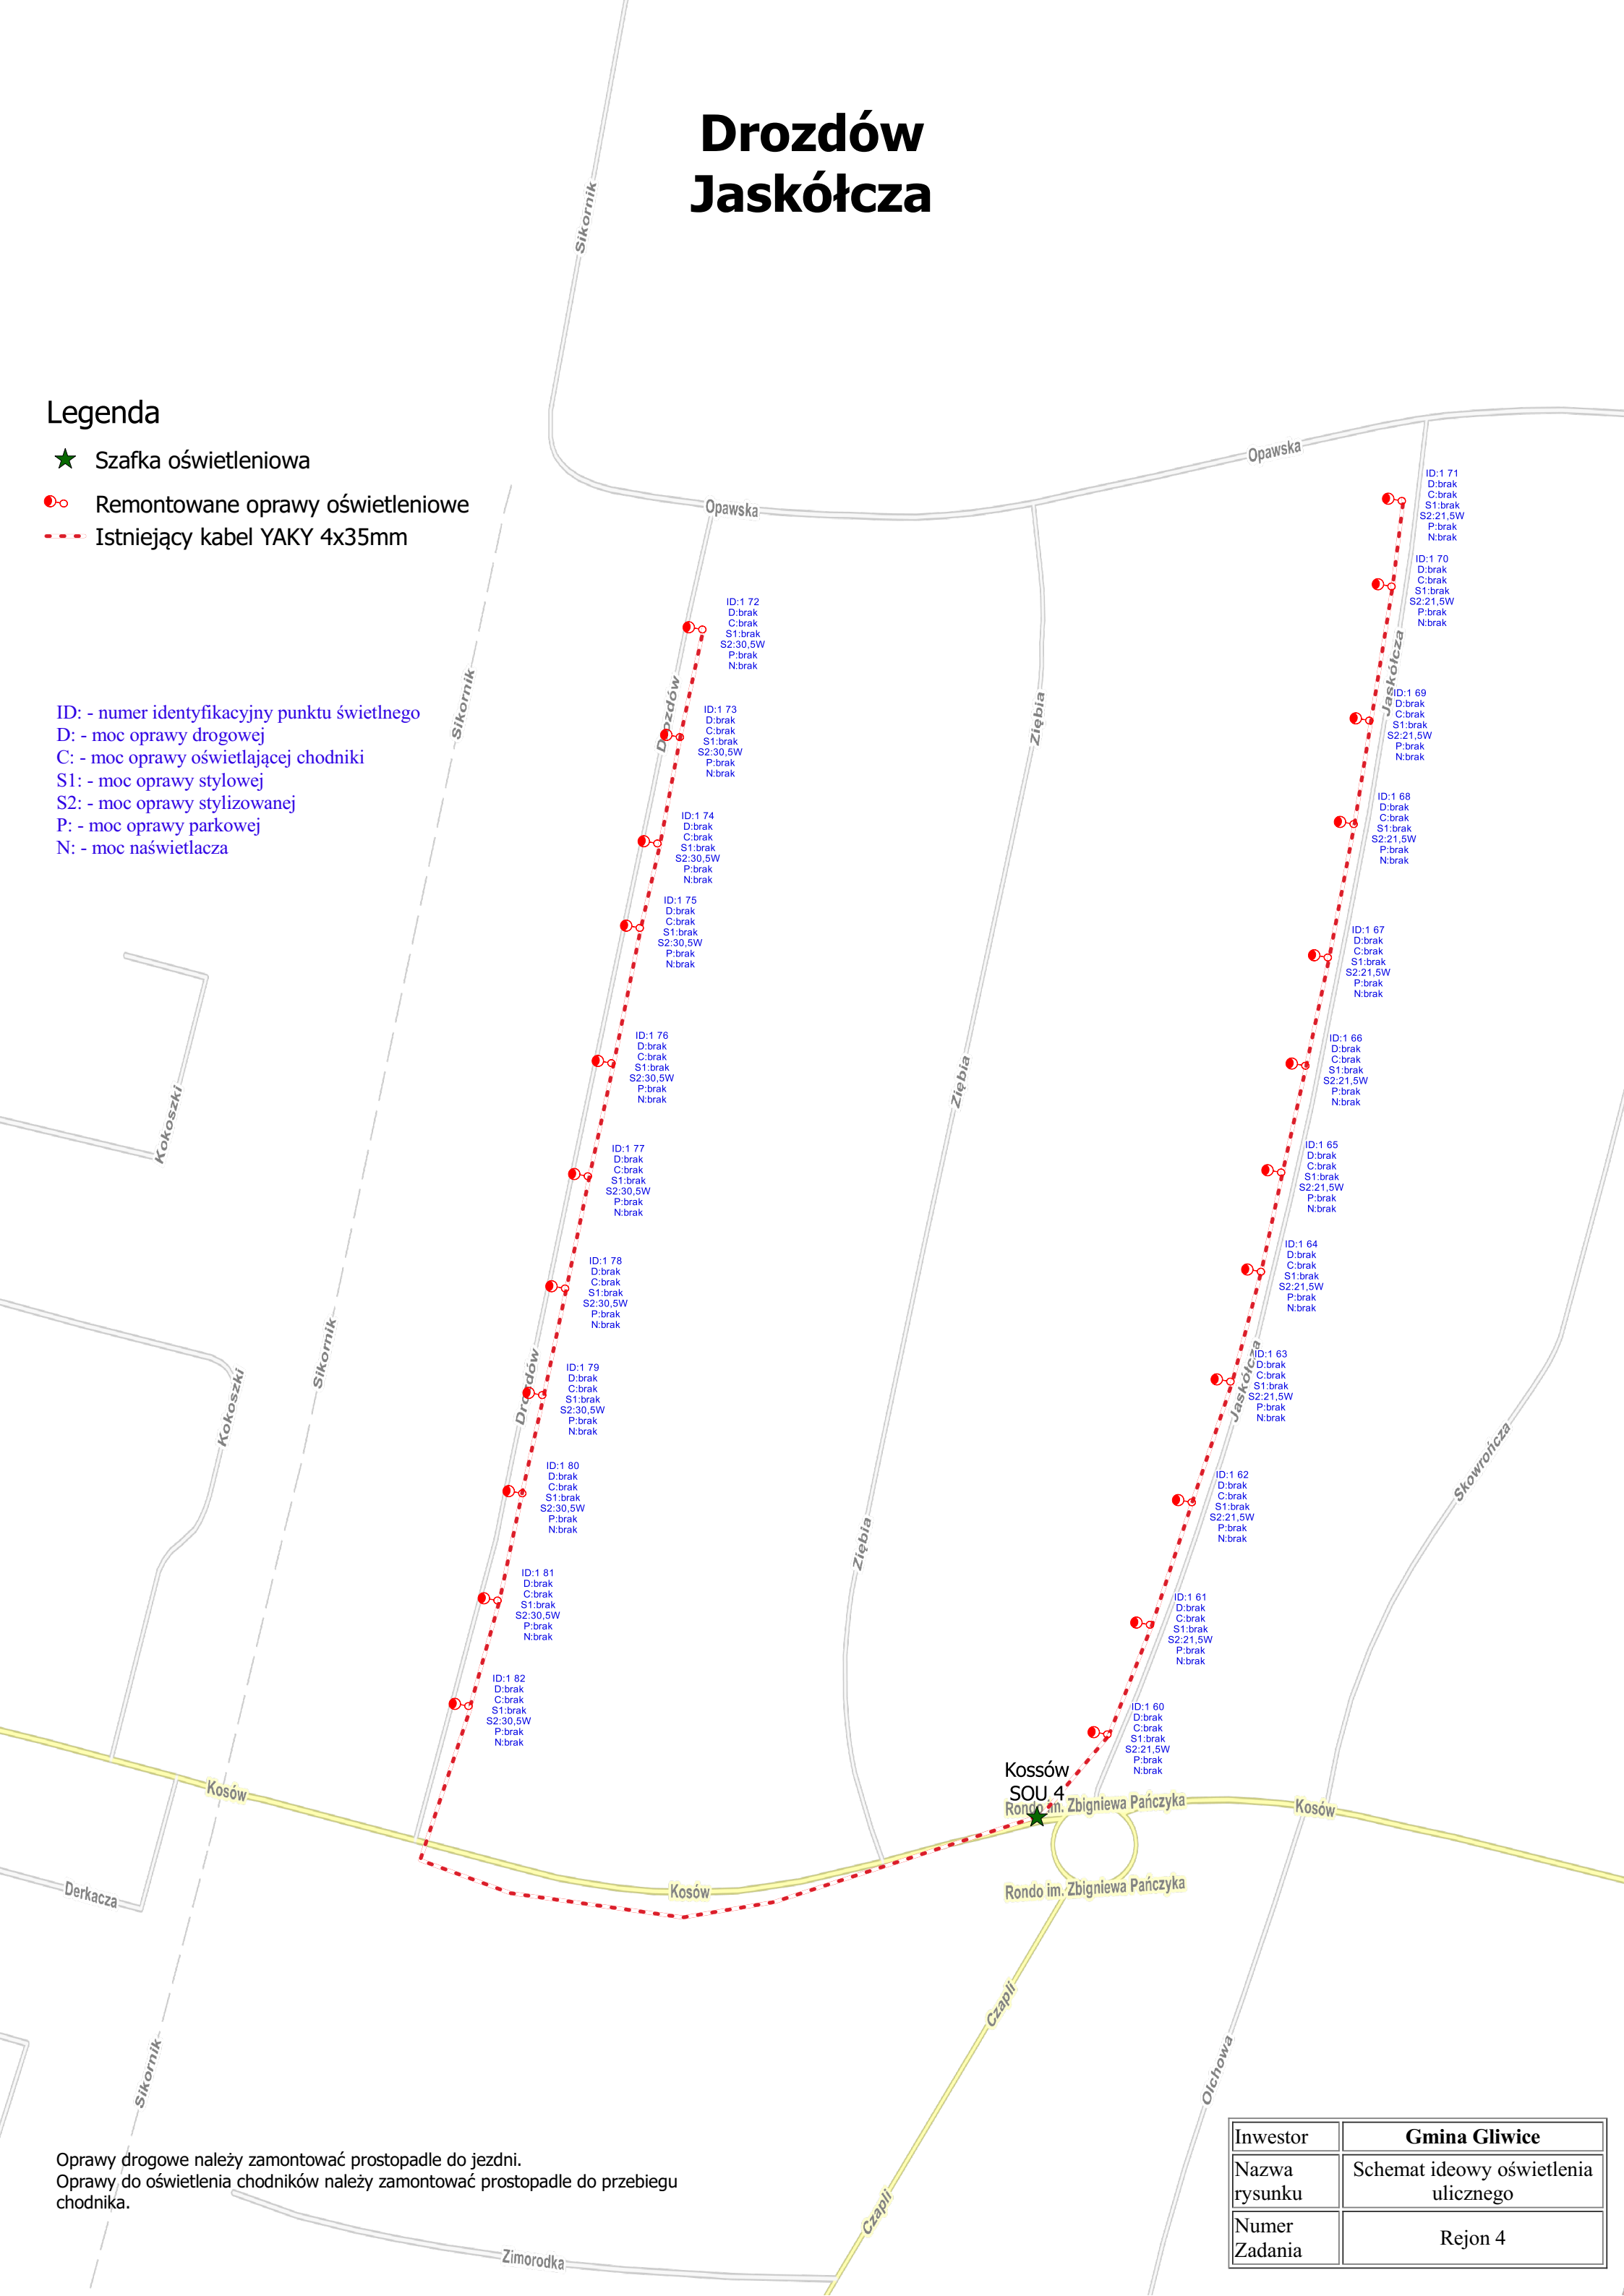

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.

Investor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Jasna

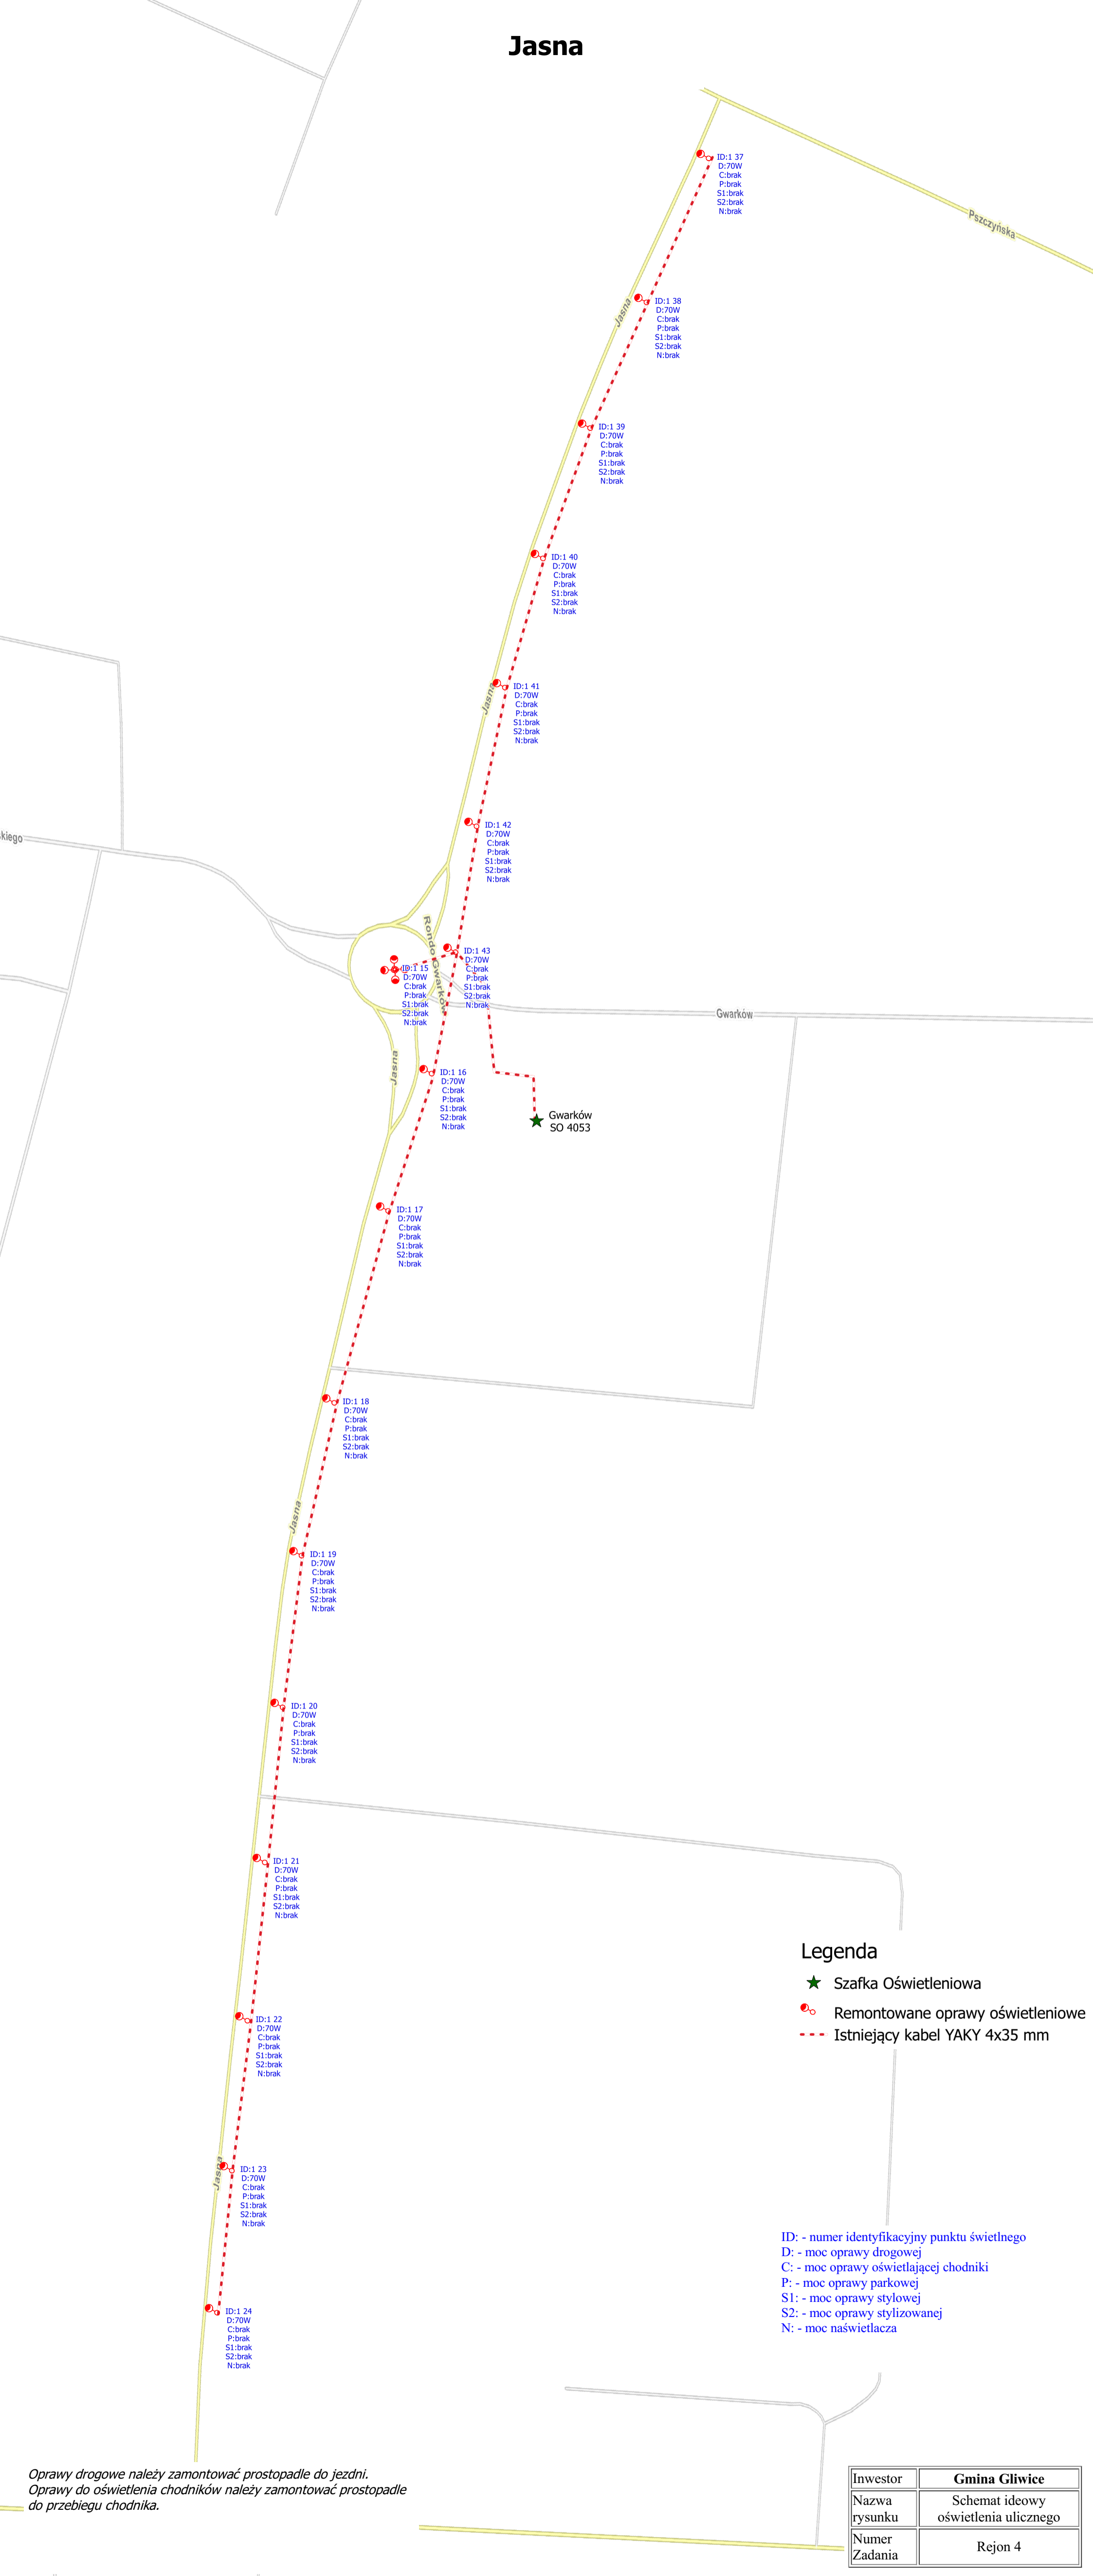

Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D - moc oprawy drogowej
C - moc oprawy oświetlającej chodniki
P - moc oprawy parkowej
S1 - moc oprawy stylowej
S2 - moc oprawy stylizowanej
N - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Jondy

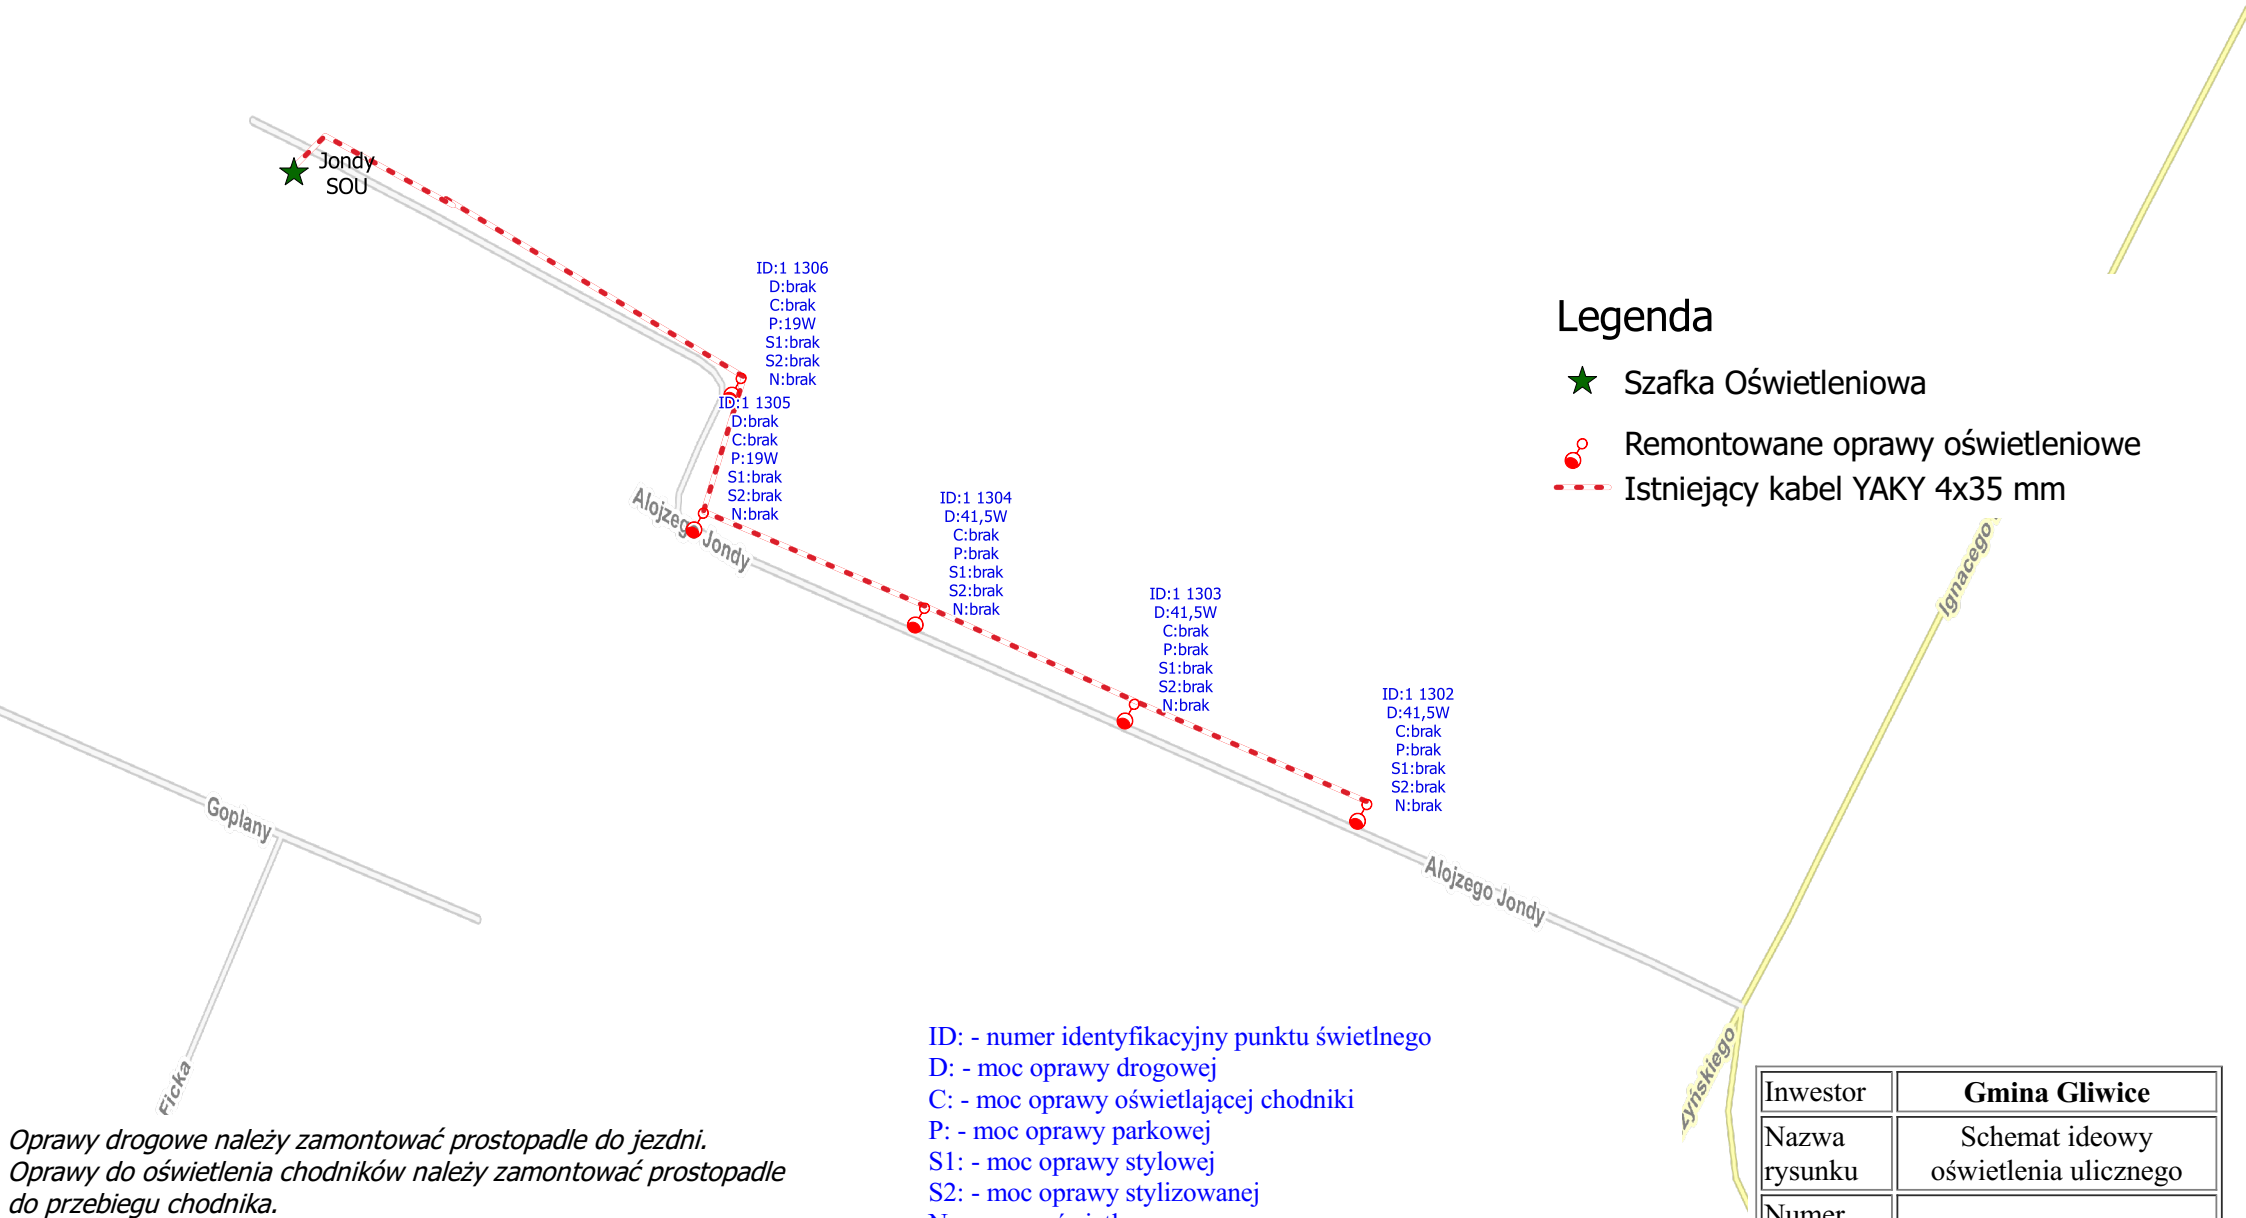

Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Investor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Karolinki, Mieszka I, Płowiecka



Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D - moc oprawy drogowej
C - moc oprawy oświetlającej chodniki
P - moc oprawy parkowej
S1 - moc oprawy stylowej
S2 - moc oprawy stylizowanej
N - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.


Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Królowej Bony,
Ziemowita, Stalmacha

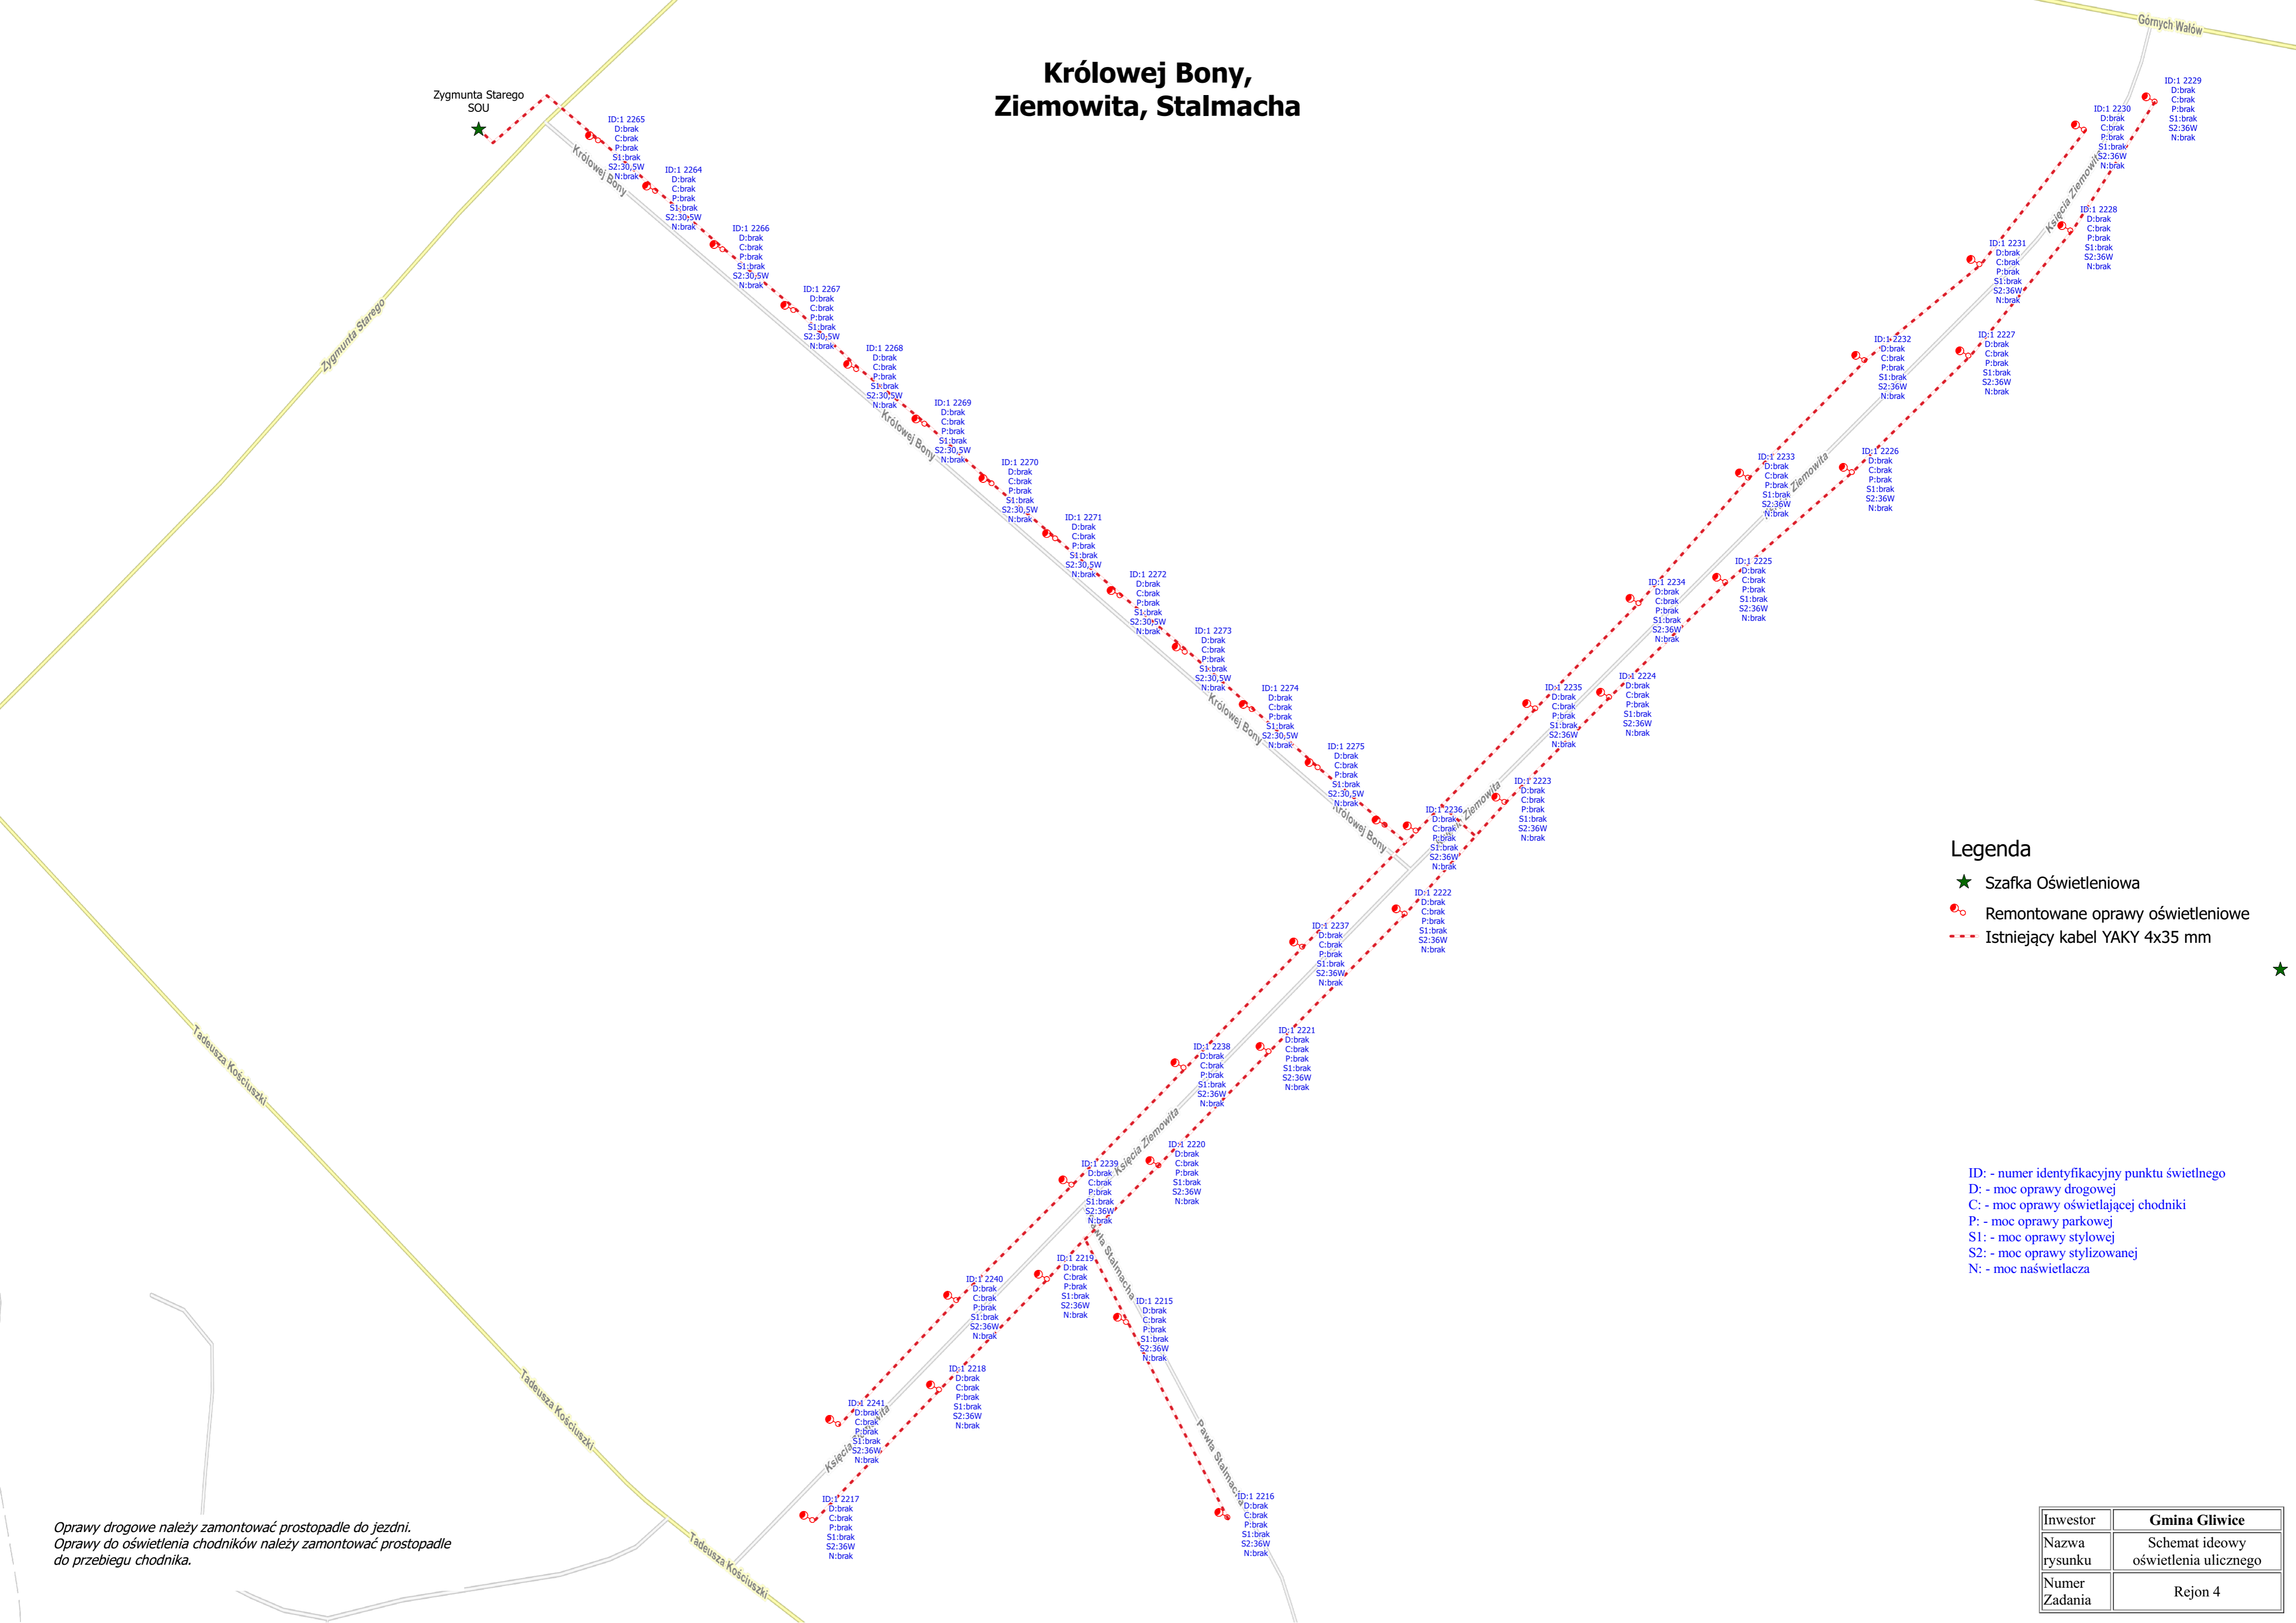

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.


Nowy Świat



Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.


Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Nowy Świat, Bajana

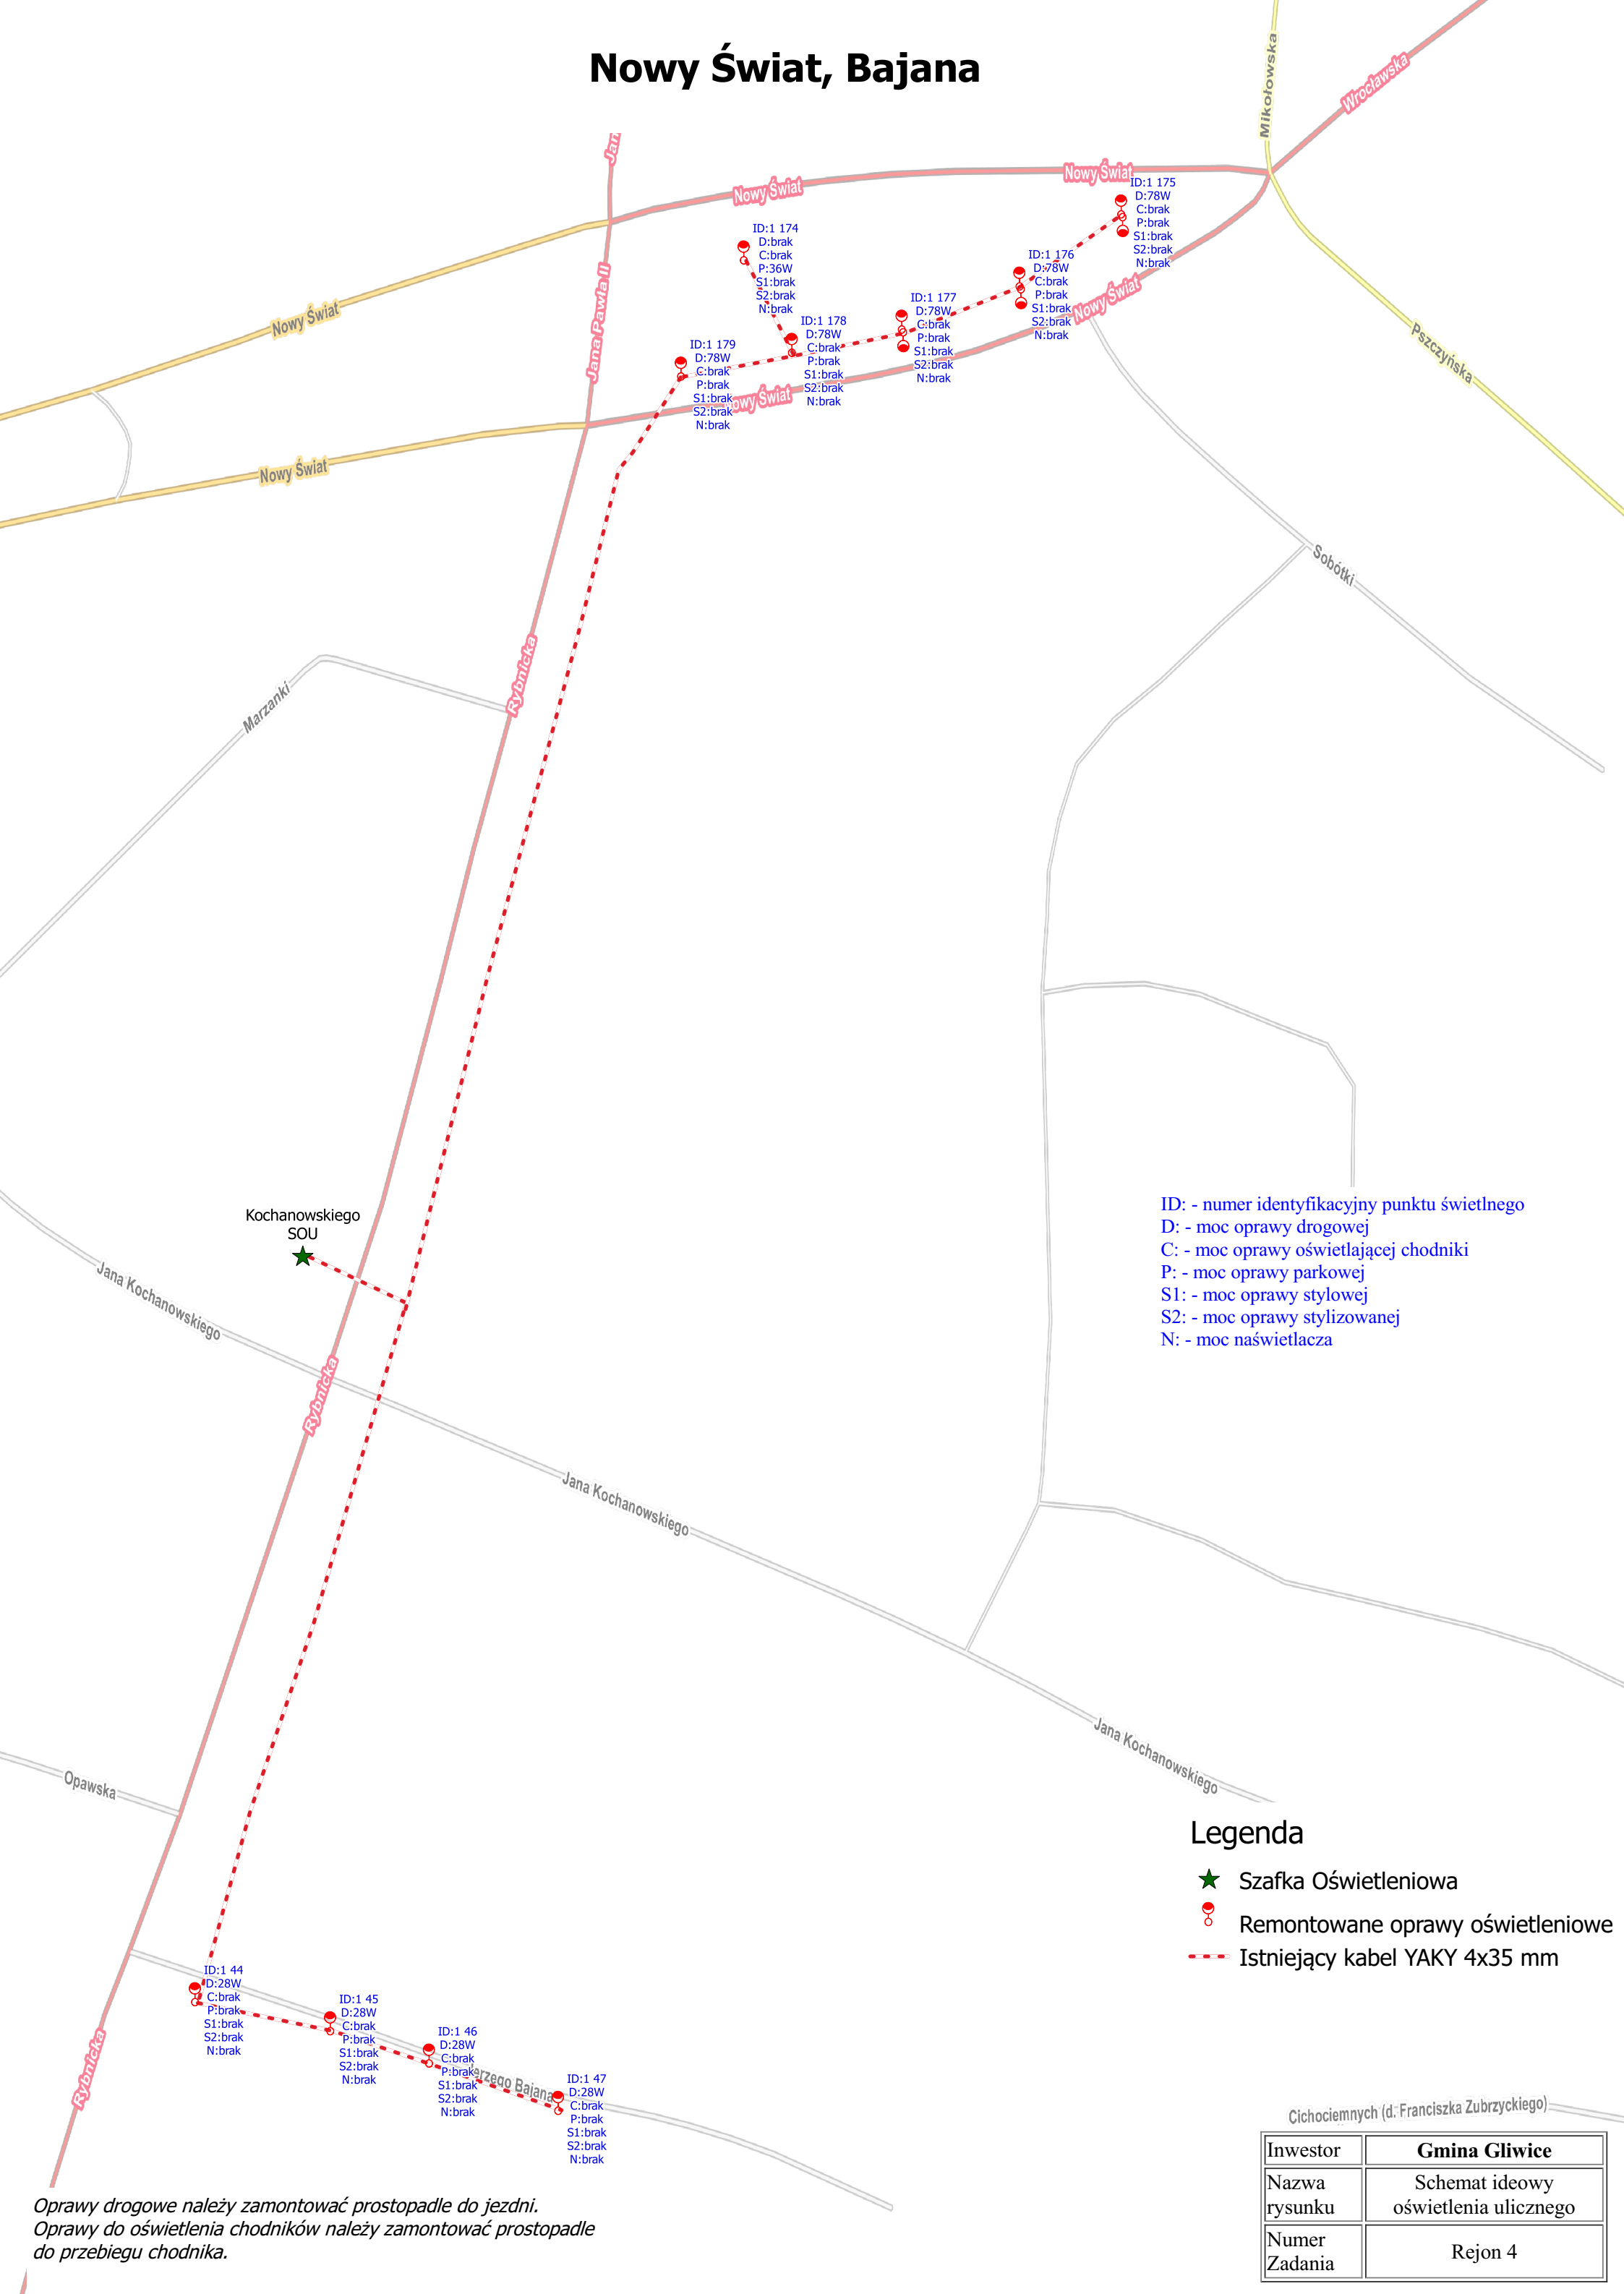

*Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe
do przebiegu chodnika.*

Nowy Świat




Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Oleśnickiego



Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza


Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Owsiana



Park Grunwaldzki



Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Parkowa, Pistacjowa



Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer	Rejon 4

Pliszki

Legenda


- ★ Szafka oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
P: - moc oprawy parkowej
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Rybnicka, Smolnicka,
Knurowska

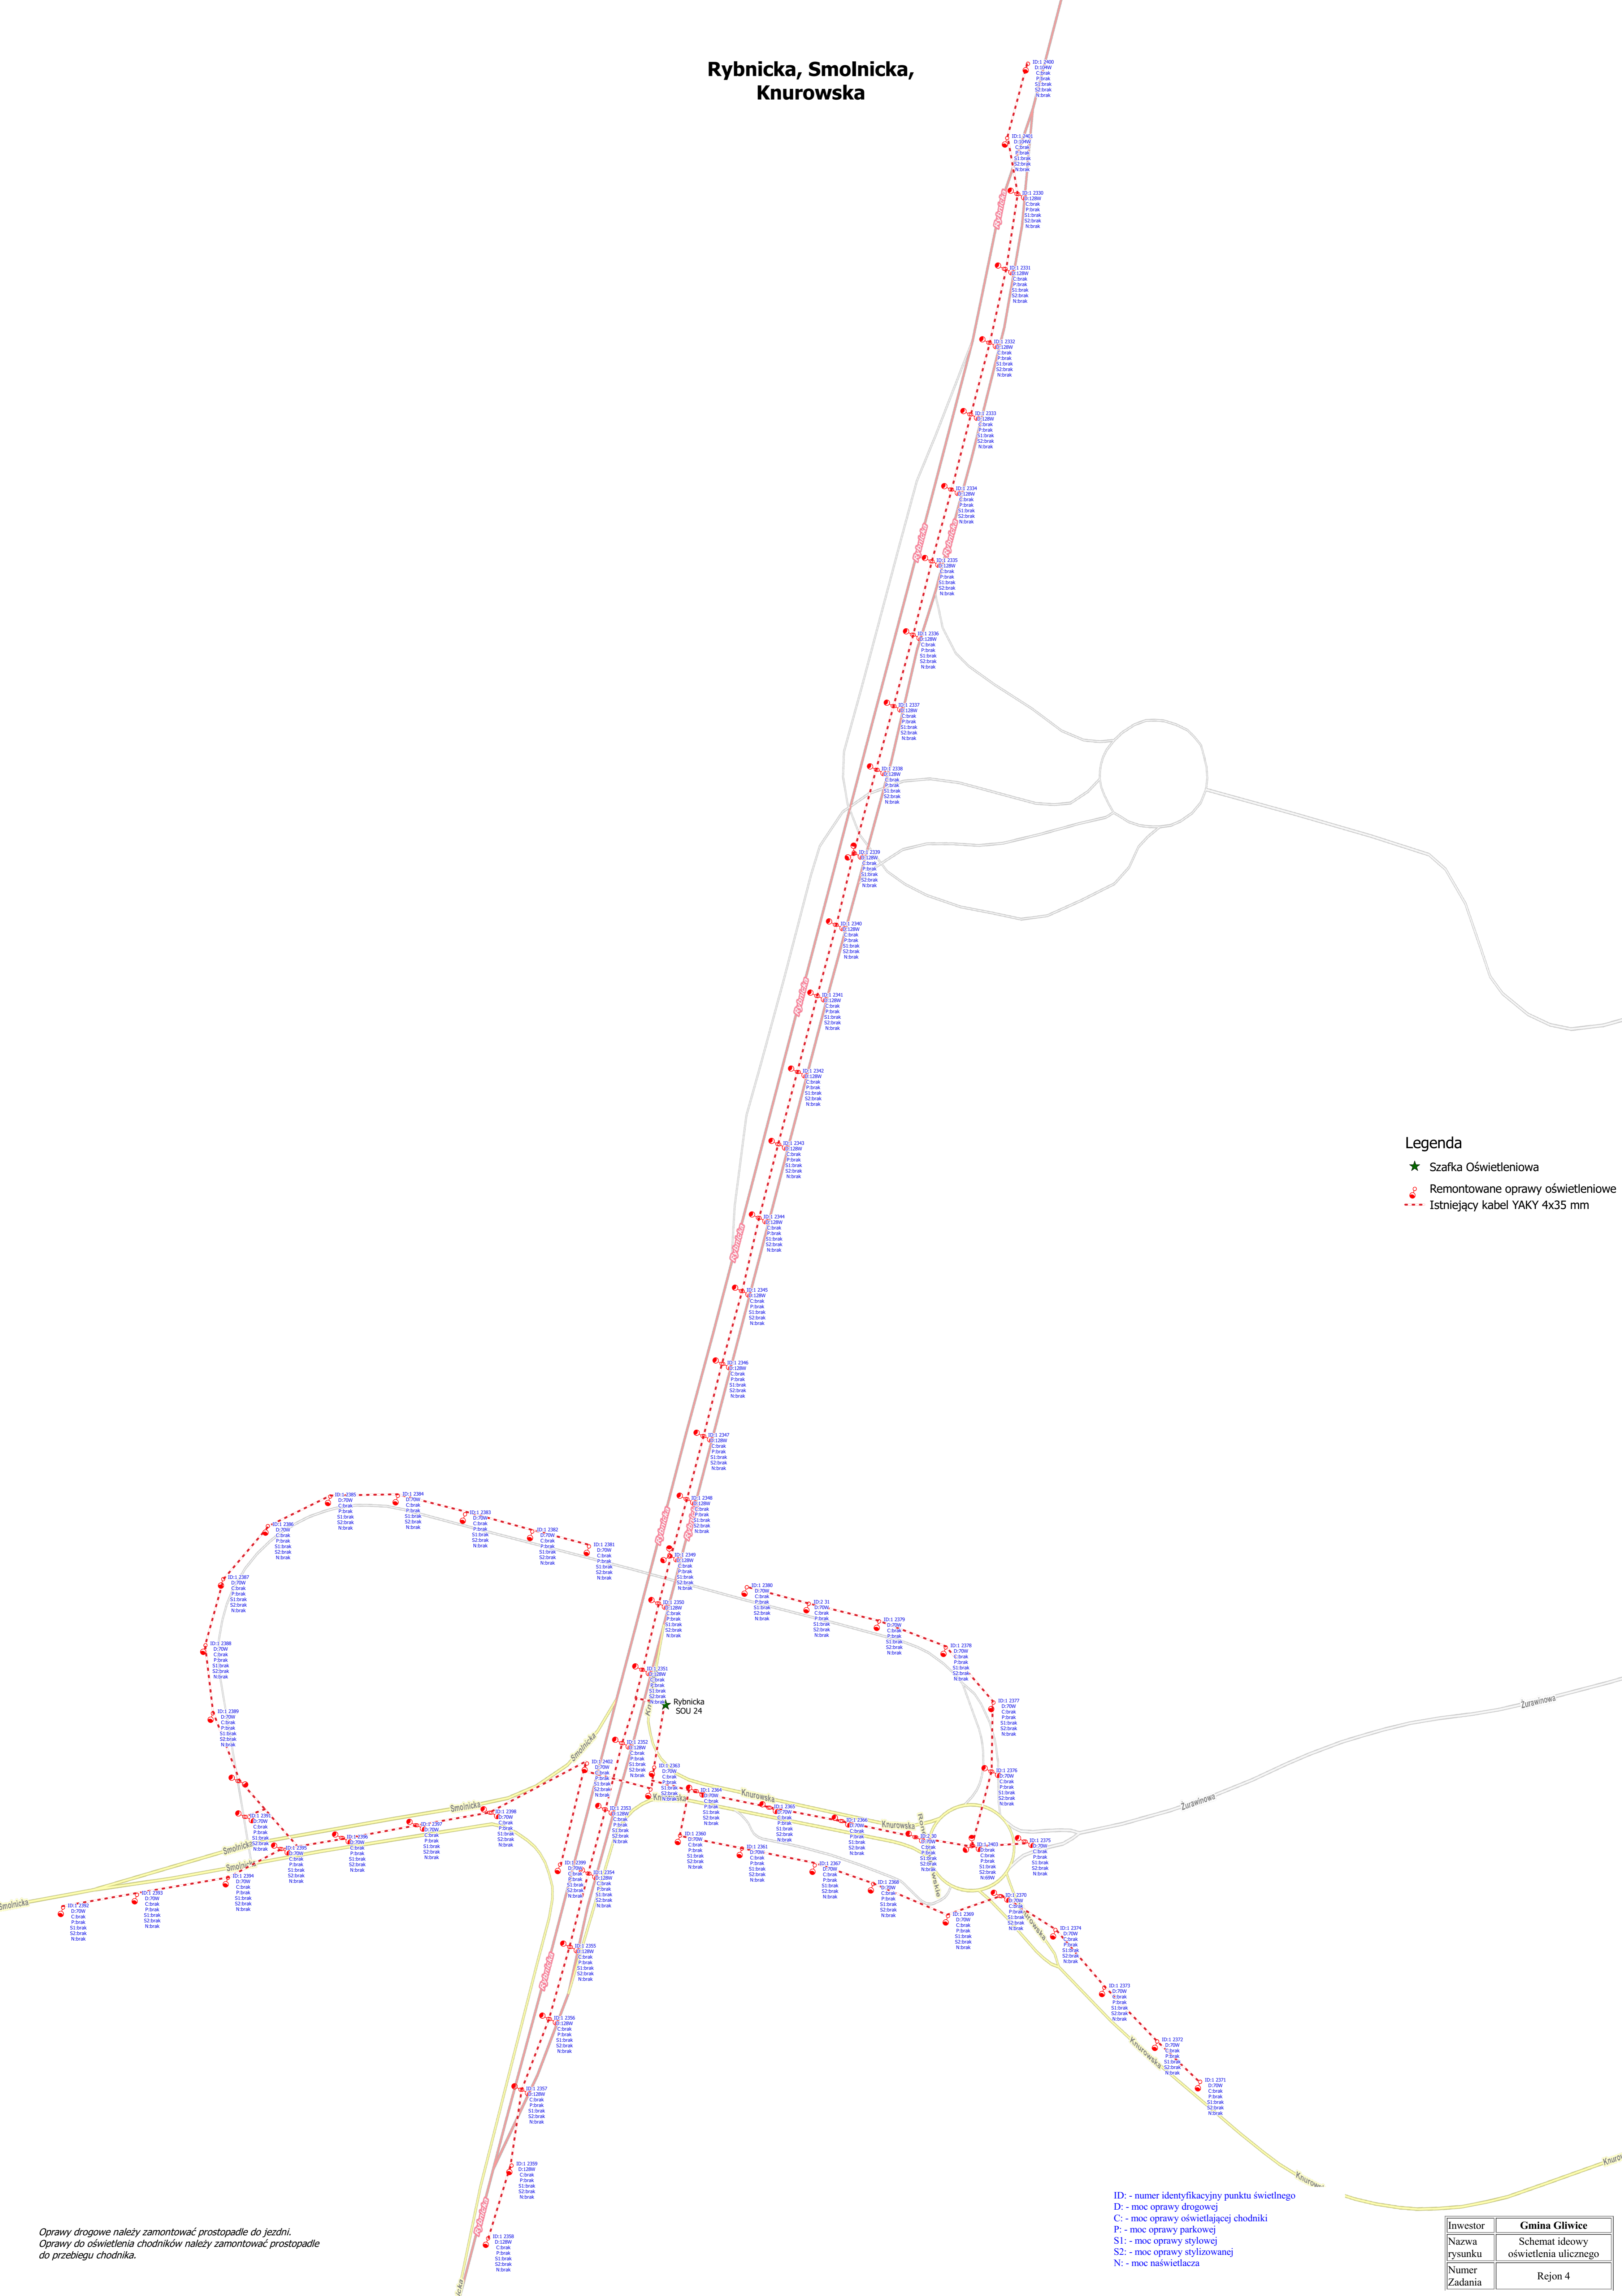

Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Investor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4


Skowrończa Ziębia

Opawska
SO 74

★ Szafka oświetleniowa

— Istniejący kabel YAKY 4x35mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
P: - moc oprawy parkowej
N: - moc naświetlacza

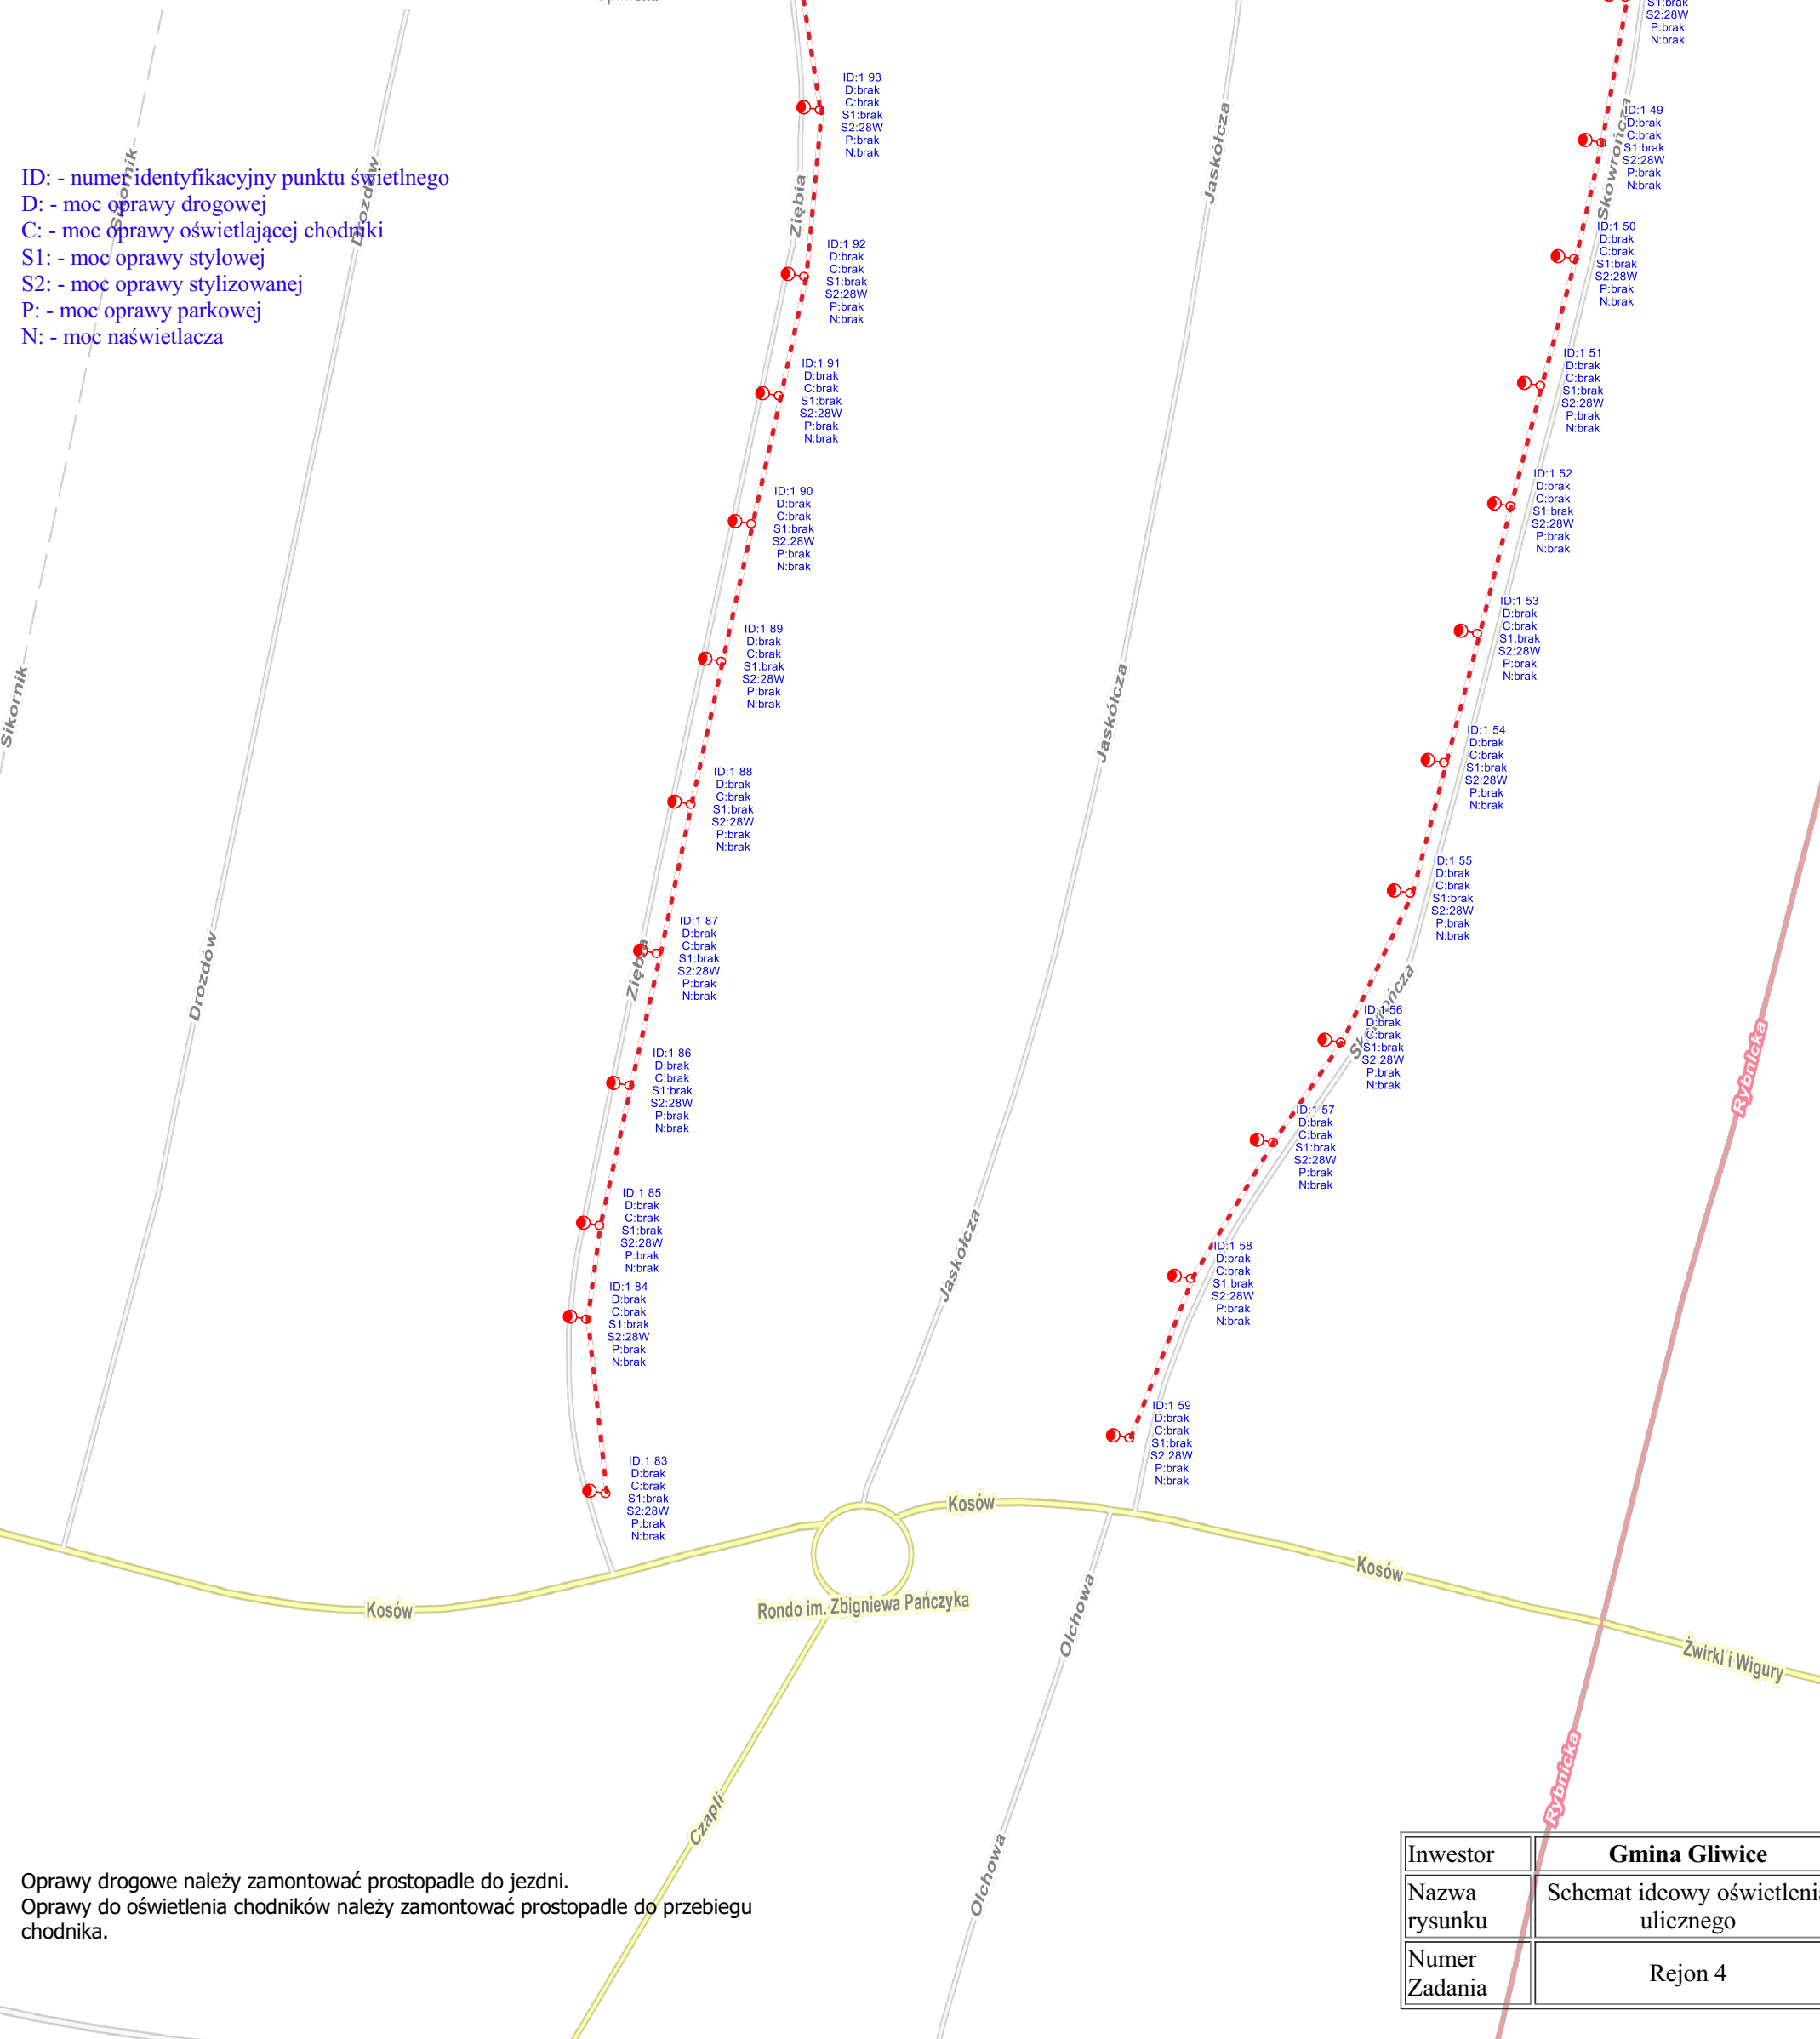

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Investor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Toruńska

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

*Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.*

Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Investor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4