




Obróbki oraz uszczelnienia przejść przez dach elementów instalacyjnych wykonać systemowo w zależności od rodzaju pokrycia dachu.

Instalacja odgromowa wg projektu branży elektroenergetycznej

Rynny oraz rury spustowe systemowe ukryte

poziom odniesienia 0,00 = 223,35m n.p.m.

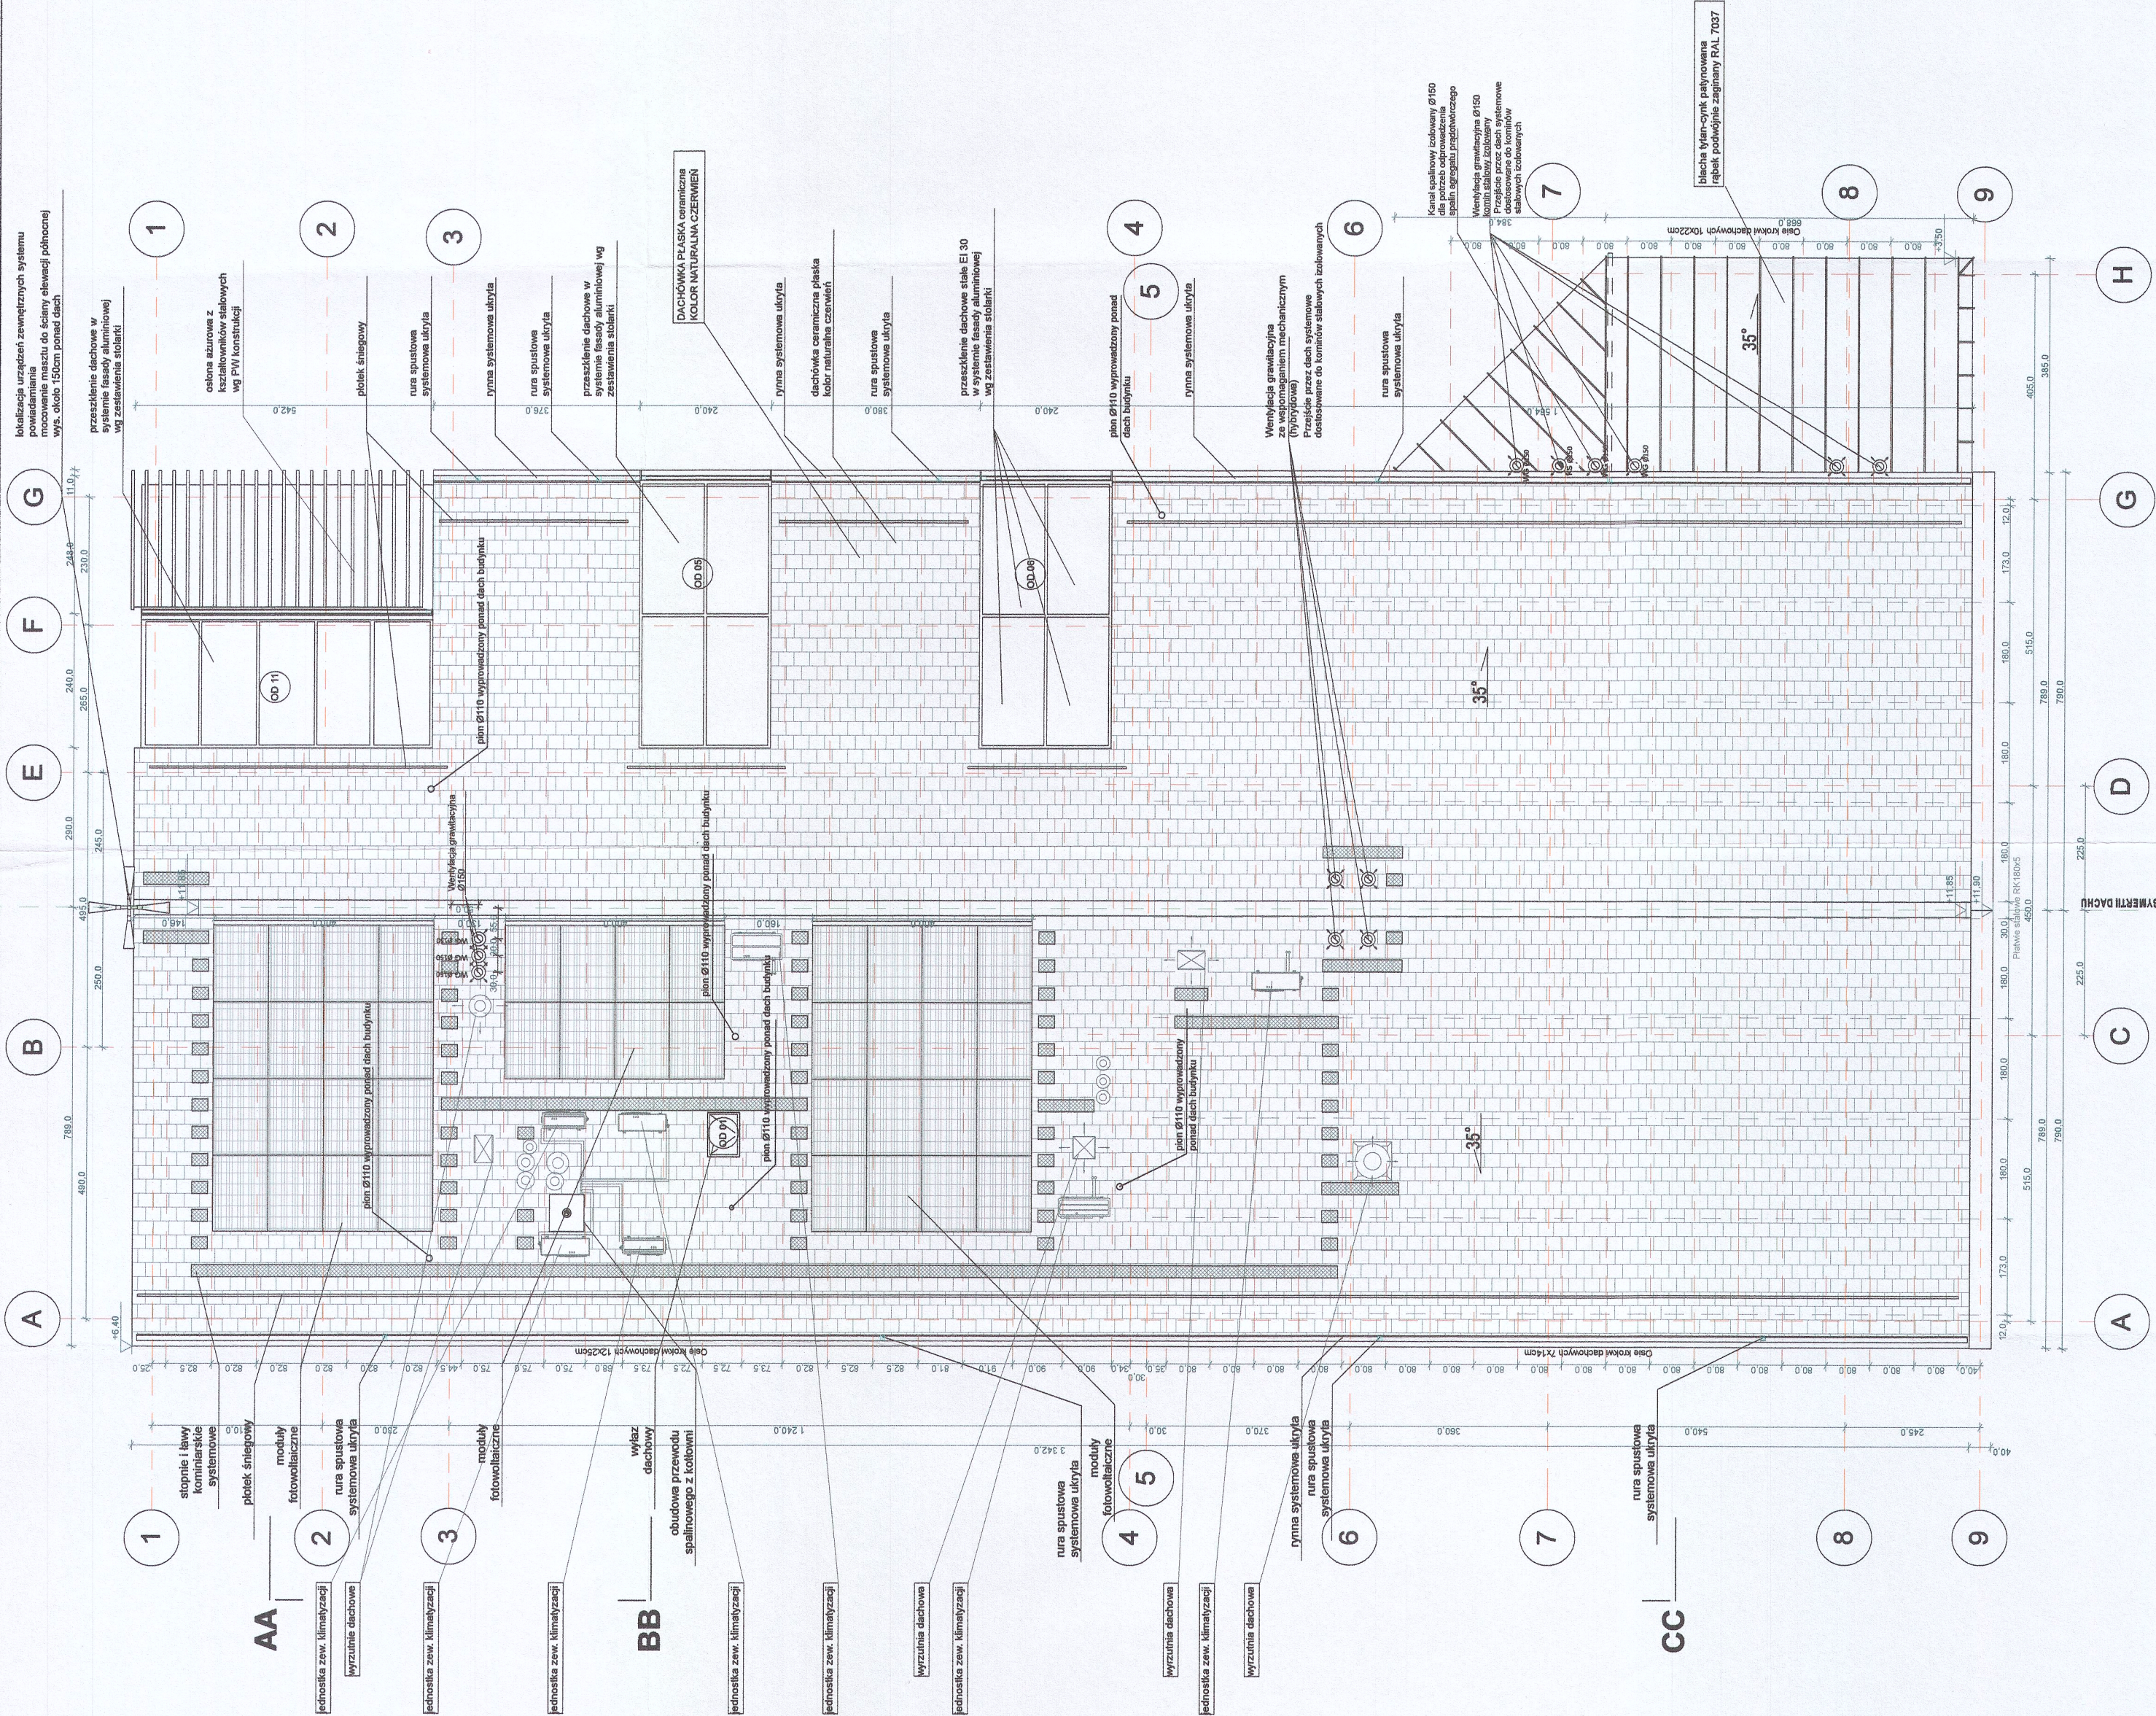

RZECZOZNAWCA DO SYSTAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓLNOŚCIOWYCH

mjr inż. Marcin Wyrykowski Nr upr.: 505/2009
77-66-1

Sosnowiec, dnia
Zgodnie projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpółnościowej
z twierdzącym 1

bez uwag:

[illegible]