


Cmentarz Centralny

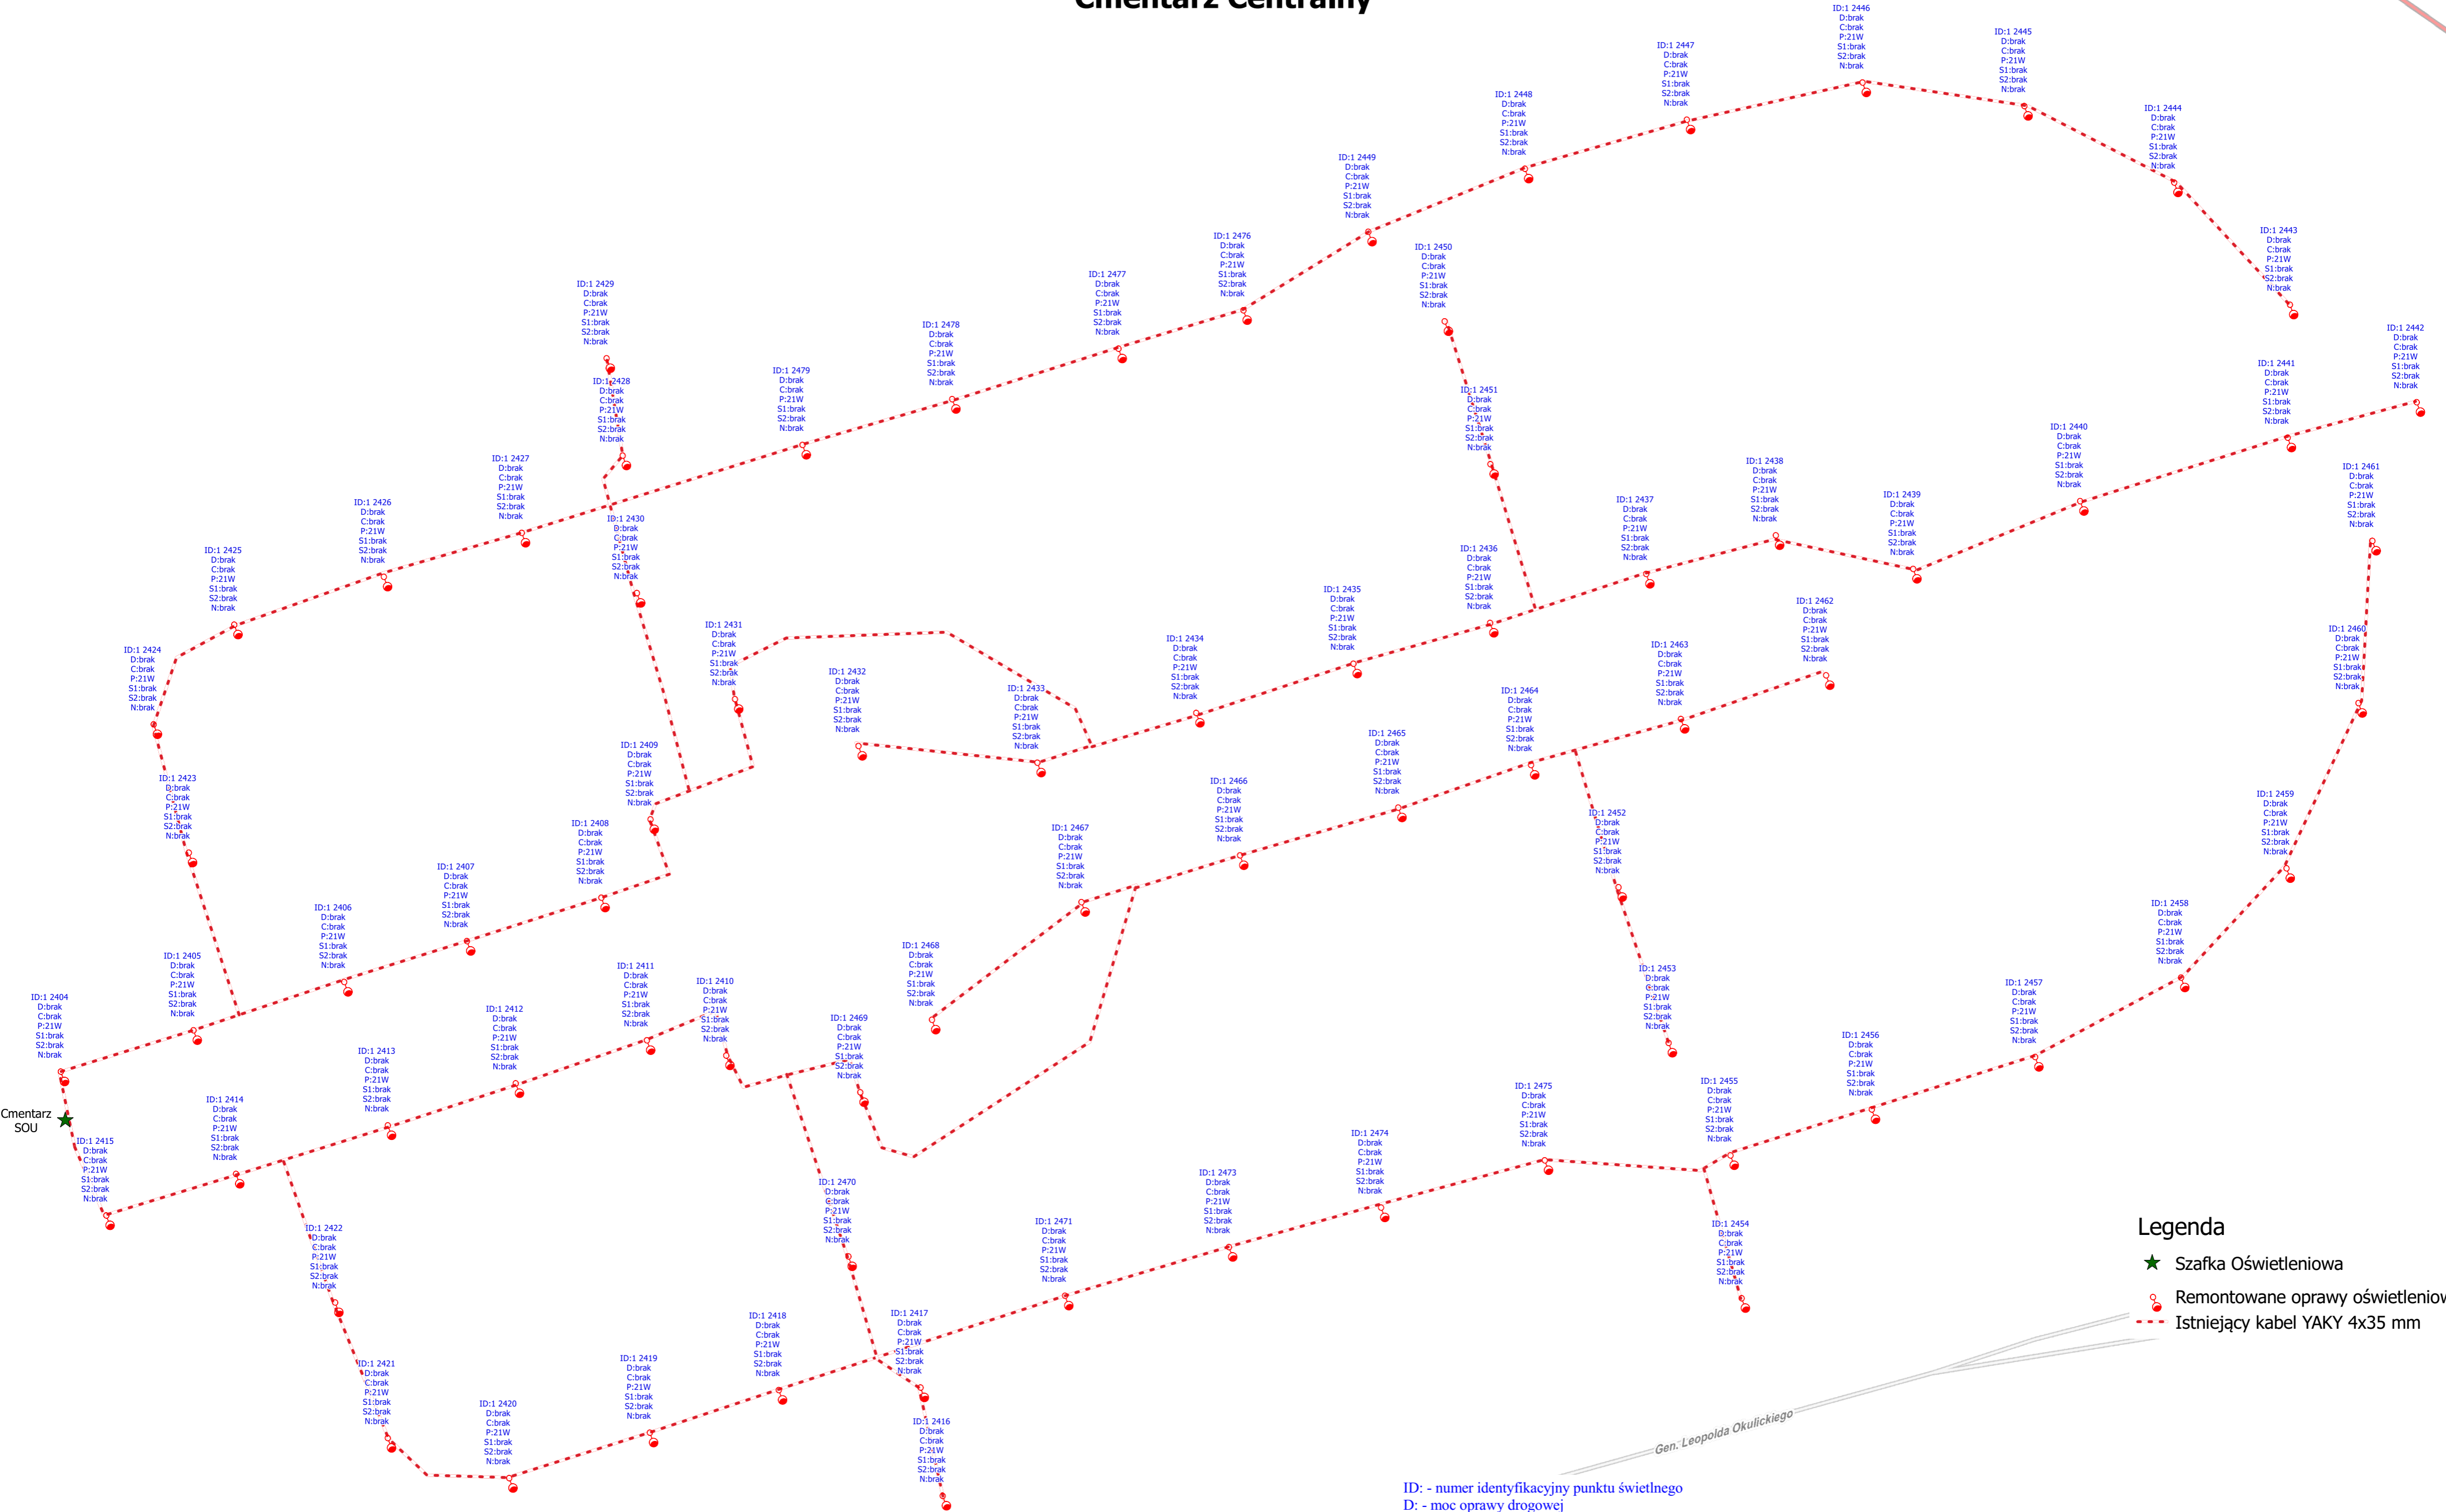

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc nasświetlacza


Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# DK 88


ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza



- Legenda
- ★ Szafka Oświetleniowa
  - Remontowane oprawy oświetleniowe
  - - - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

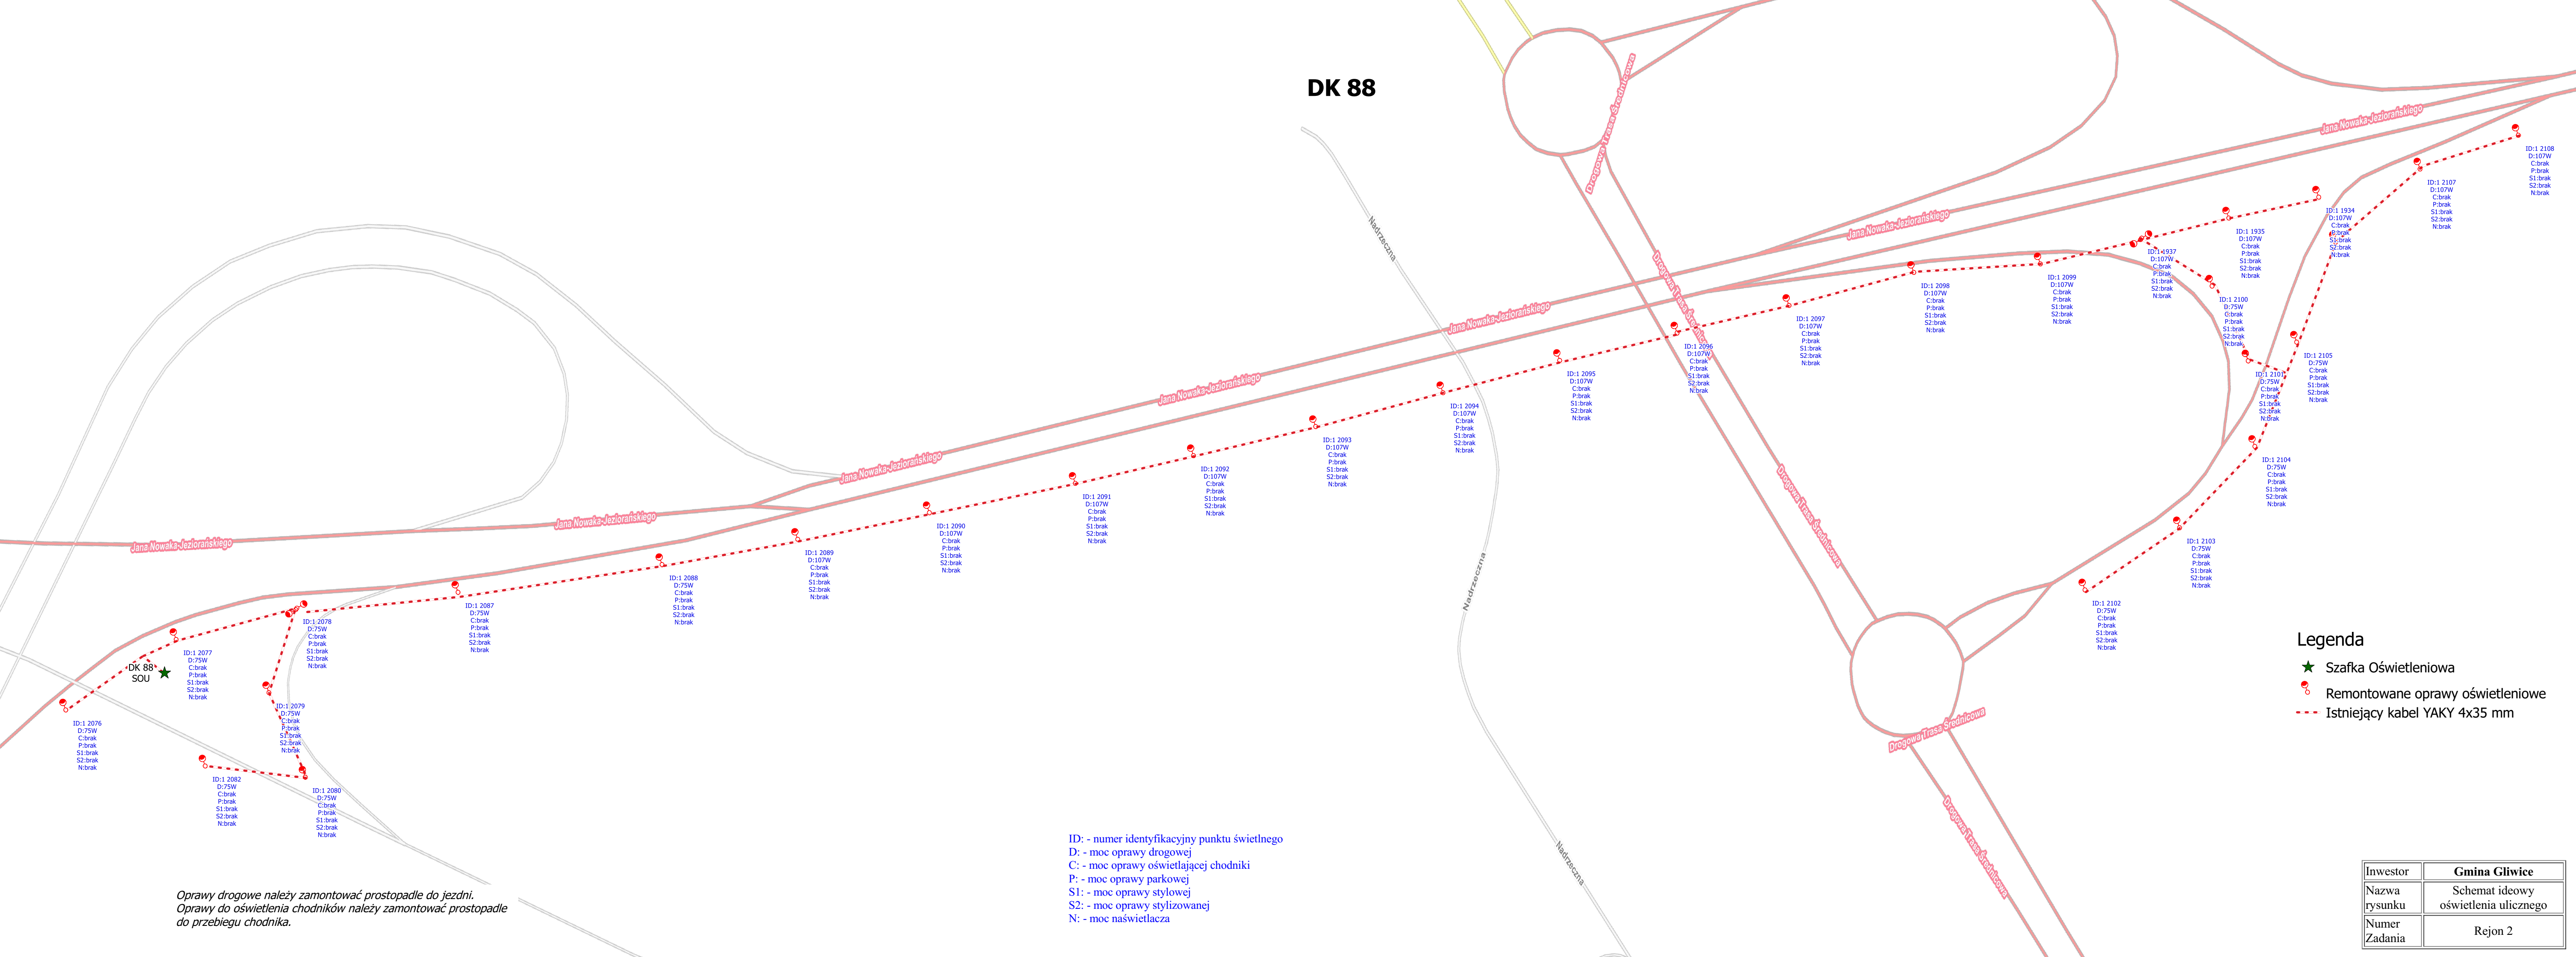

DK 88

Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2


DK 88

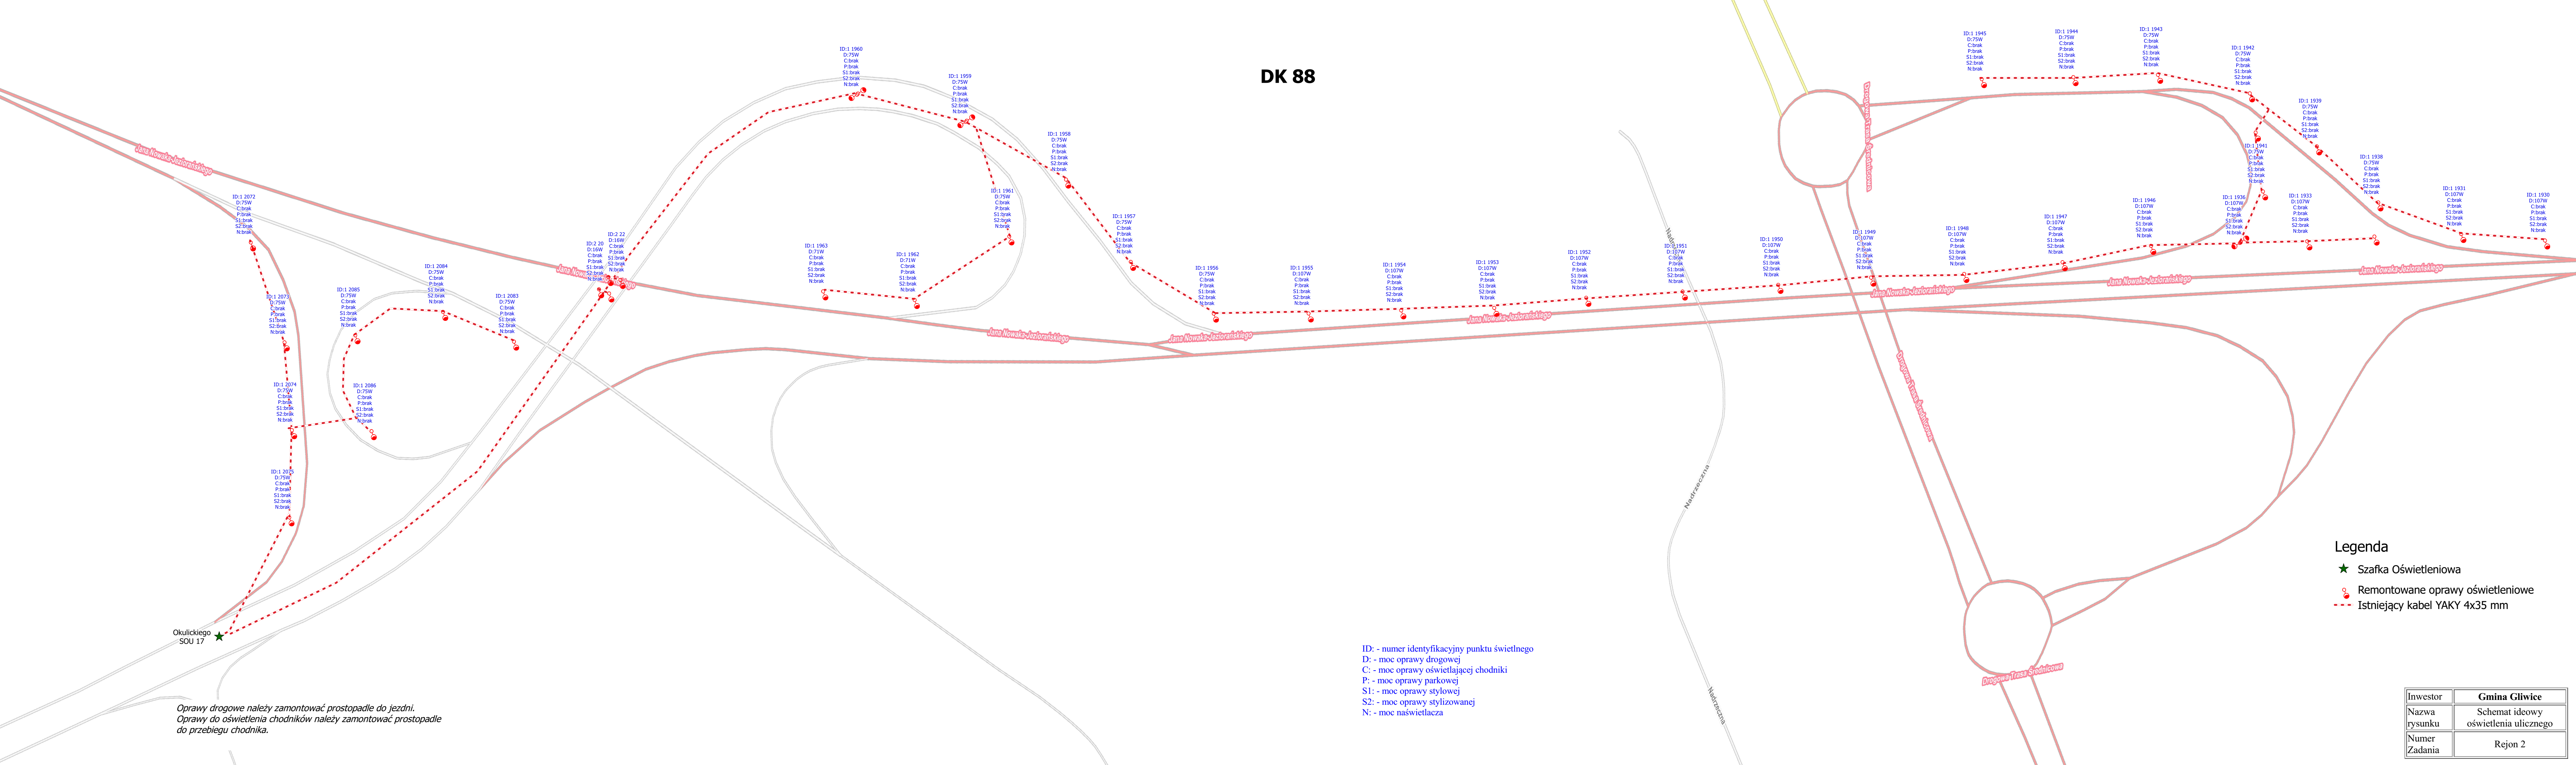

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

DK 88

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

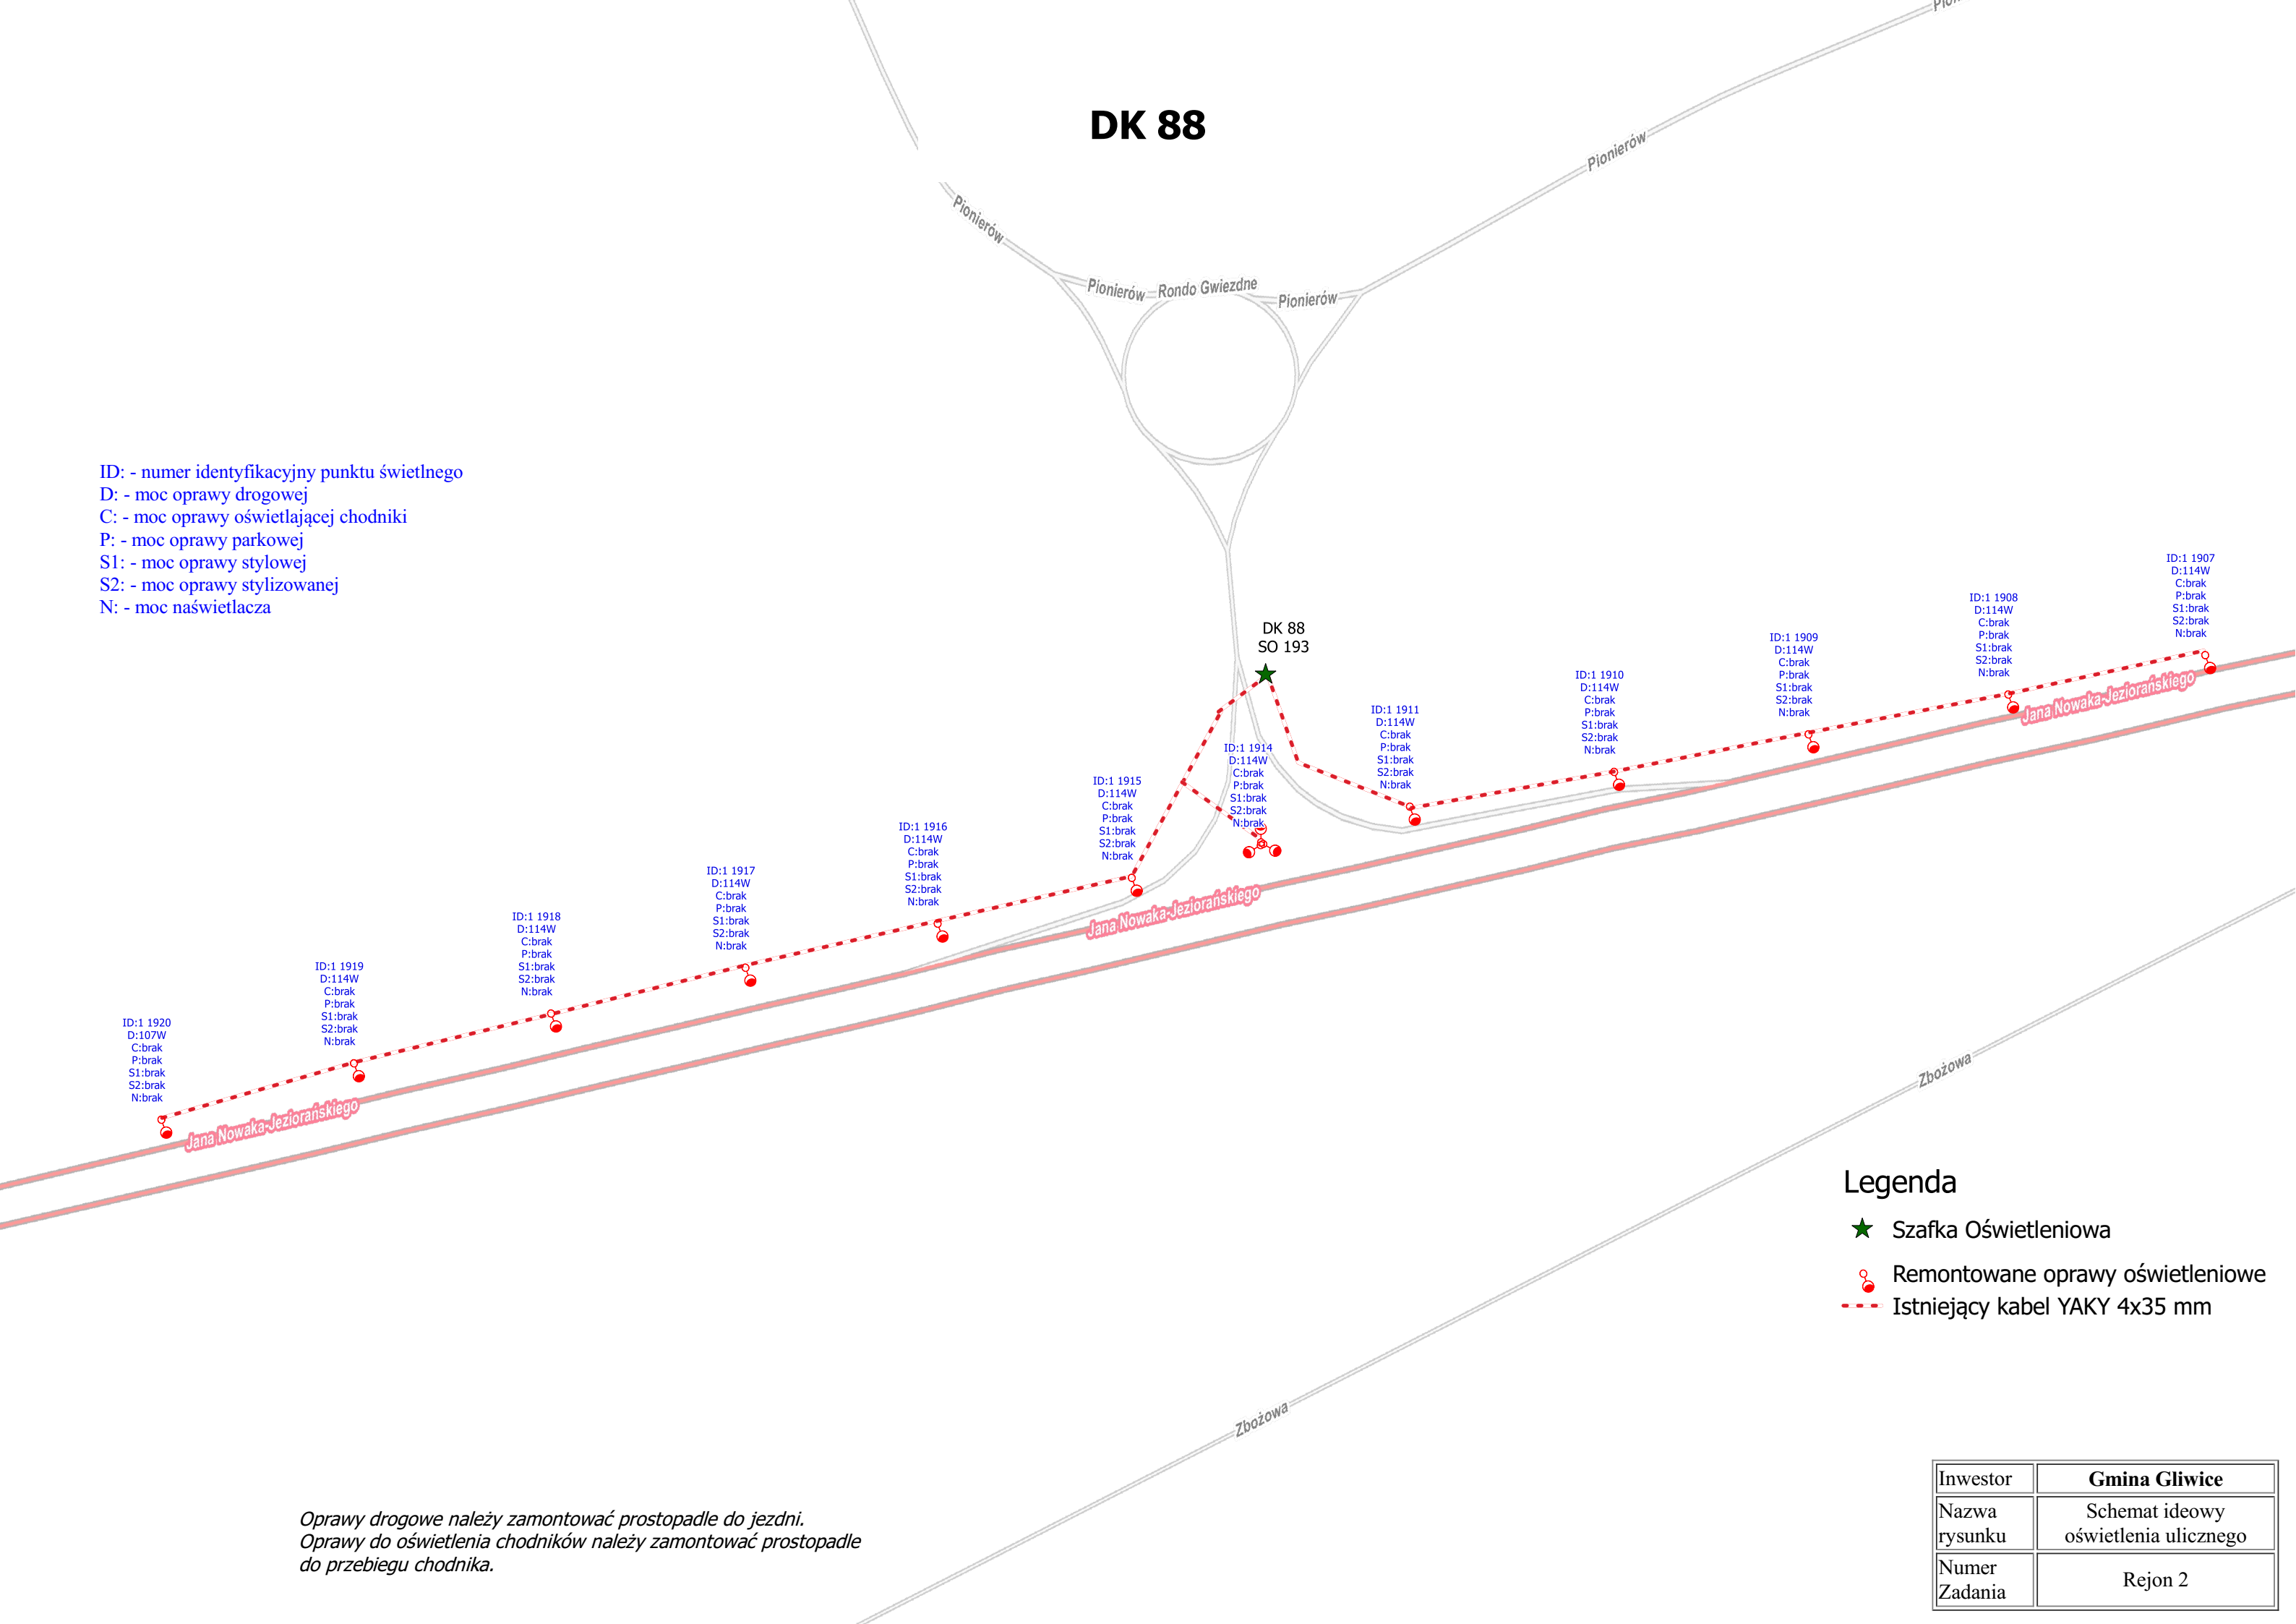

Legenda

★ Szafka Oświetleniowa

Remontowane oprawy oświetleniowe

Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# Diamentowa

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.

## Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Investor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# Estakada Heweliusza

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

## Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- 🔧 Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Investor	<b>Gmina Gliwice</b>
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

*Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe  
do przebiegu chodnika.*


# Główna

Gabriela Narutowicza

## Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm


ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza



Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.


Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

## Kozielska

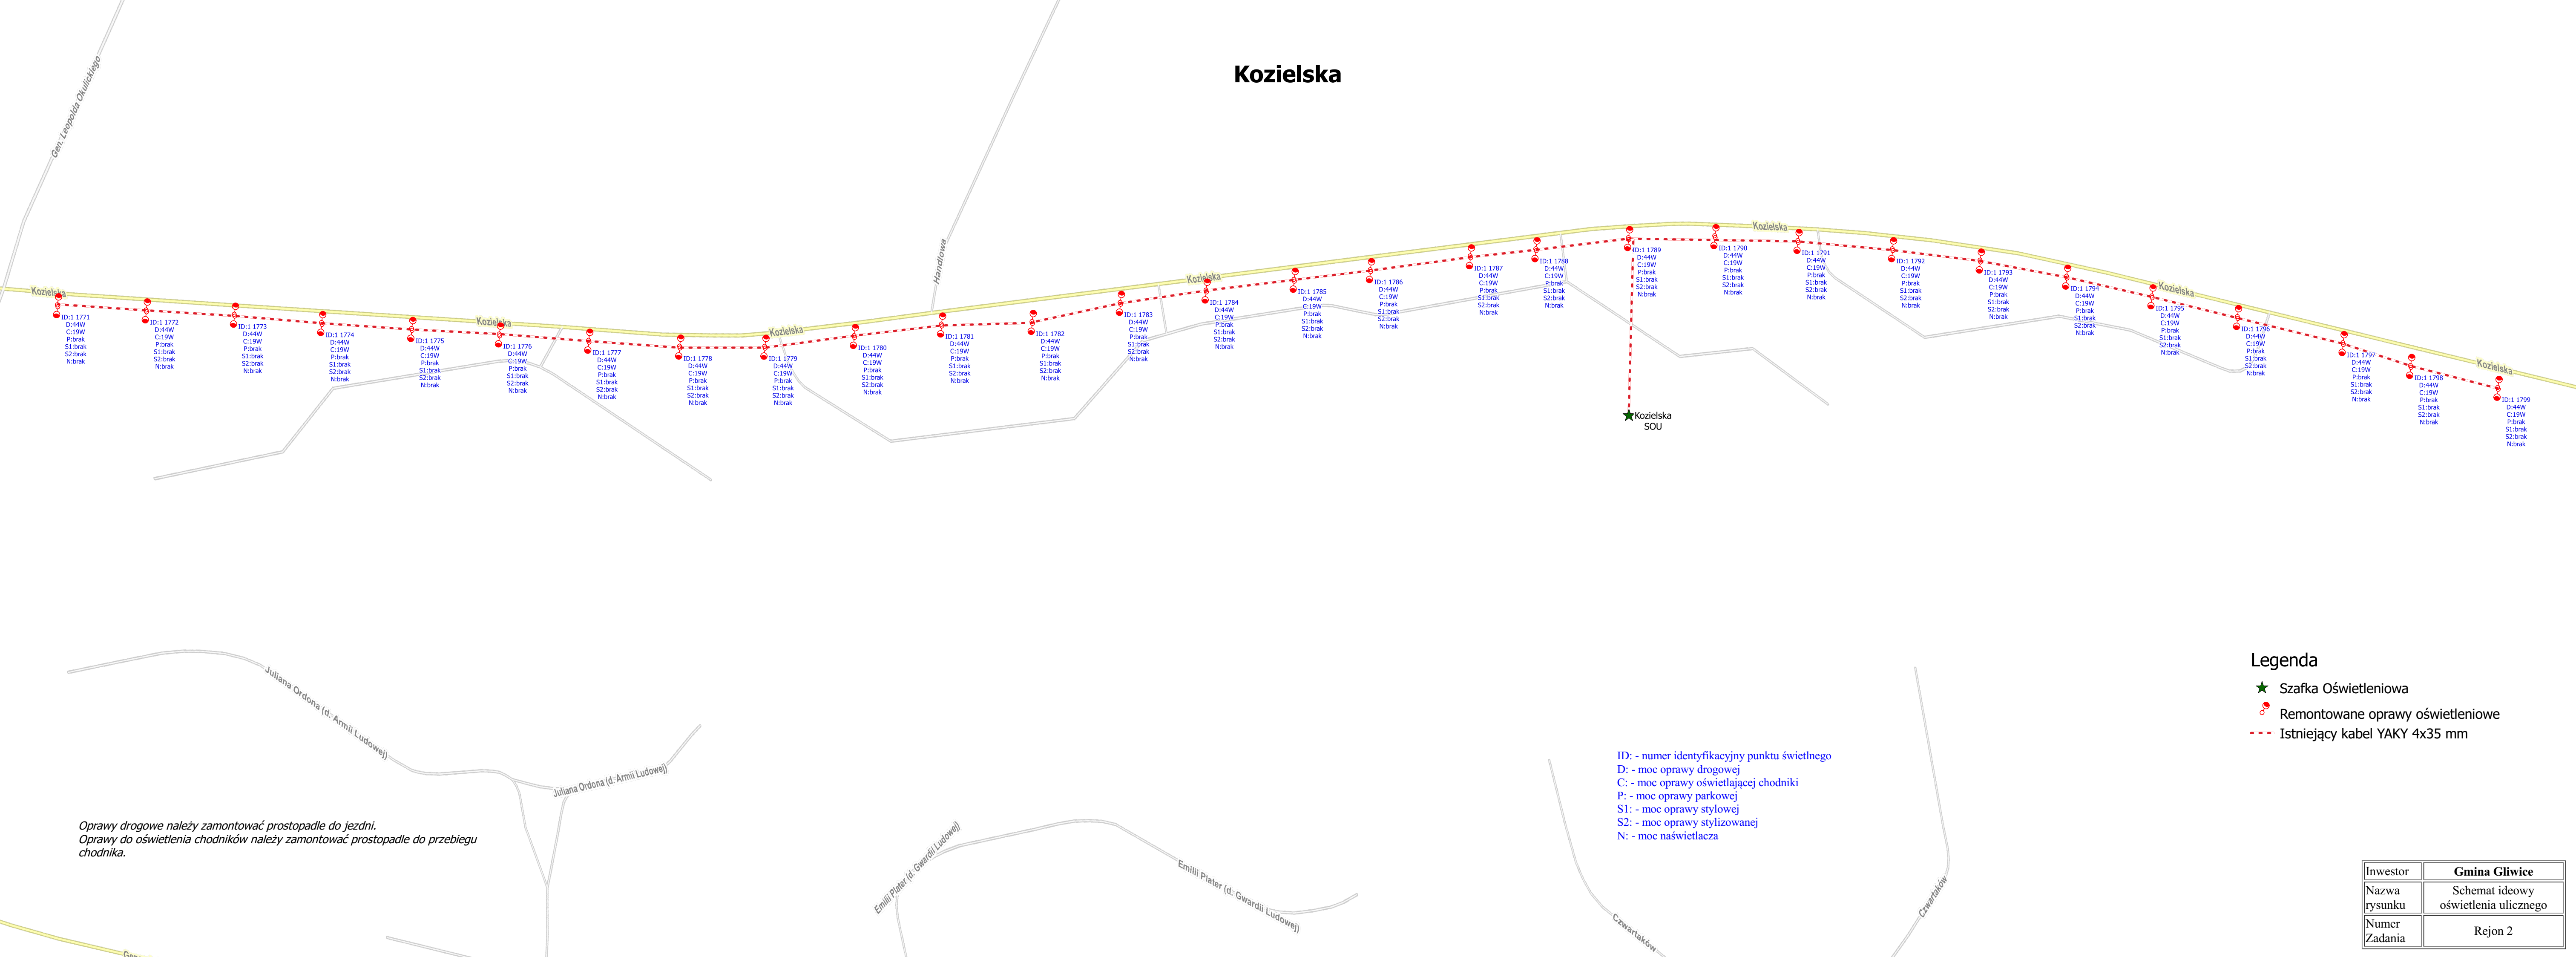

Investor	<b>Gmina Gliwice</b>
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

Kozielska

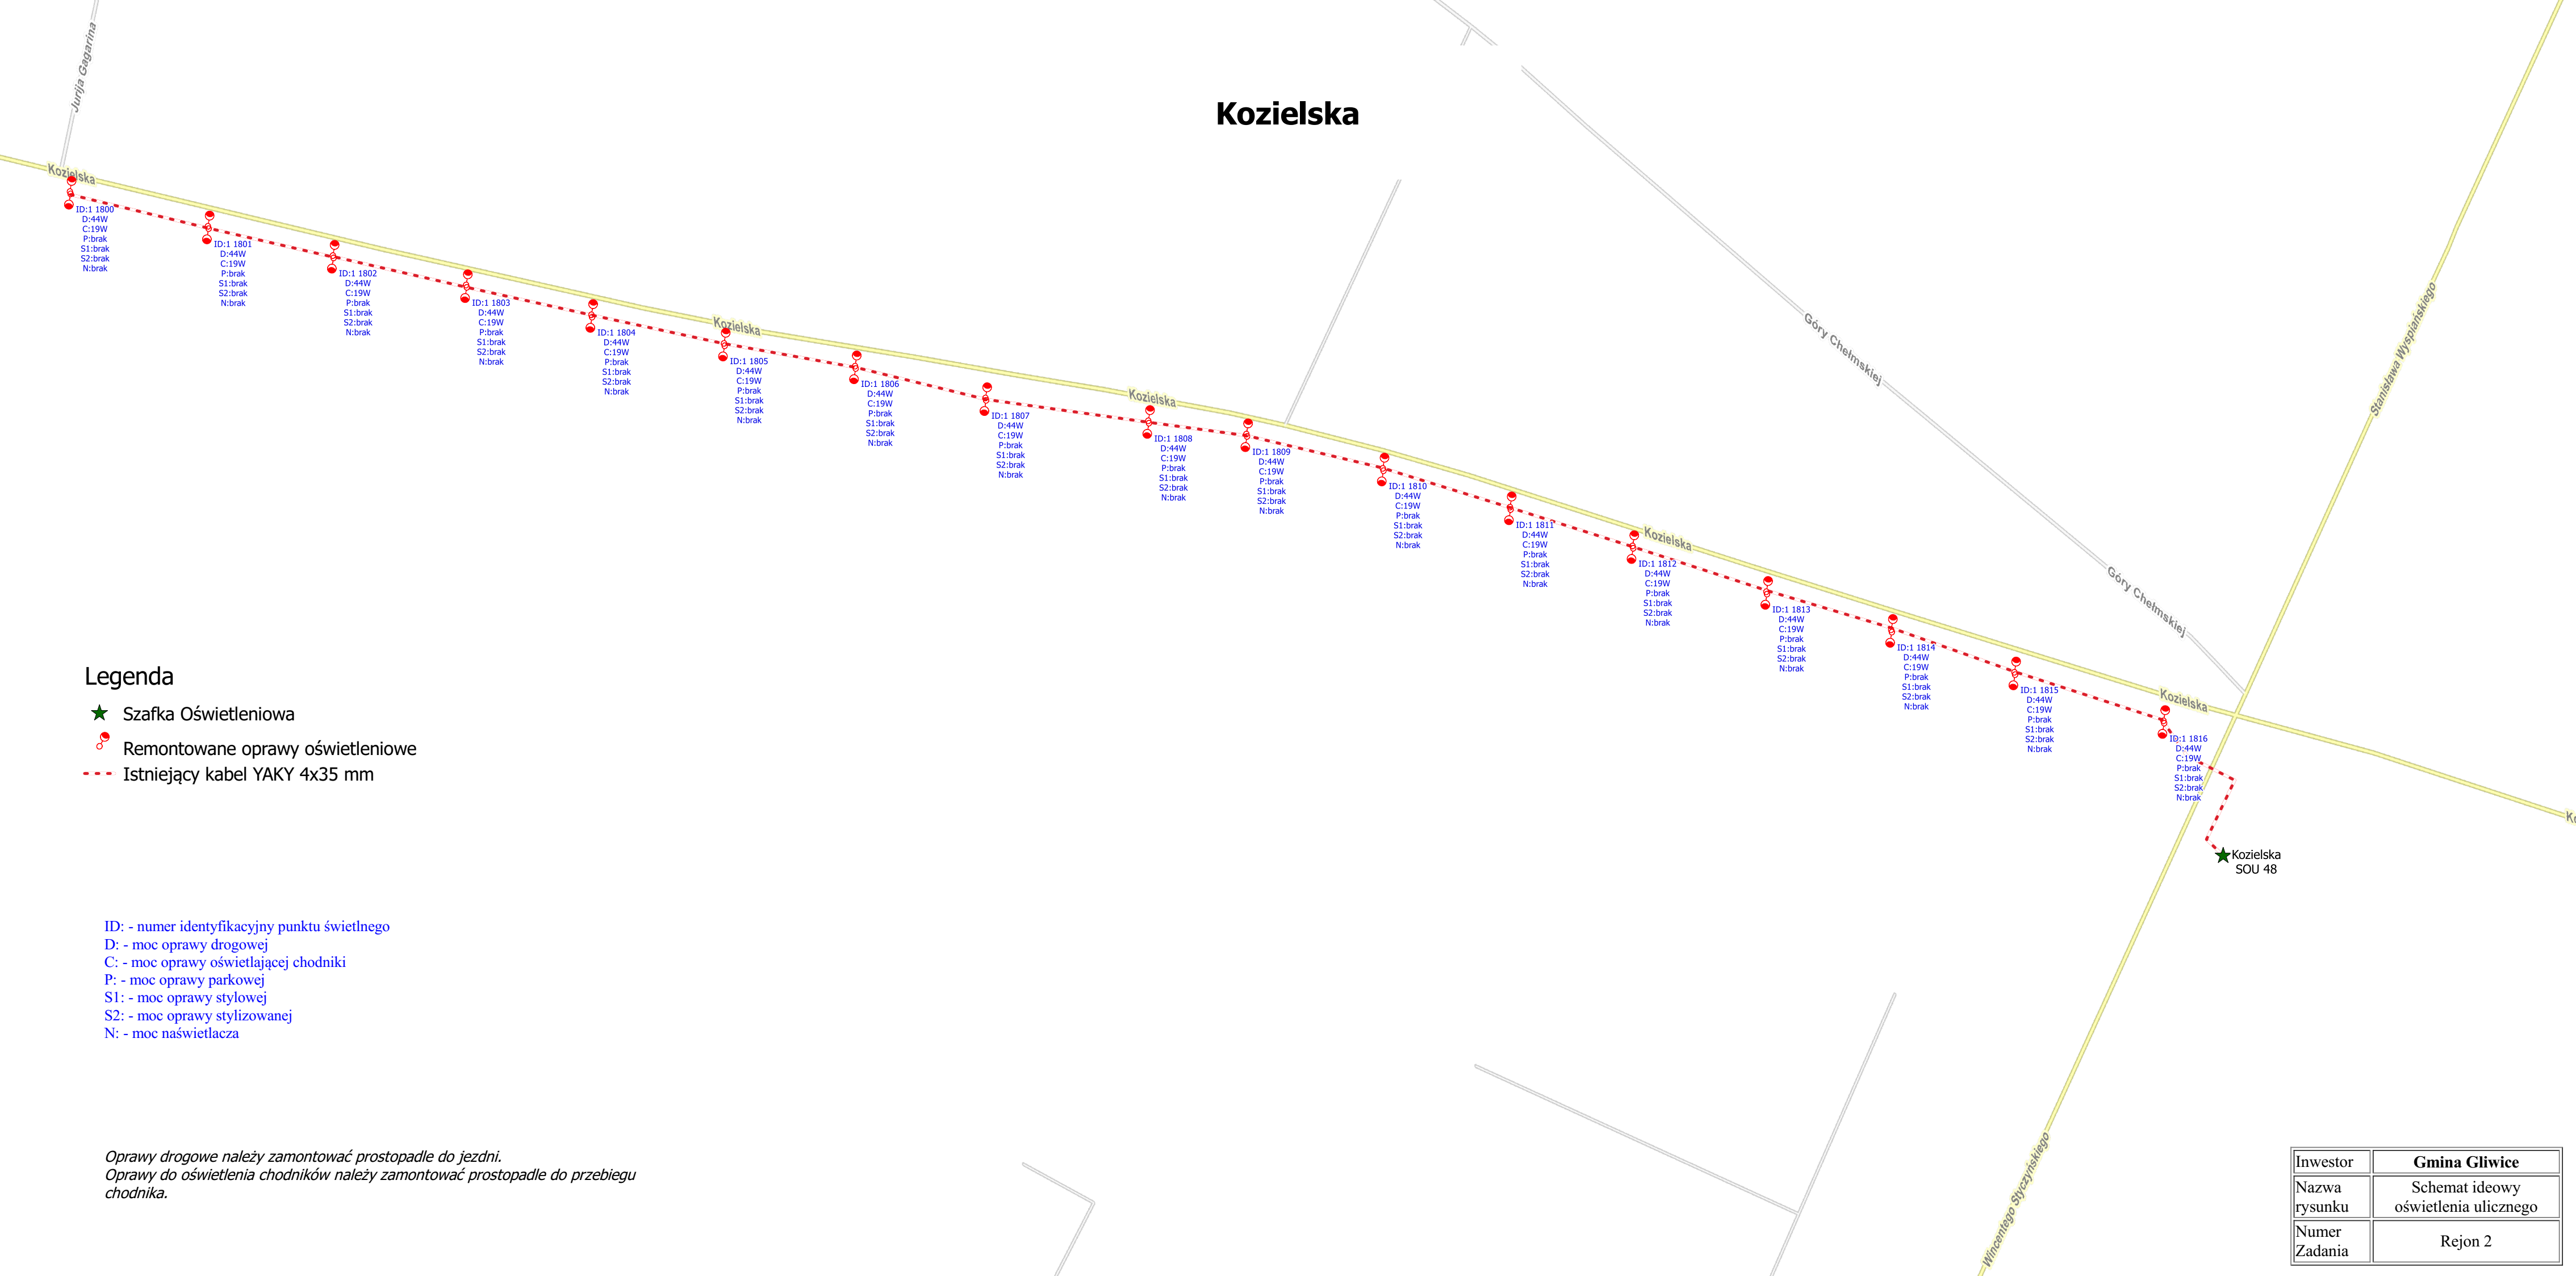

Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# Kozielska



## Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# Lema, Literatów, Makuszyńskiego, Rejtana

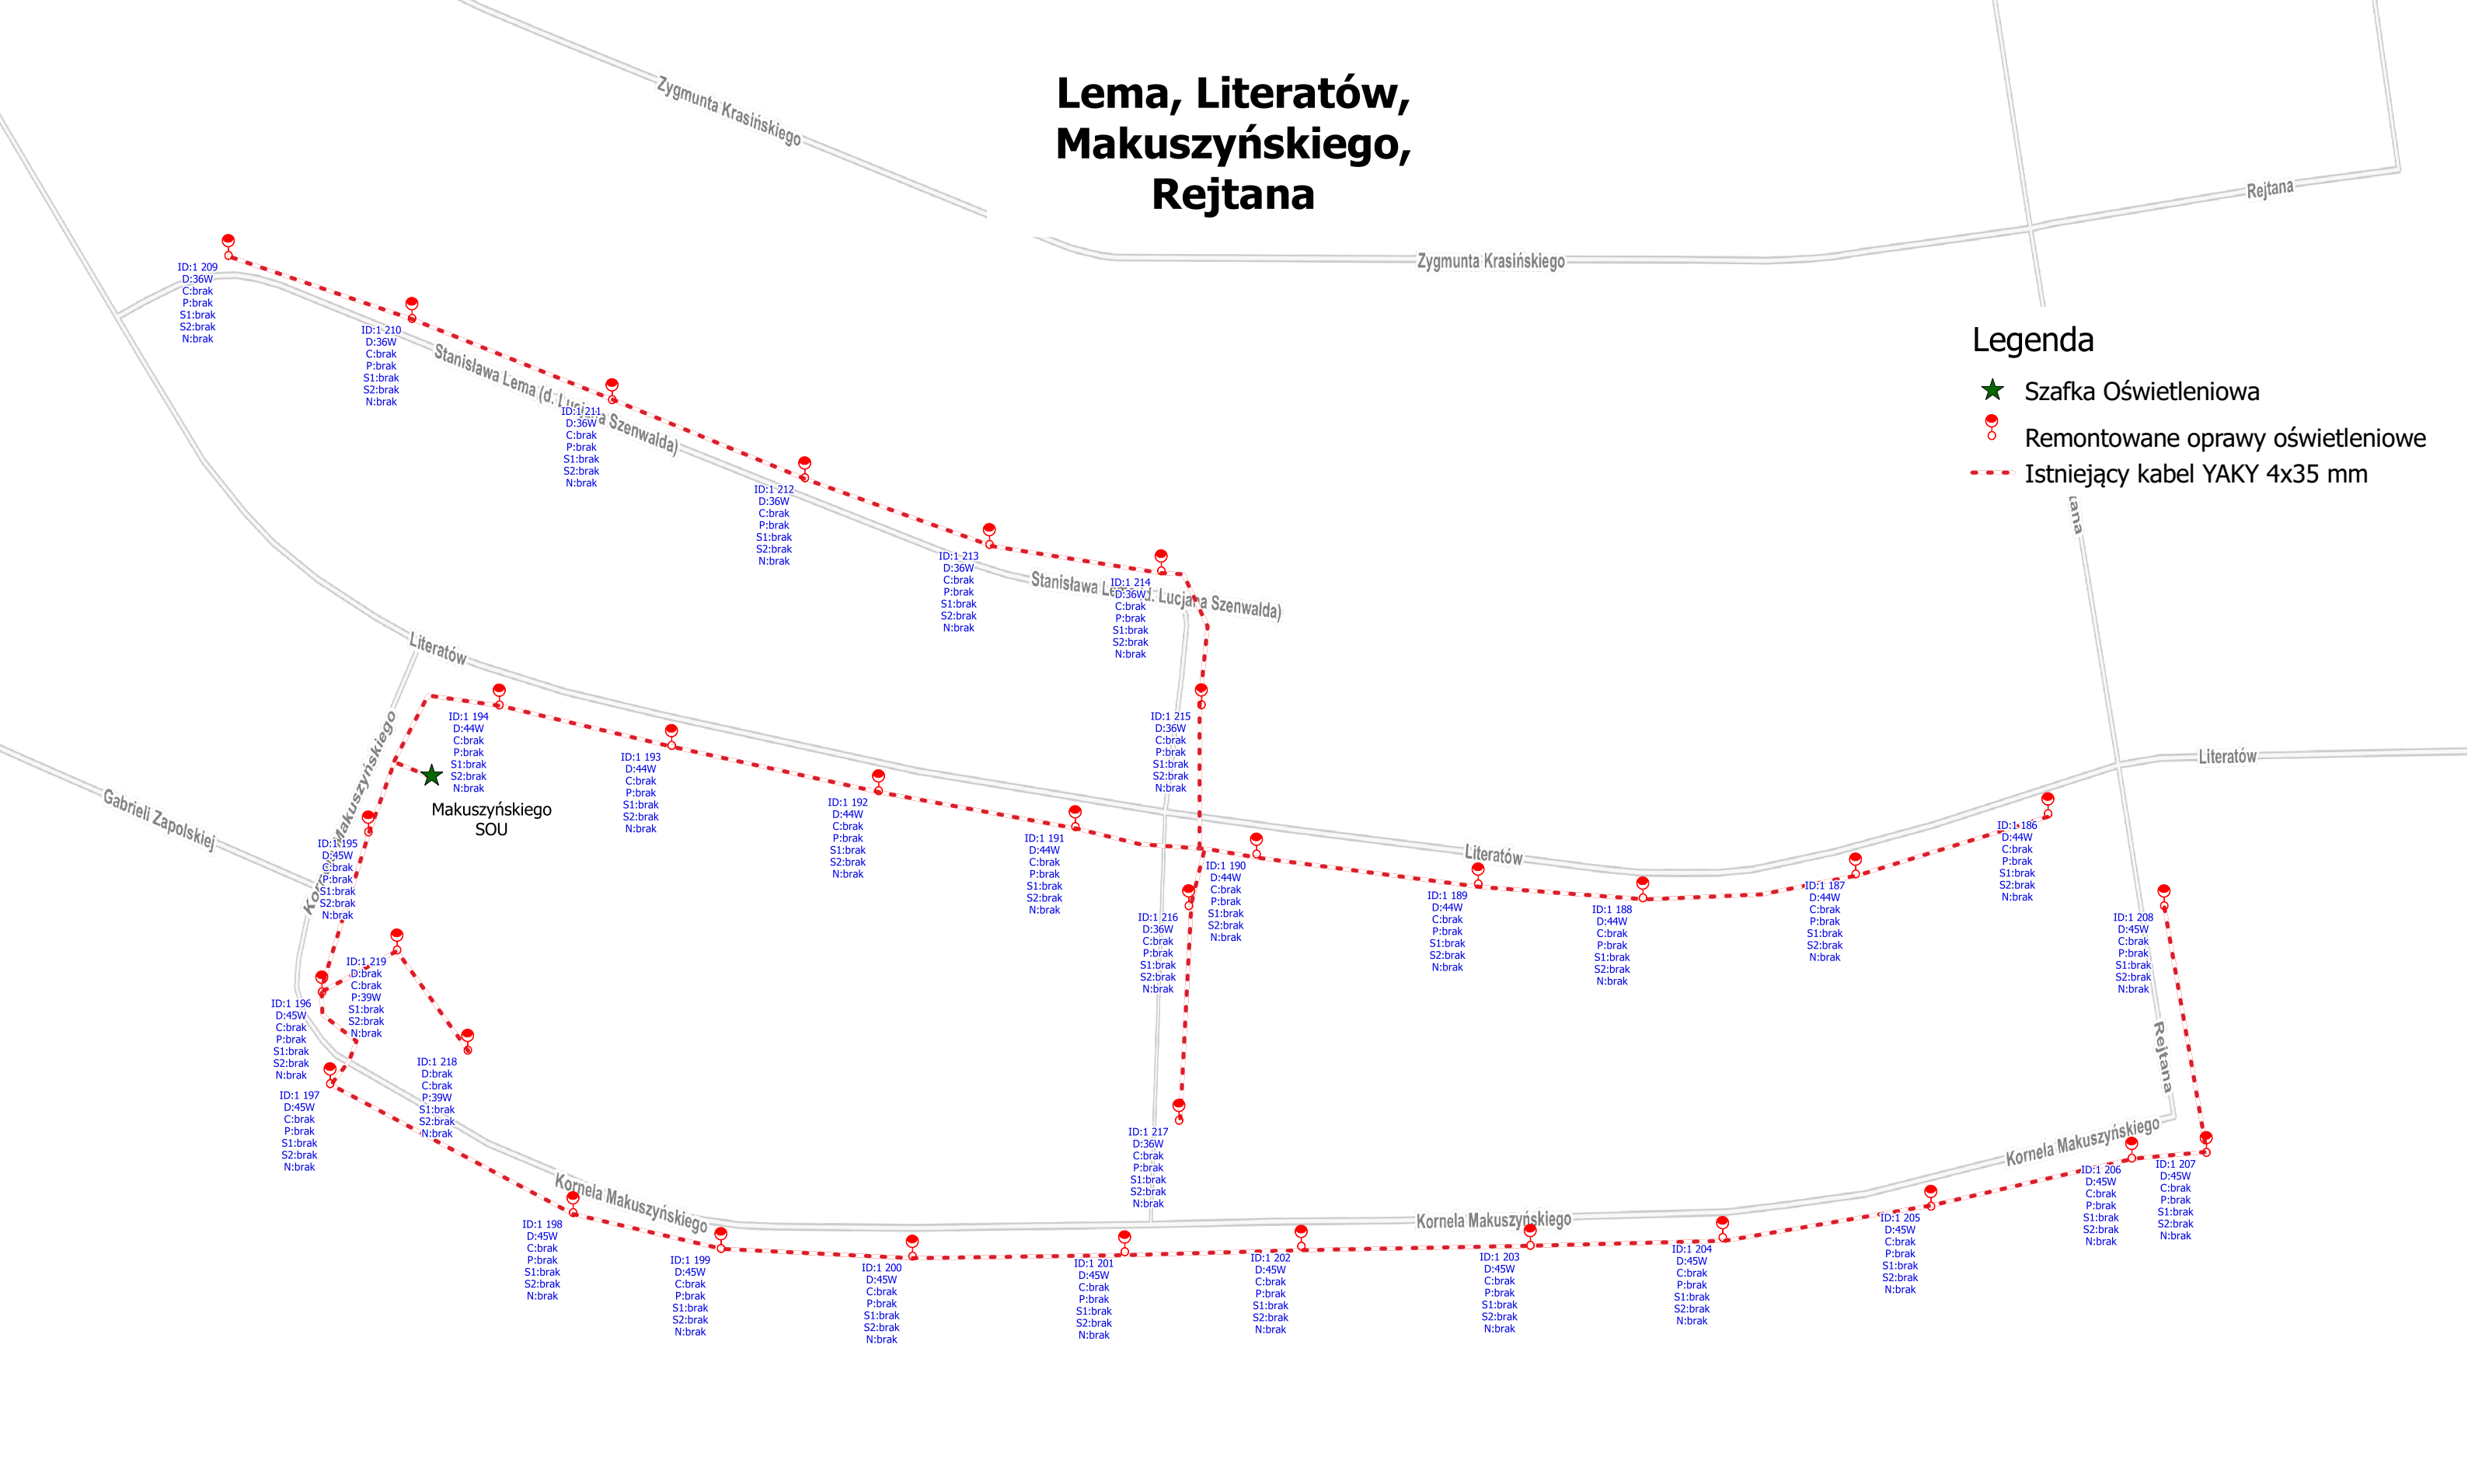


Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# Metalowców, Główna

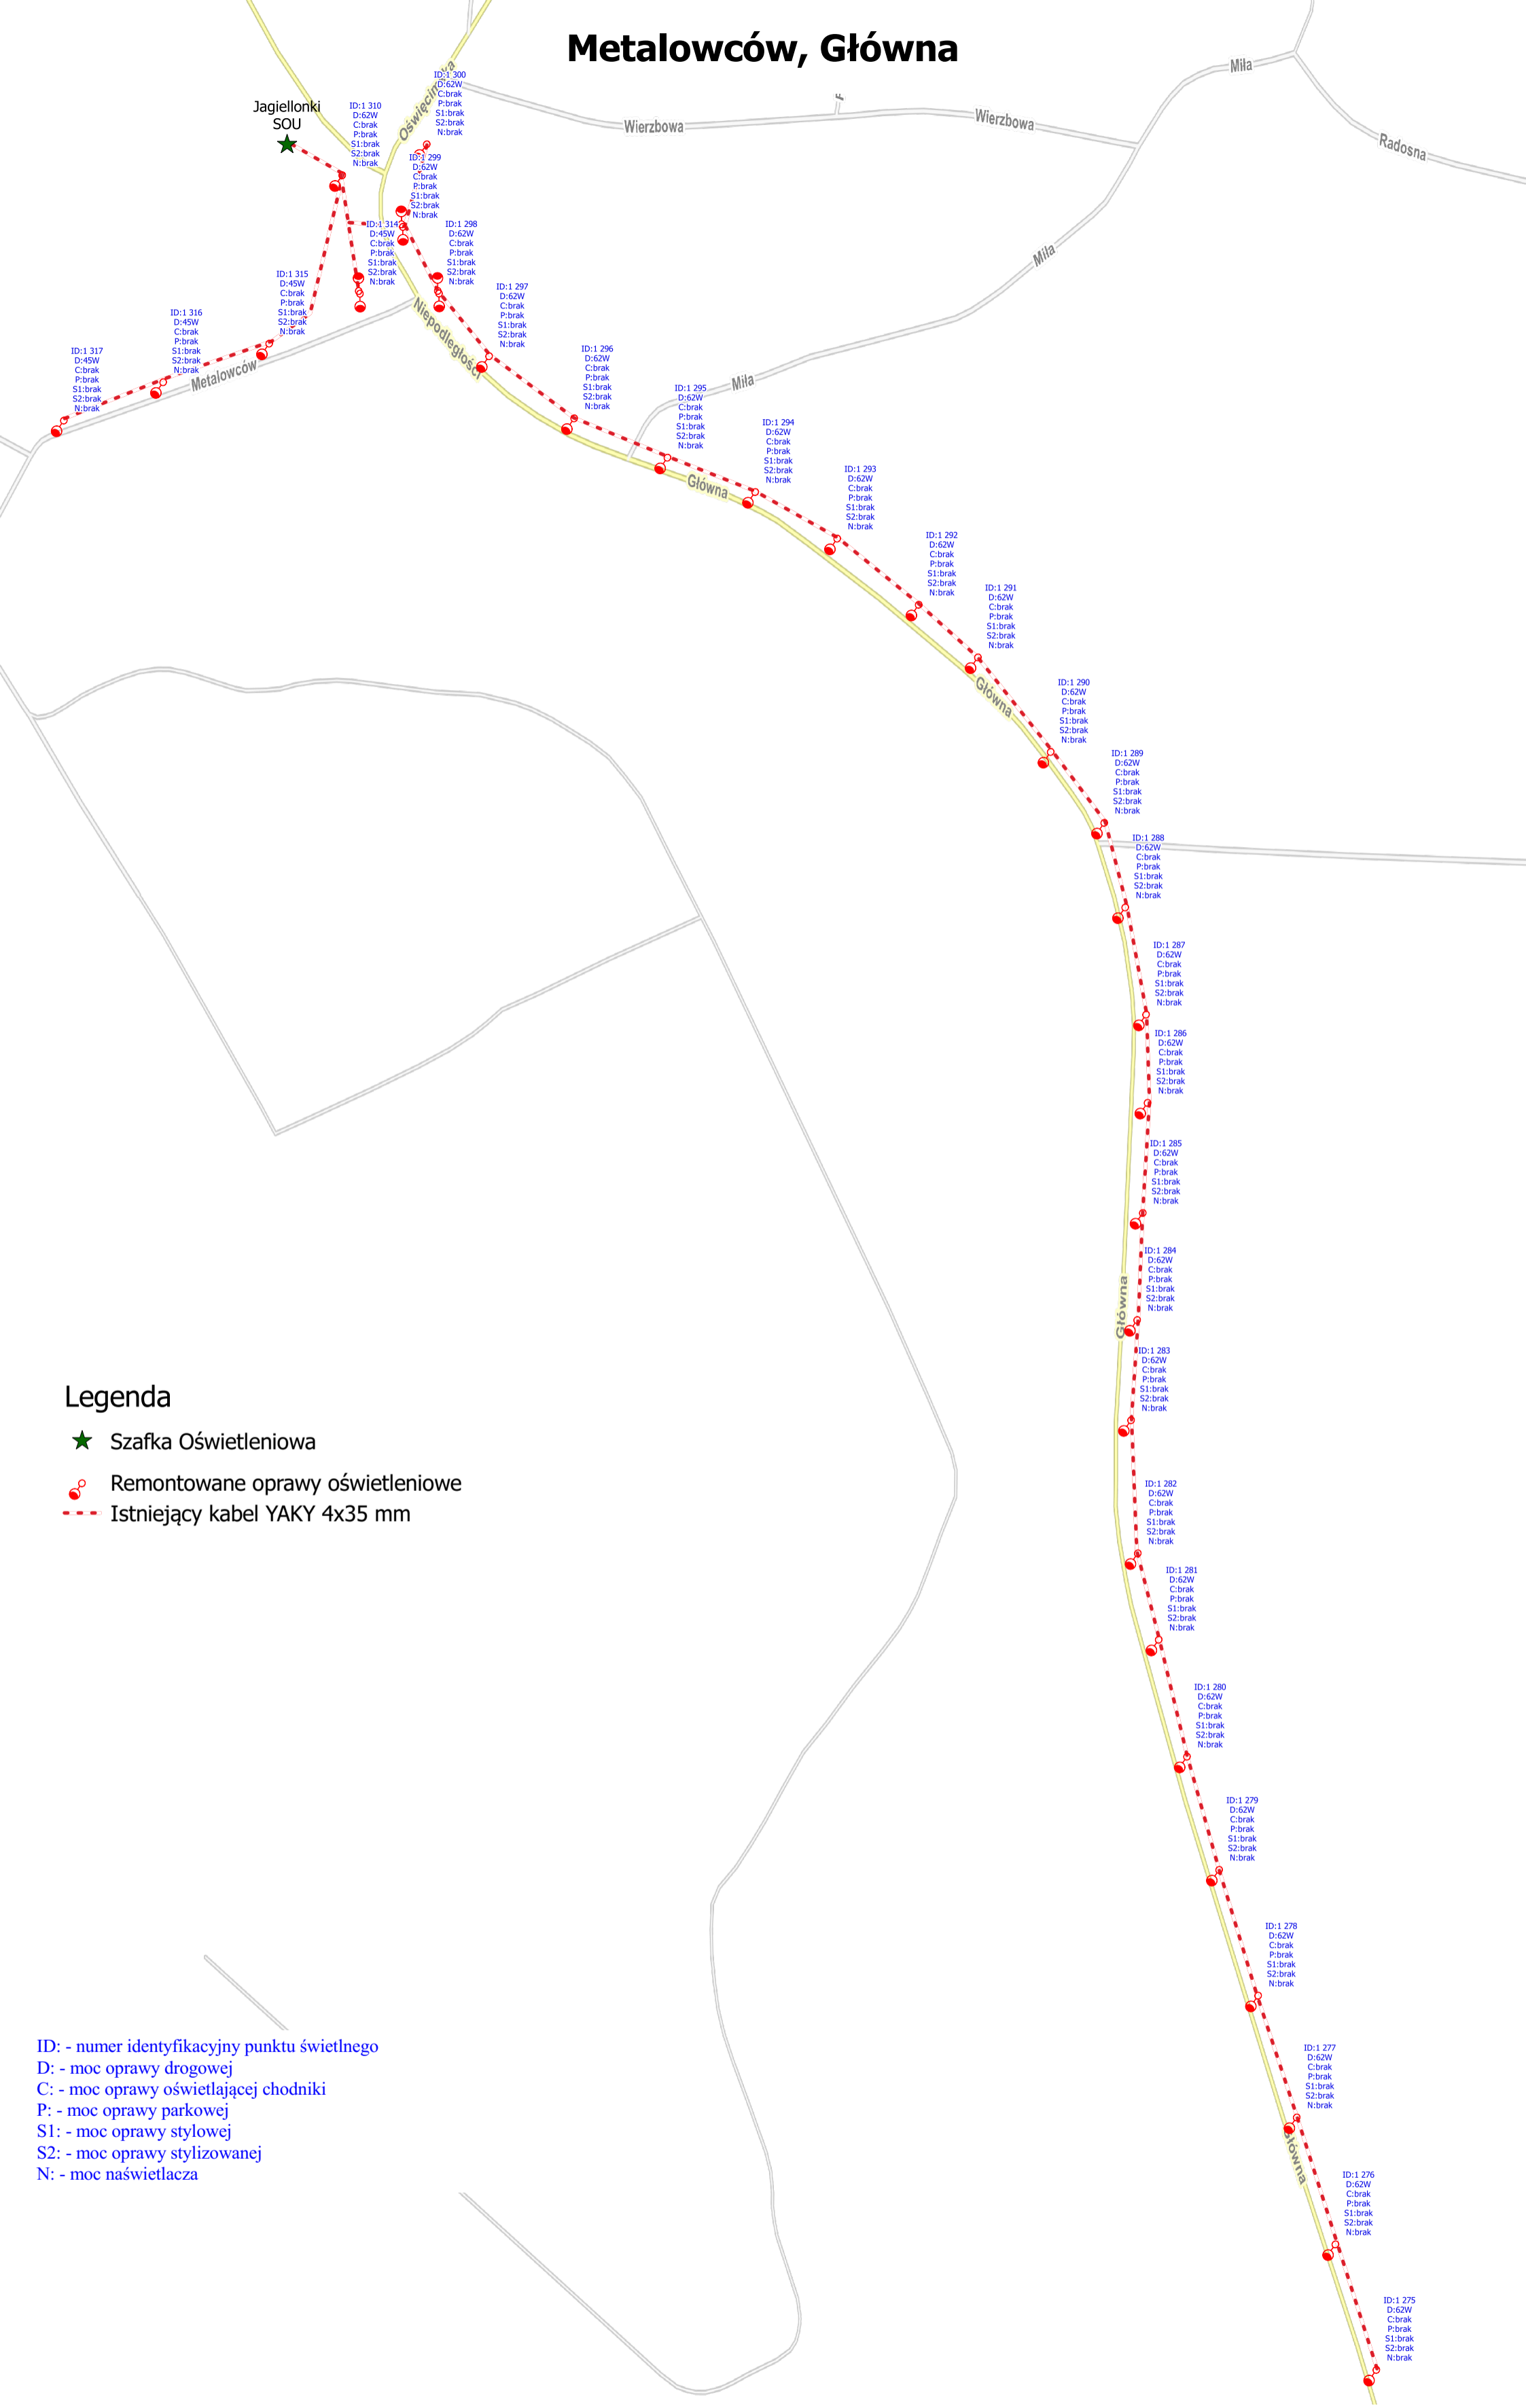


ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# Park Narutowicza

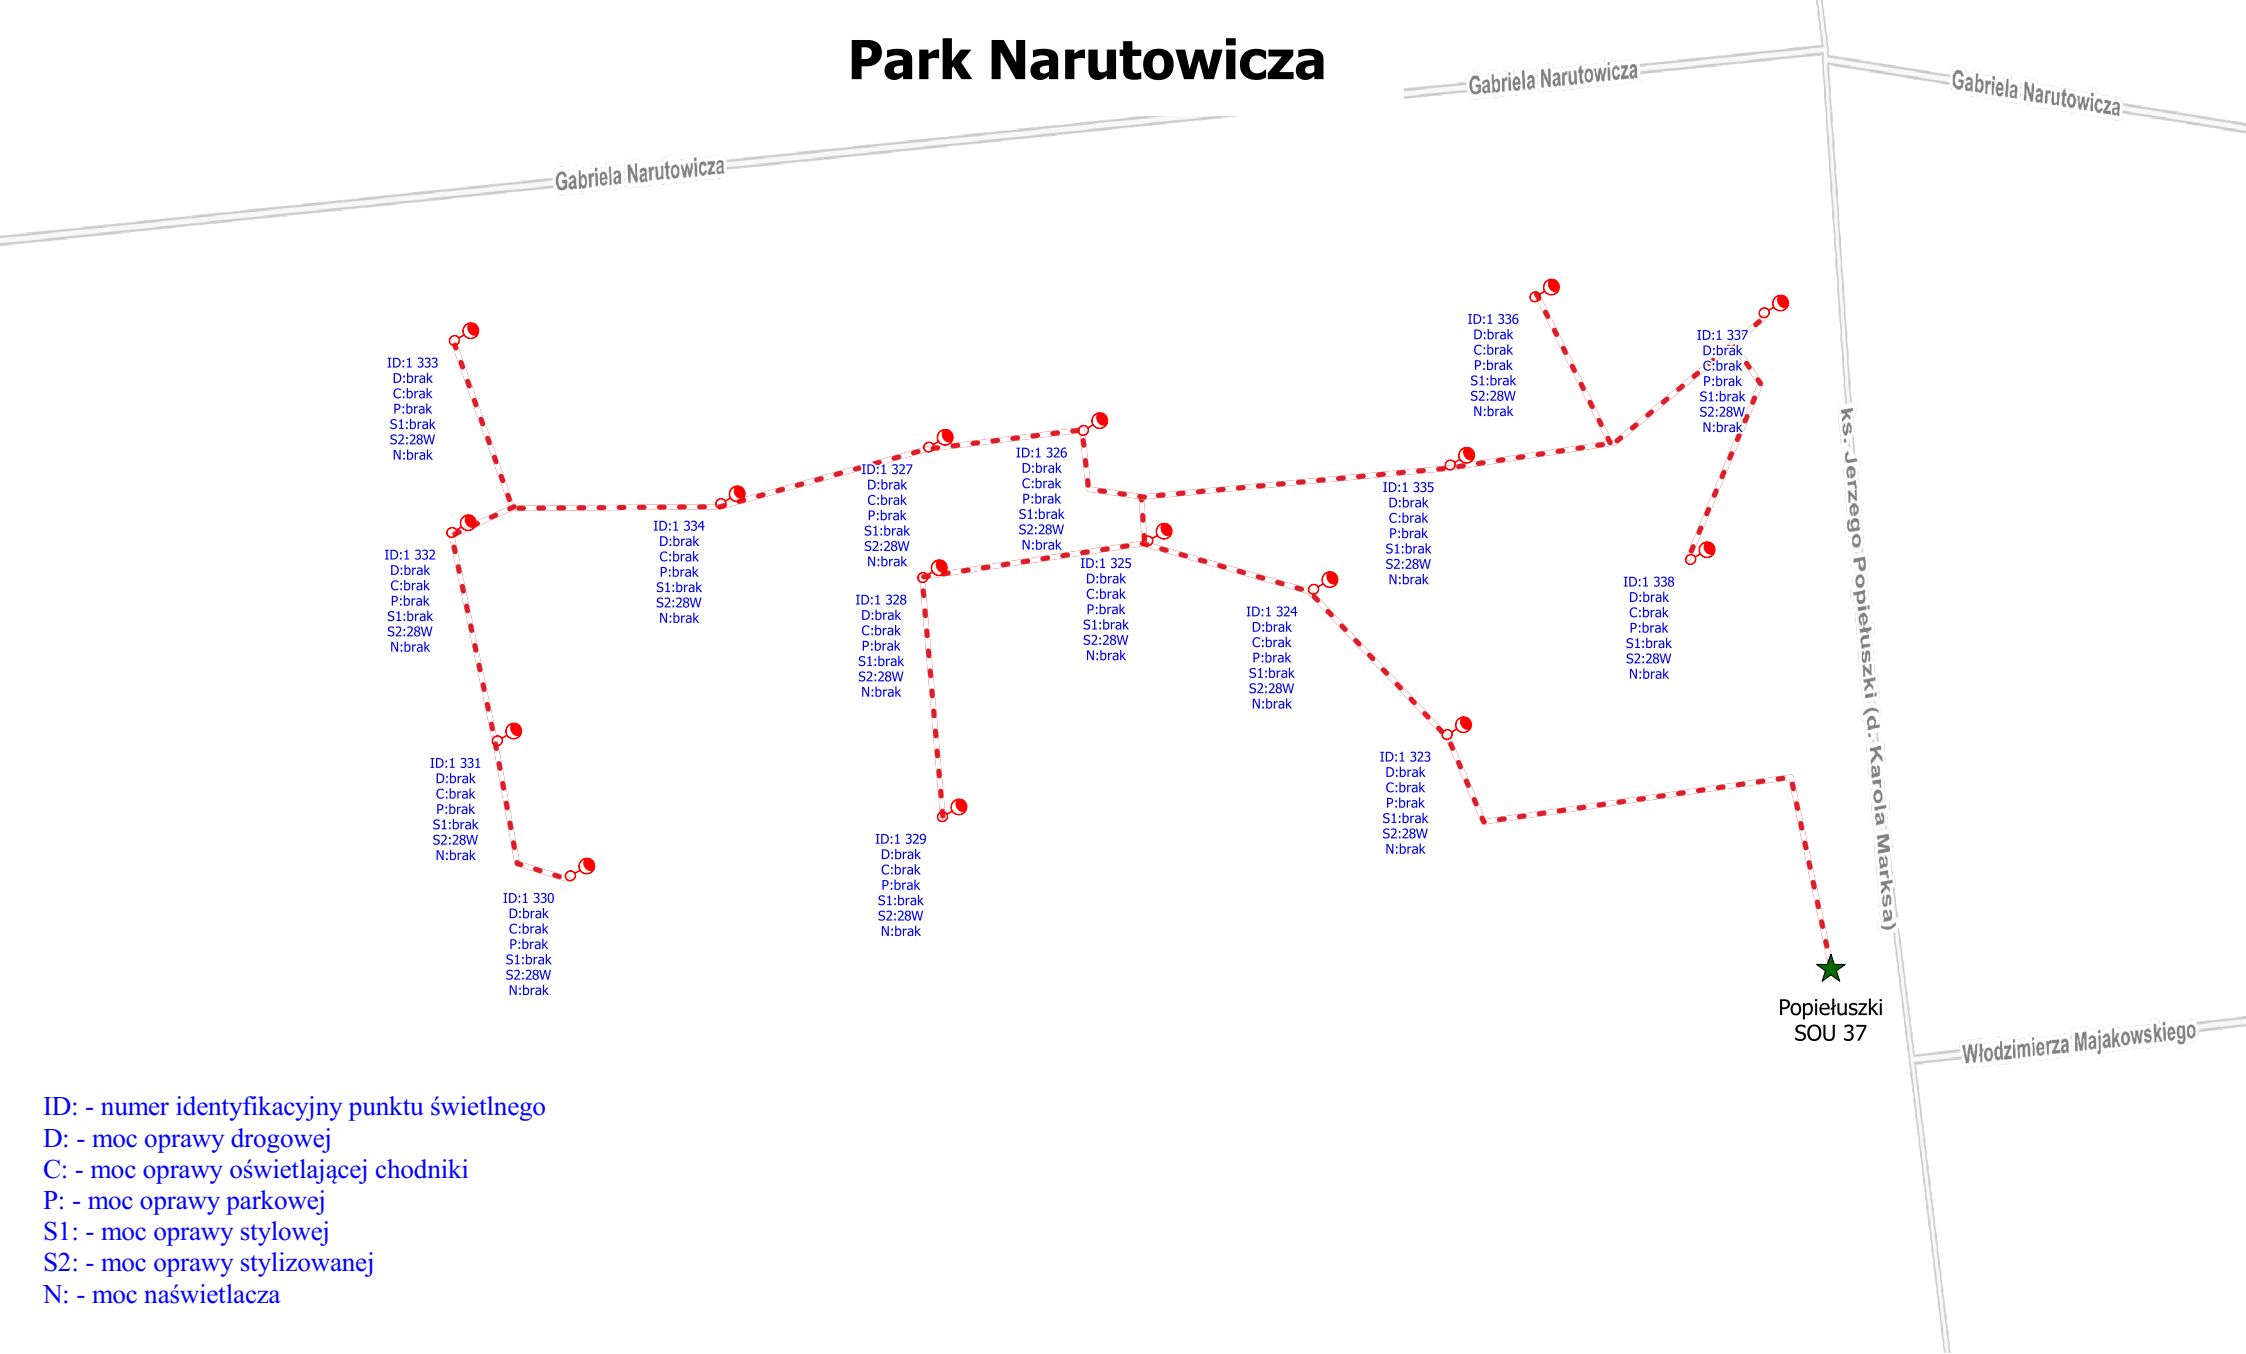

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

## Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

Park Syriusza

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza


Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Investor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# Park Szwajcaria




- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.

ID - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D - moc oprawy drogowej  
C - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P - moc oprawy parkowej  
S1 - moc oprawy stylowej  
S2 - moc oprawy stylizowanej  
N - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

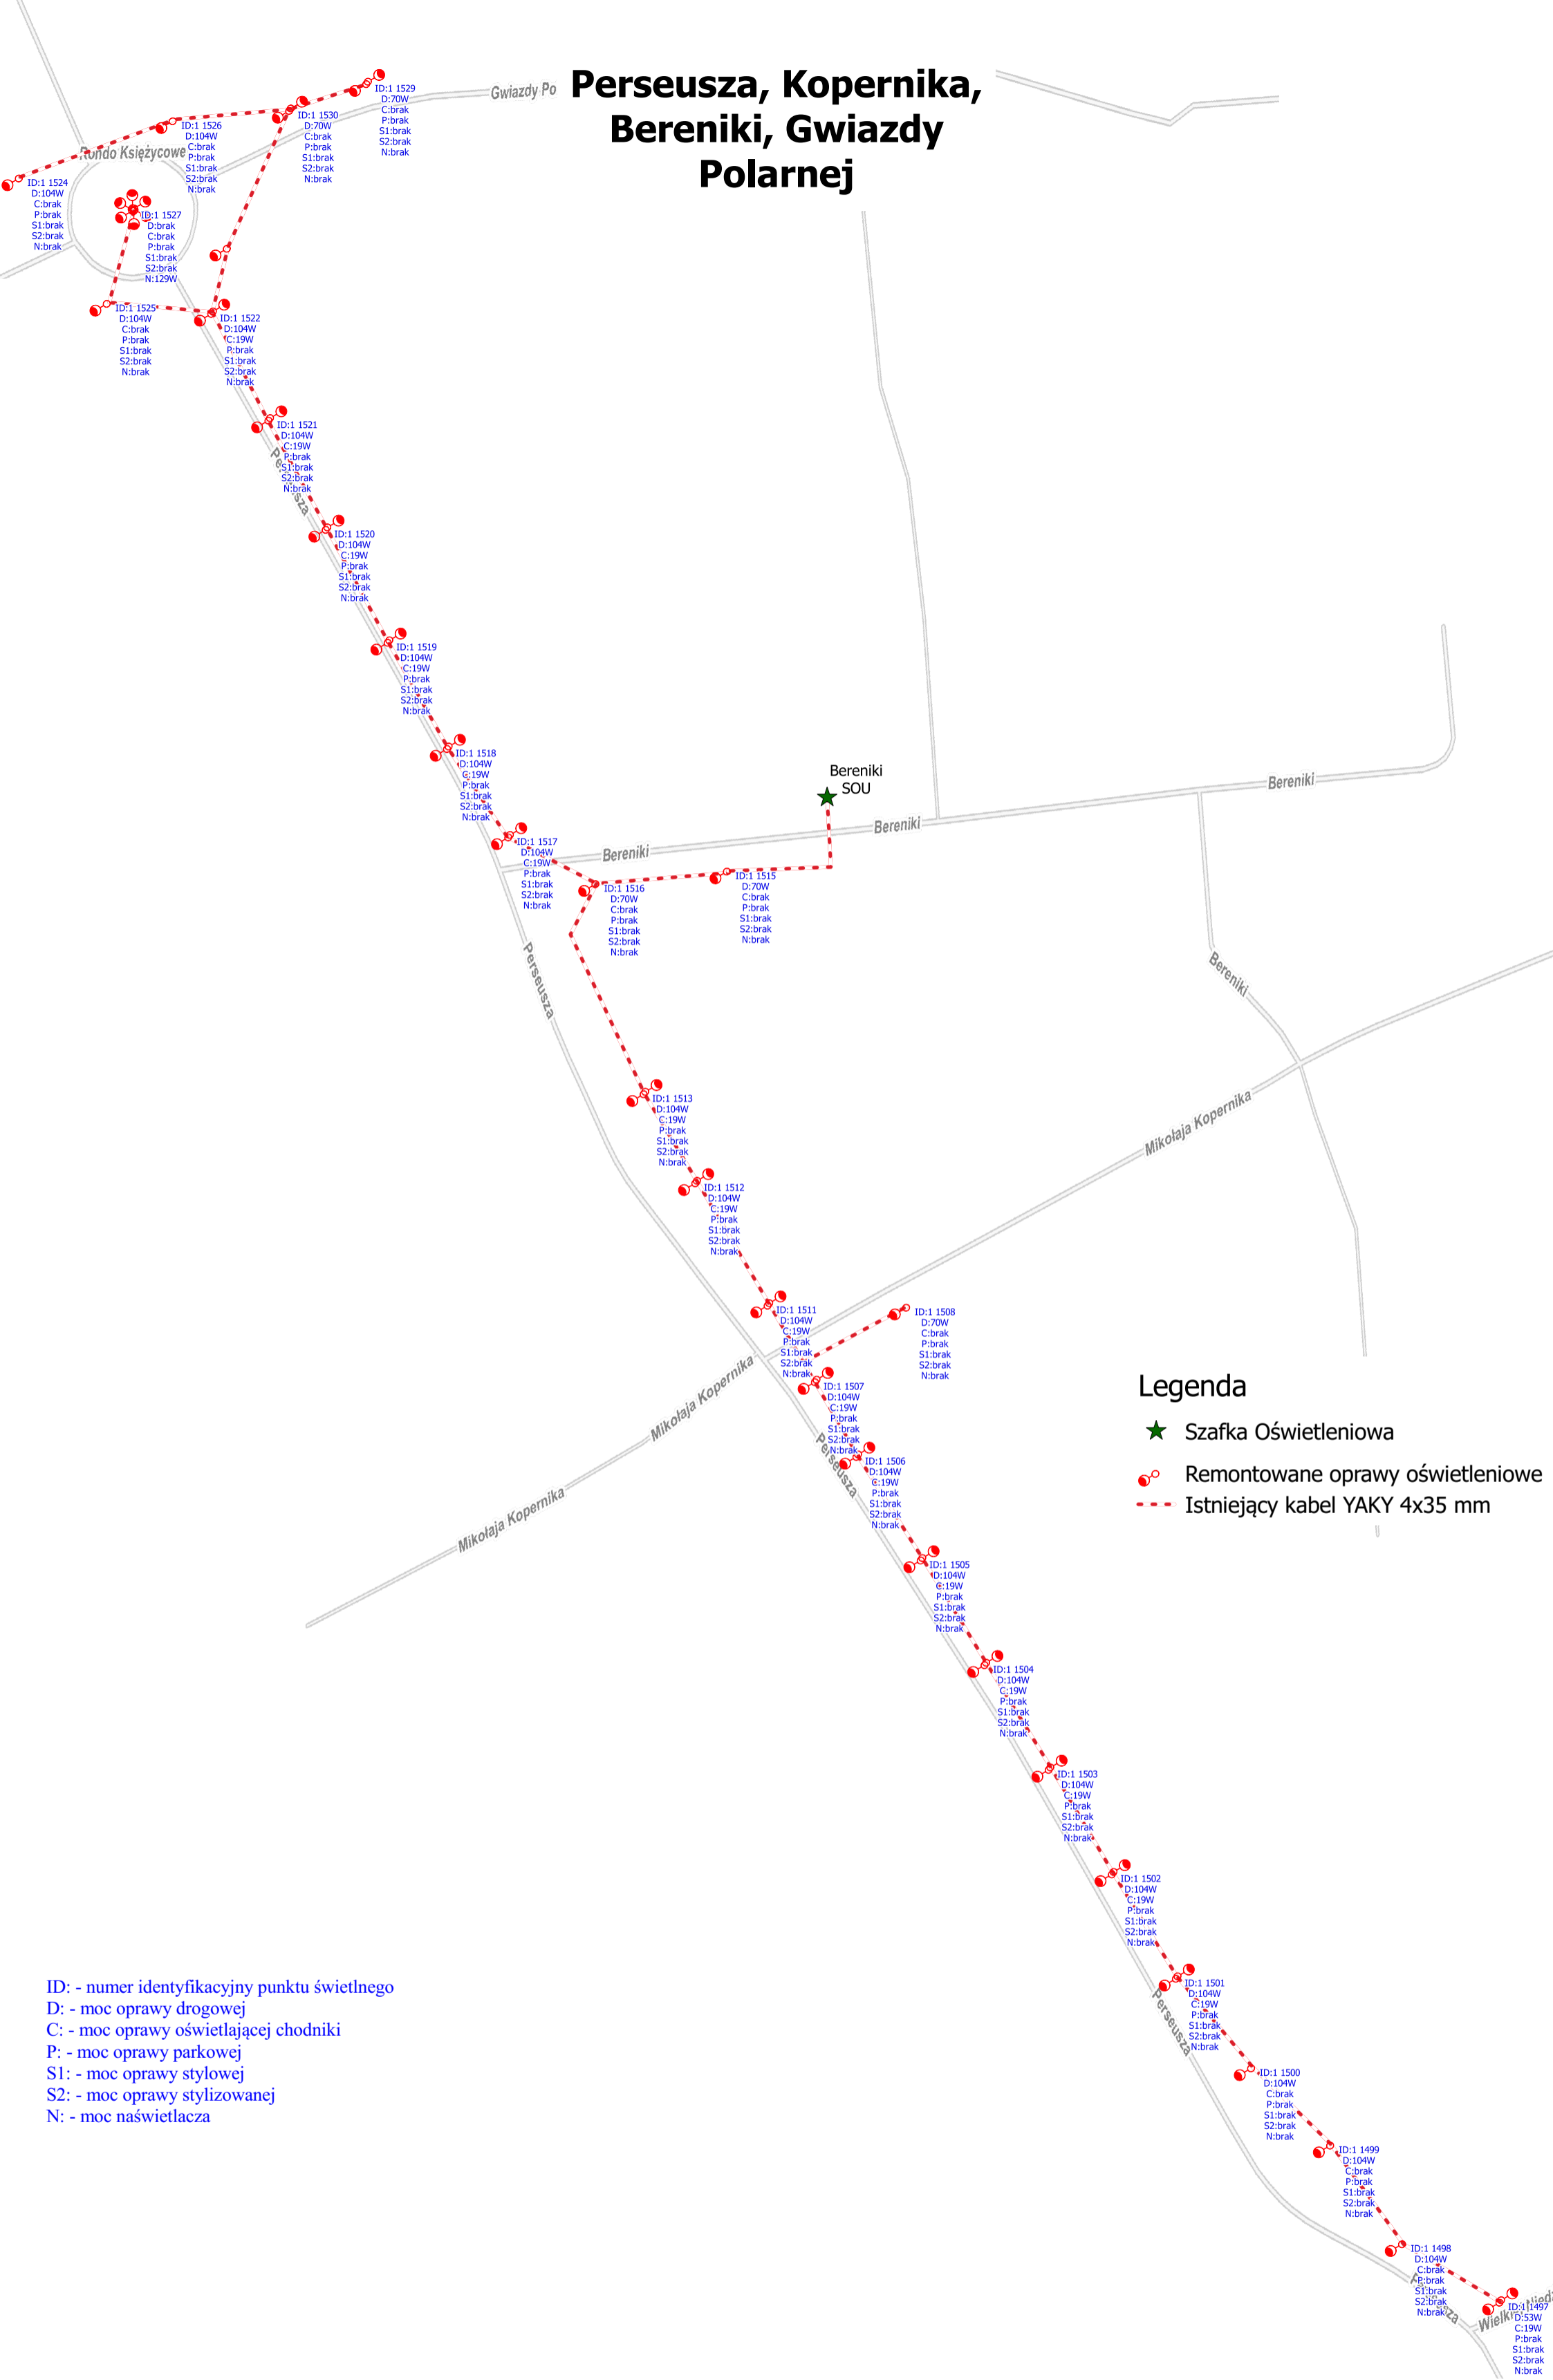

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# Pionierów

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego

D: - moc oprawy drogowej


C: - moc oprawy oświetlającej chodniki

P: - moc oprawy parkowej

S1: - moc oprawy stylowej

S2: - moc oprawy stylizowanej

N: - moc naświetlacza



*Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe  
do przebiegu chodnika.*

Investor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# Pionierów

Wielkiej Niedźwiedzicy  
SO 117

ks. Sylwe:

ks. Sylwestra Witoszka

Wielkiej Niedźwiedzicy

Perseusza

Pionierów

ID:1 1496  
D:53W  
C:brak  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 1495  
D:53W  
C:19W  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

D:53W  
C:19W  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 1494  
D:53W  
C:19W  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

C:19W  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 1493  
D:53W  
C:19W  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

C:19W  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak


 ID:1 1492  
 D:53W  
 C:19W  
 P:brak  
 S1:brak  
 S2:brak  
 N:brak

C:19W  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 1491  
D:53W  
C:19W  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak


C:19W  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 149  
D:53W  
C:19W  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

C:19W  
P:brak  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

## Legenda

★ Szafka Oświetleniowa

 Remontowane oprawy oświetleniowe

— Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego

D: - moc oprawy drogowej

C: - moc oprawy oświetlającej chodniki

P: - moc oprawy parkowej

S1: - moc oprawy stylowej


S2: - moc oprawy stylizowanej

N: - moc naświetlacza

*Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.*

Investor	<b>Gmina Gliwice</b>
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# Pułaskiego

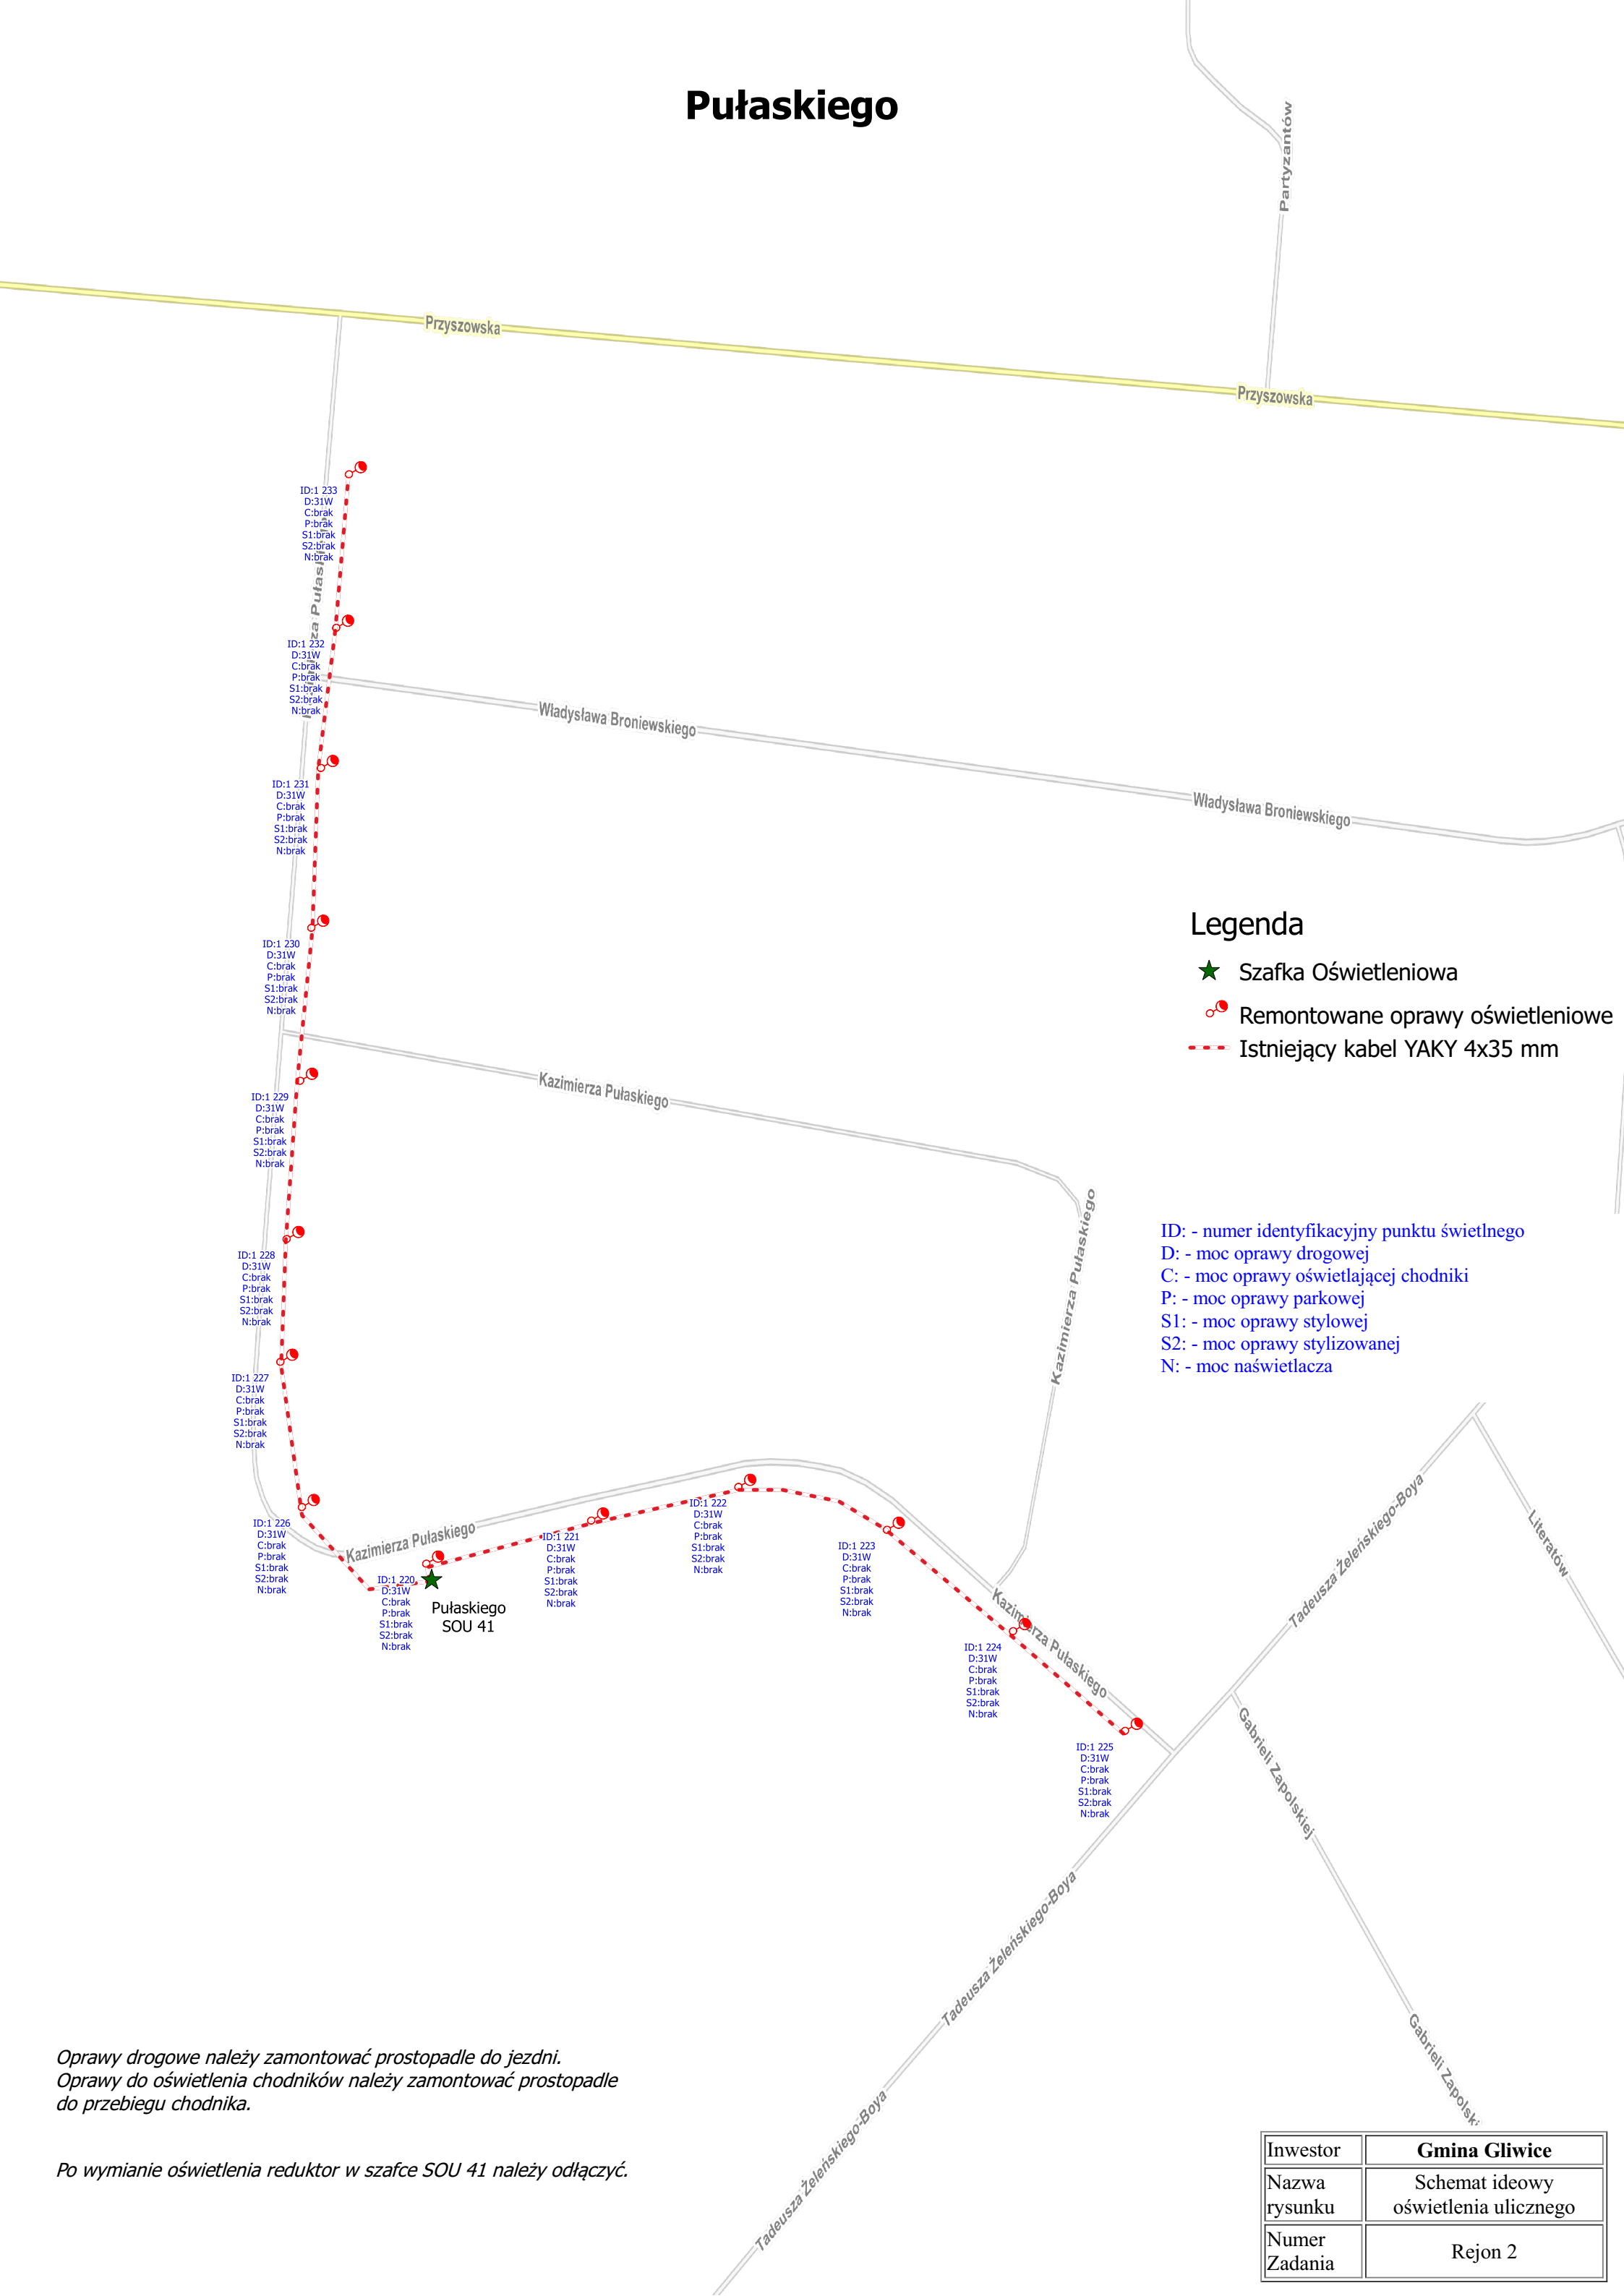


*Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.*

Po wymianie oświetlenia reduktor w szafce SOU 41 należy odłączyć.


Investor	<b>Gmina Gliwice</b>
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2


Skwer Oriona

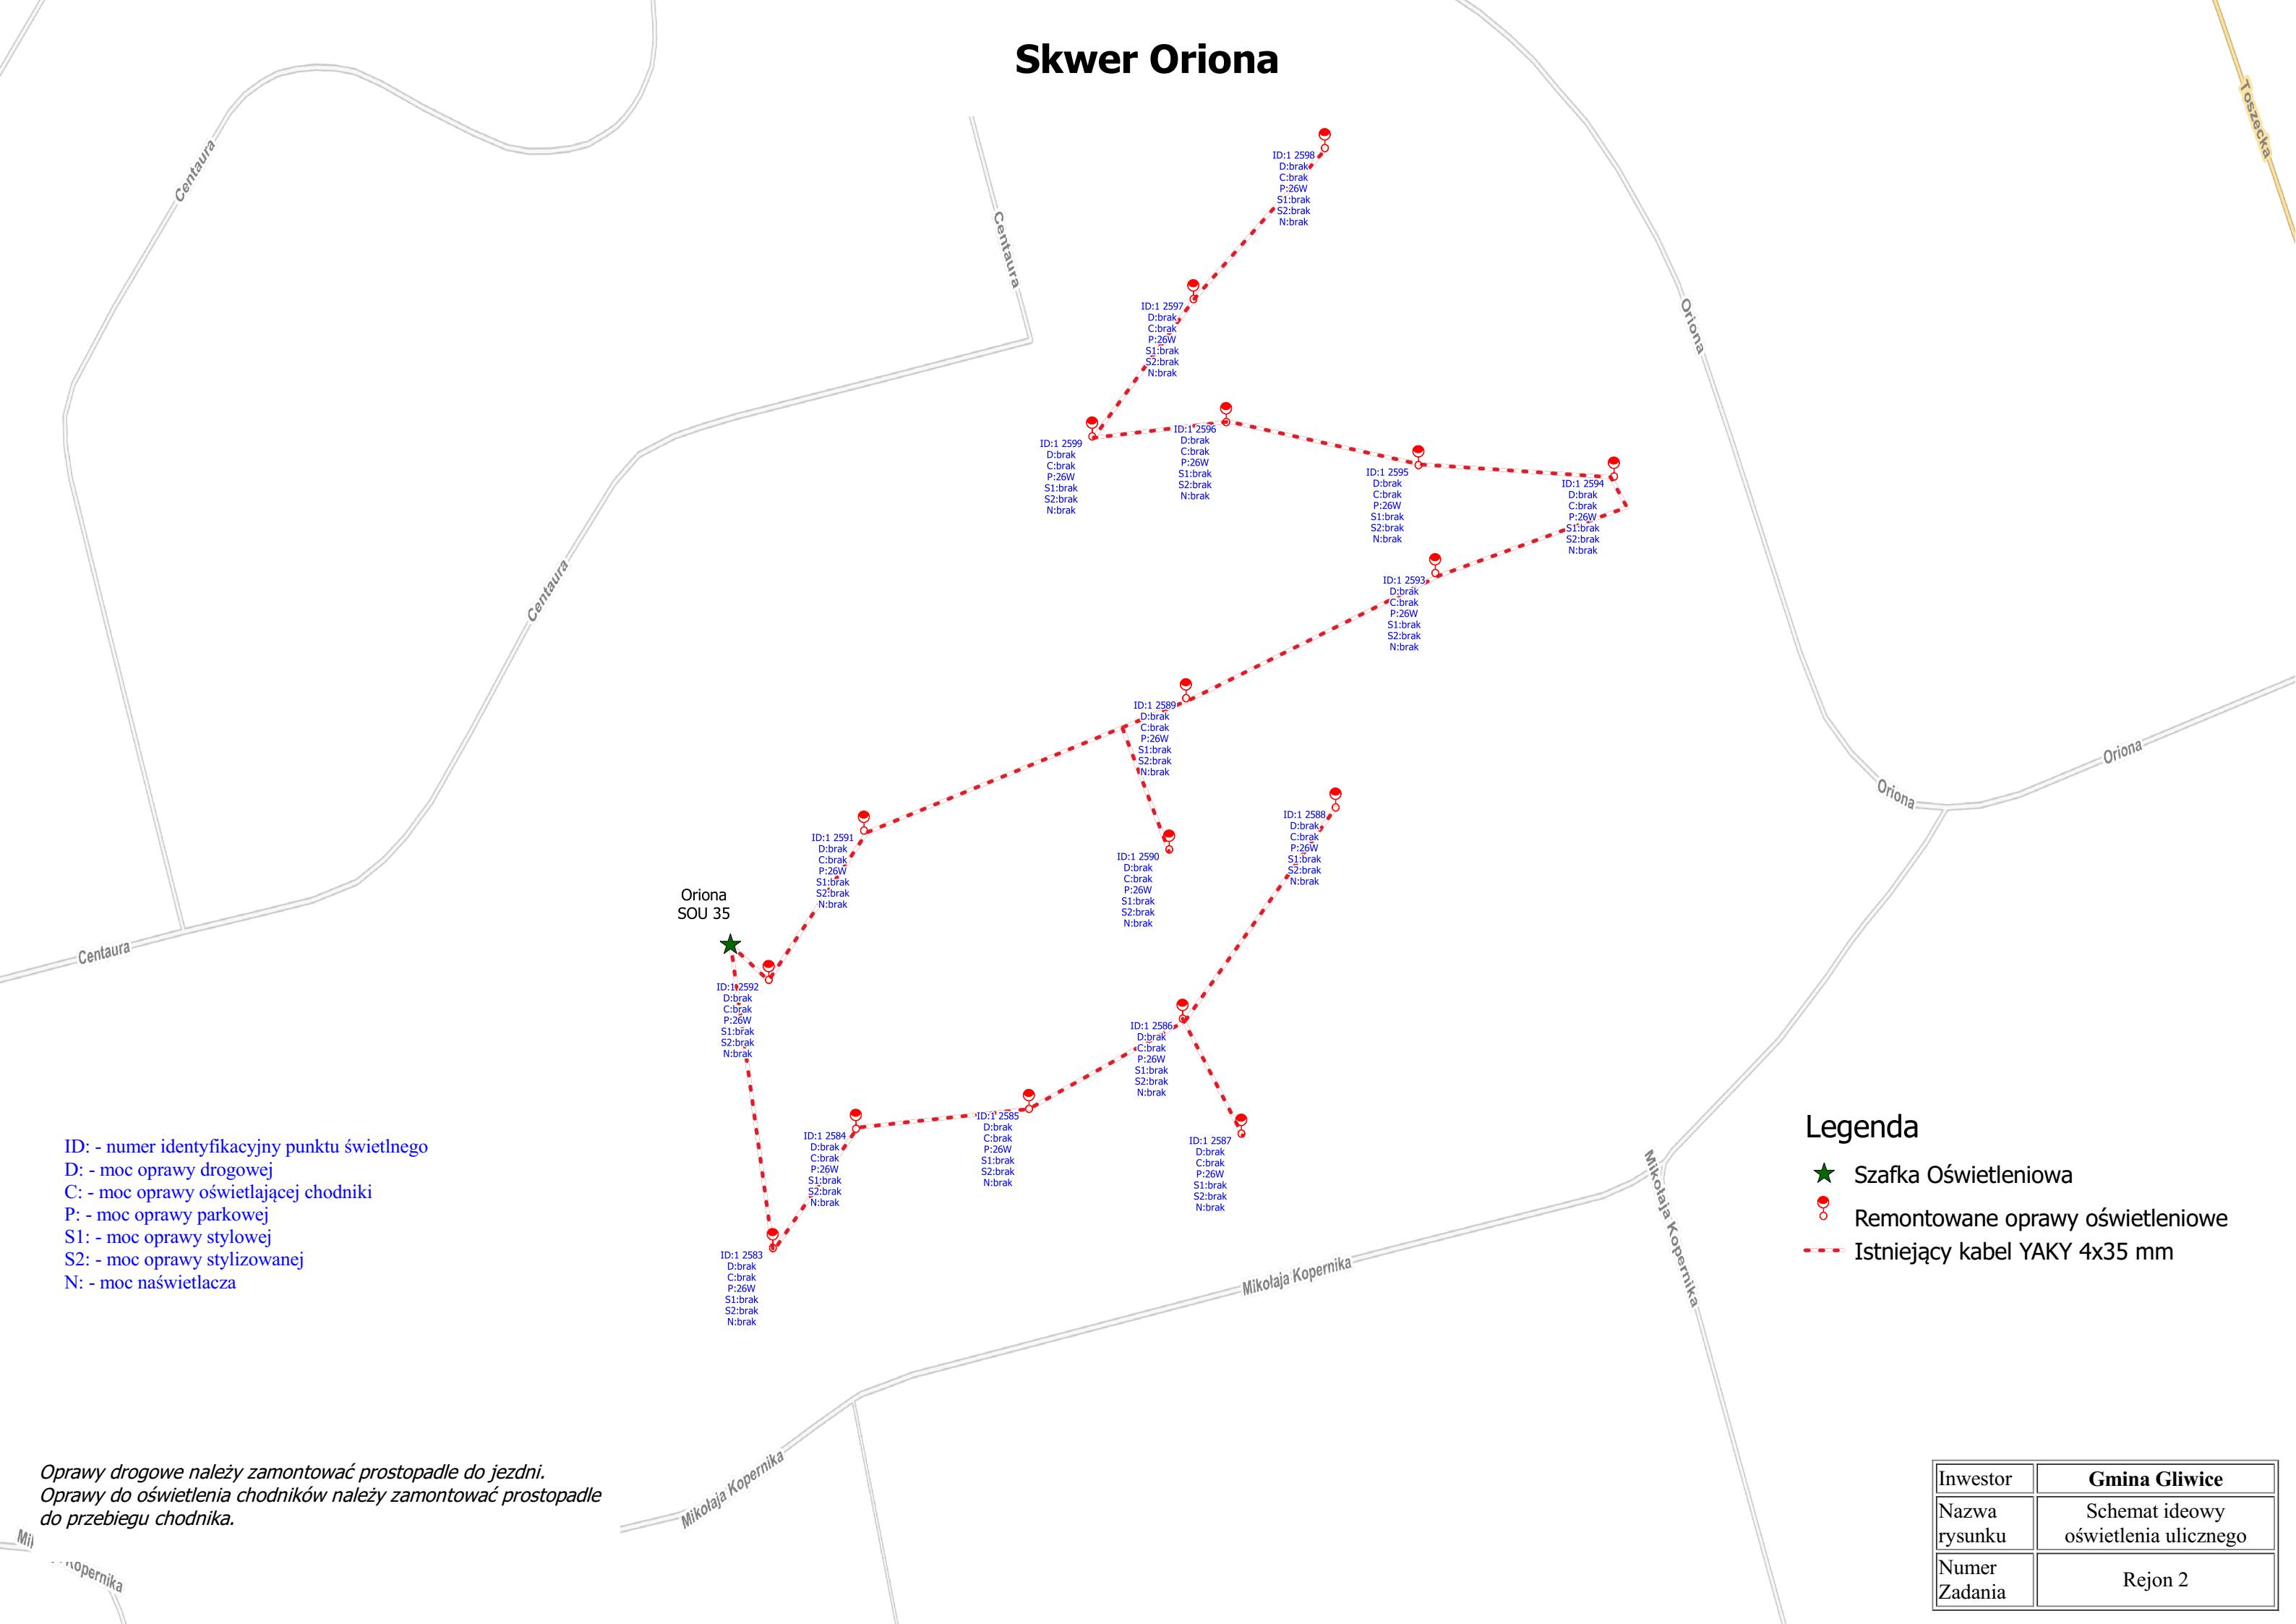


ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

Legenda

 Szafka Oświetleniowa

 Remontowane oprawy oświetleniowe

 Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

# Widokowa

ID:1 131  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 1318  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 1319  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 1320  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 1321  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 1322  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 132  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 132  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 1325  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

D:1 1326  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

D:1 1327  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

D:1 1328  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

1 1329  
:brak  
:brak  
:21W  
1:brak  
2:brak  
1:brak

l 1330  
:brak  
:brak  
21W  
:brak  
:brak  
brak

O:1 1331  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak


D:1 1332  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

ID:1 1333  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
S1:brak  
S2:brak  
N:brak

0:1 1334  
D:brak  
C:brak  
P:21W  
51:brak  
72:brak

1 1335  
:brak  
:brak  
21W  
:brak  
:brak  
:brak

1336  
brak  
brak  
21W  
tbrak  
tbrak  
brak


 ID:1  
 D:b  
 C:b  
 P:2  
 C1:k


ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego  
D: - moc oprawy drogowej  
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki  
P: - moc oprawy parkowej  
S1: - moc oprawy stylowej  
S2: - moc oprawy stylizowanej  
N: - moc naświetlacza

*Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.*

## Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Investor	<b>Gmina Gliwice</b>
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2

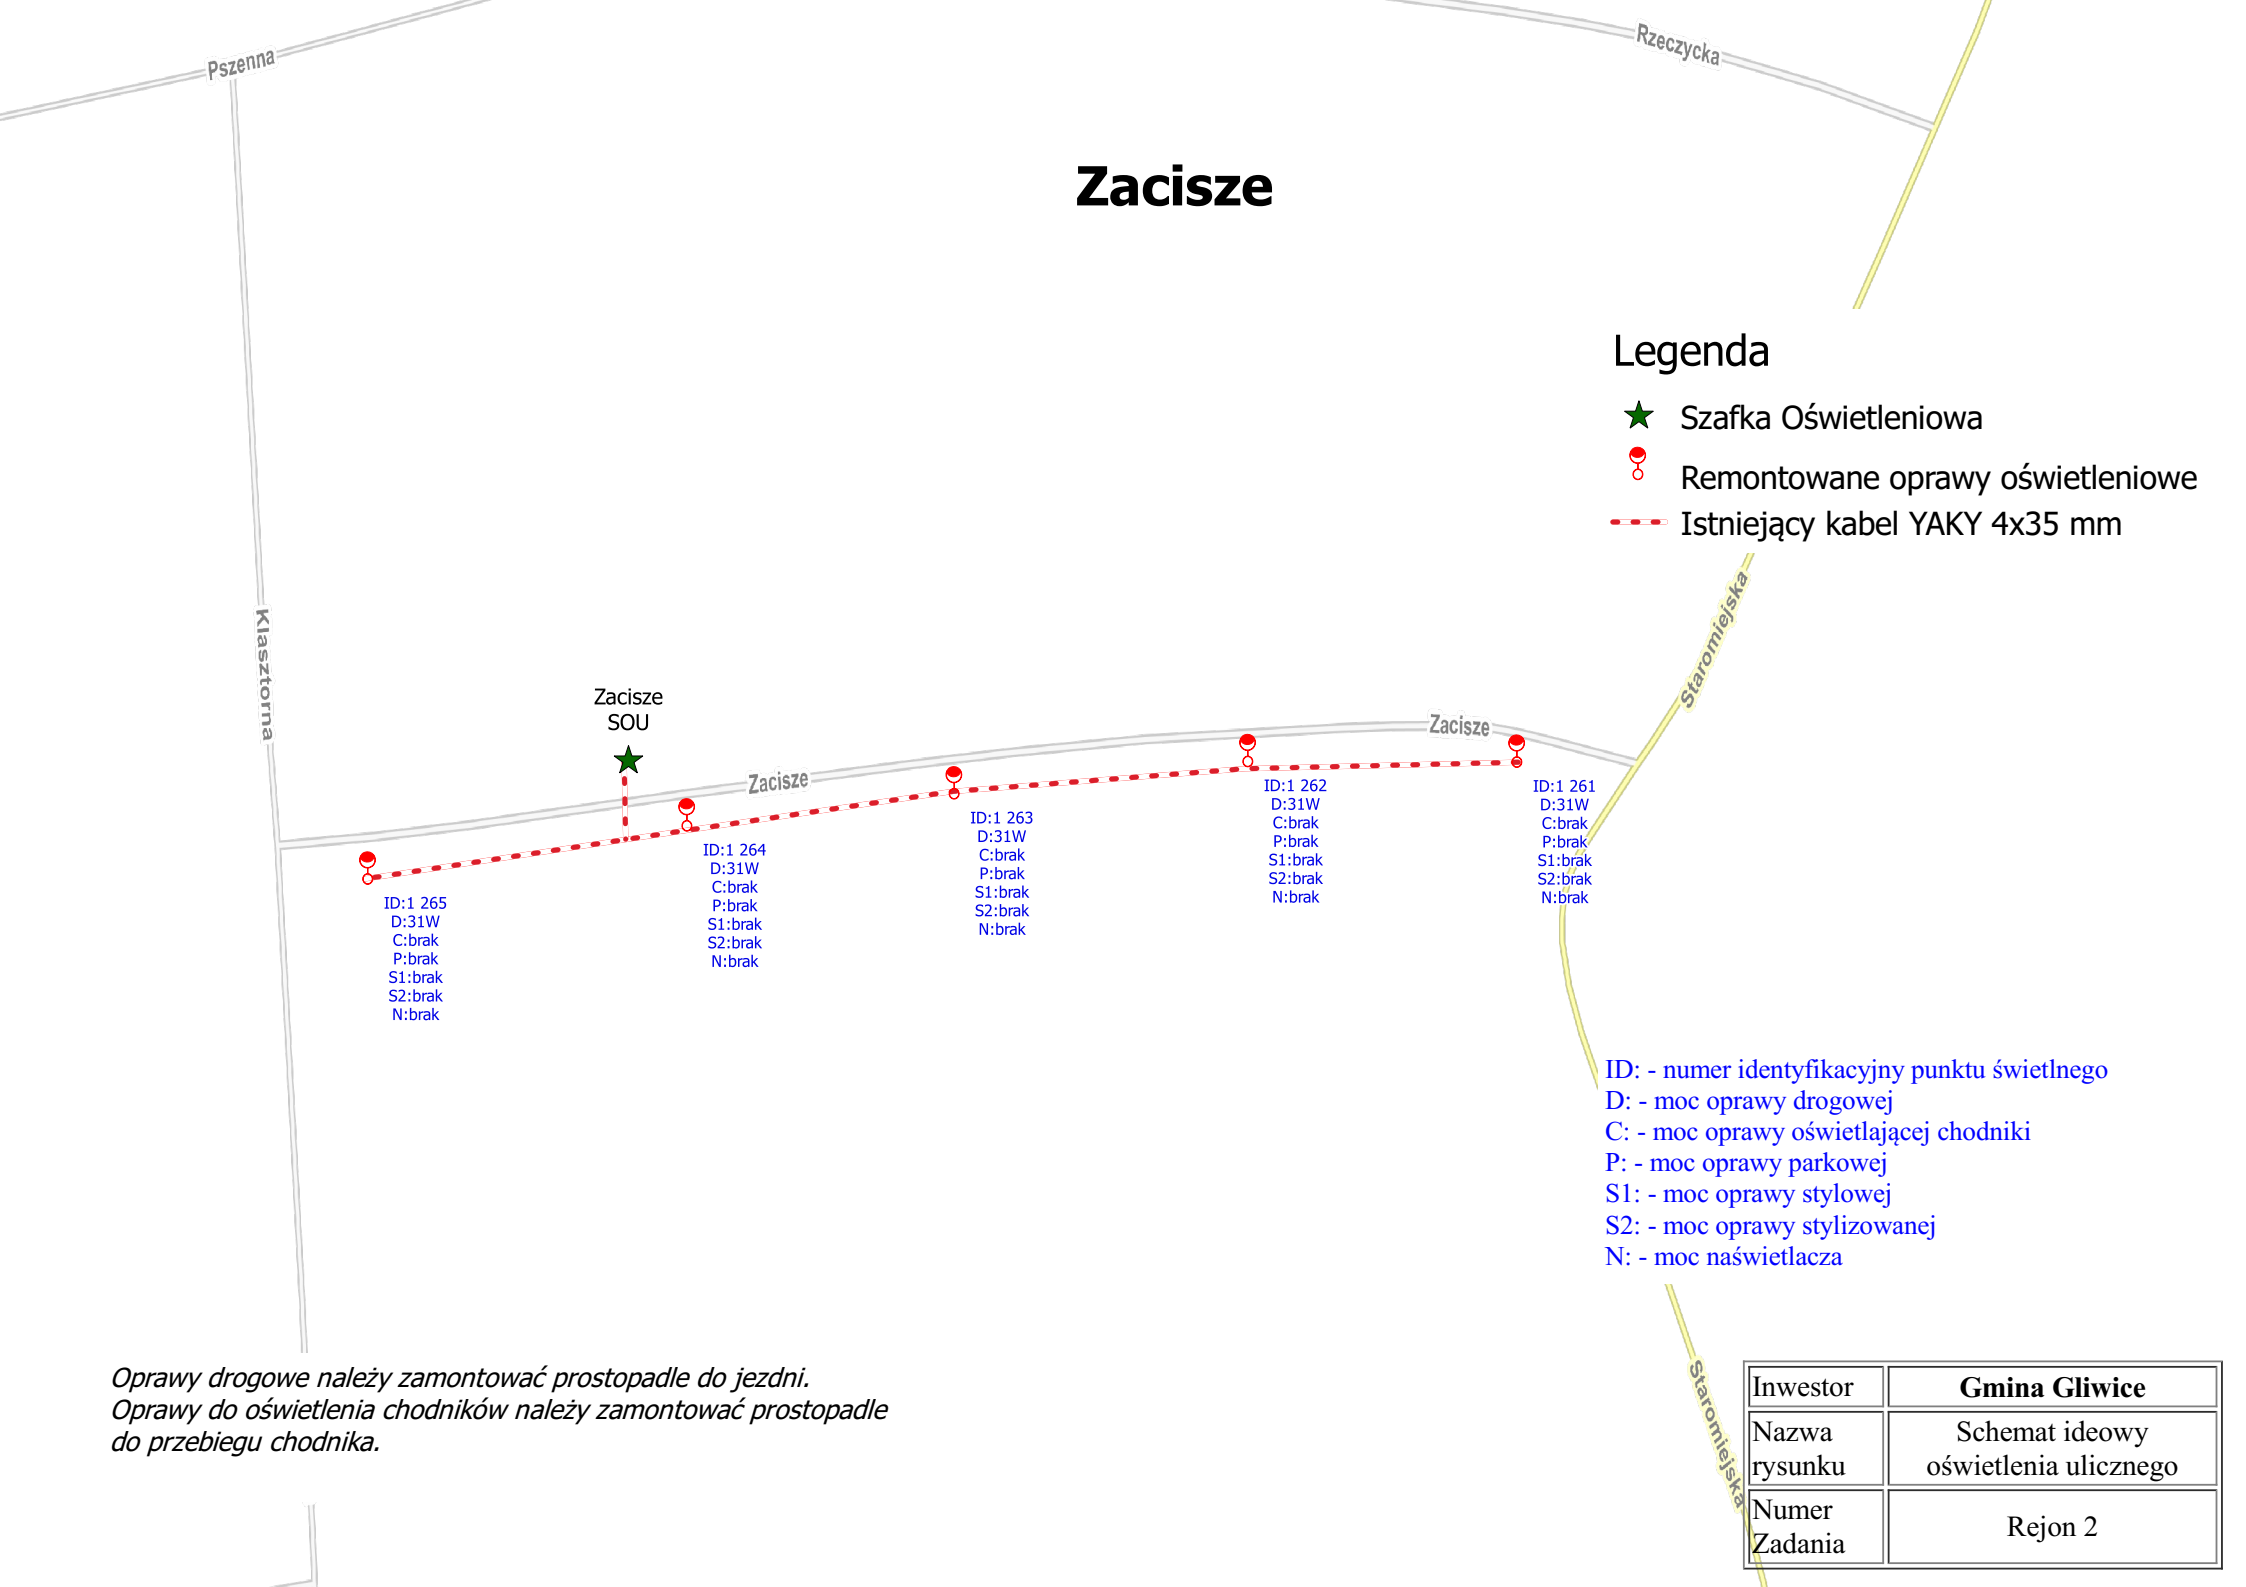

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.  
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 2