


Bojkowska



Legenda

- ★ Szafka oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
P: - moc oprawy parkowej
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.


Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Drozdów Jaskółcza

Legenda

- ★ Szafka oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35mm


ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
P: - moc oprawy parkowej
N: - moc naświetlacza



Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Jasna

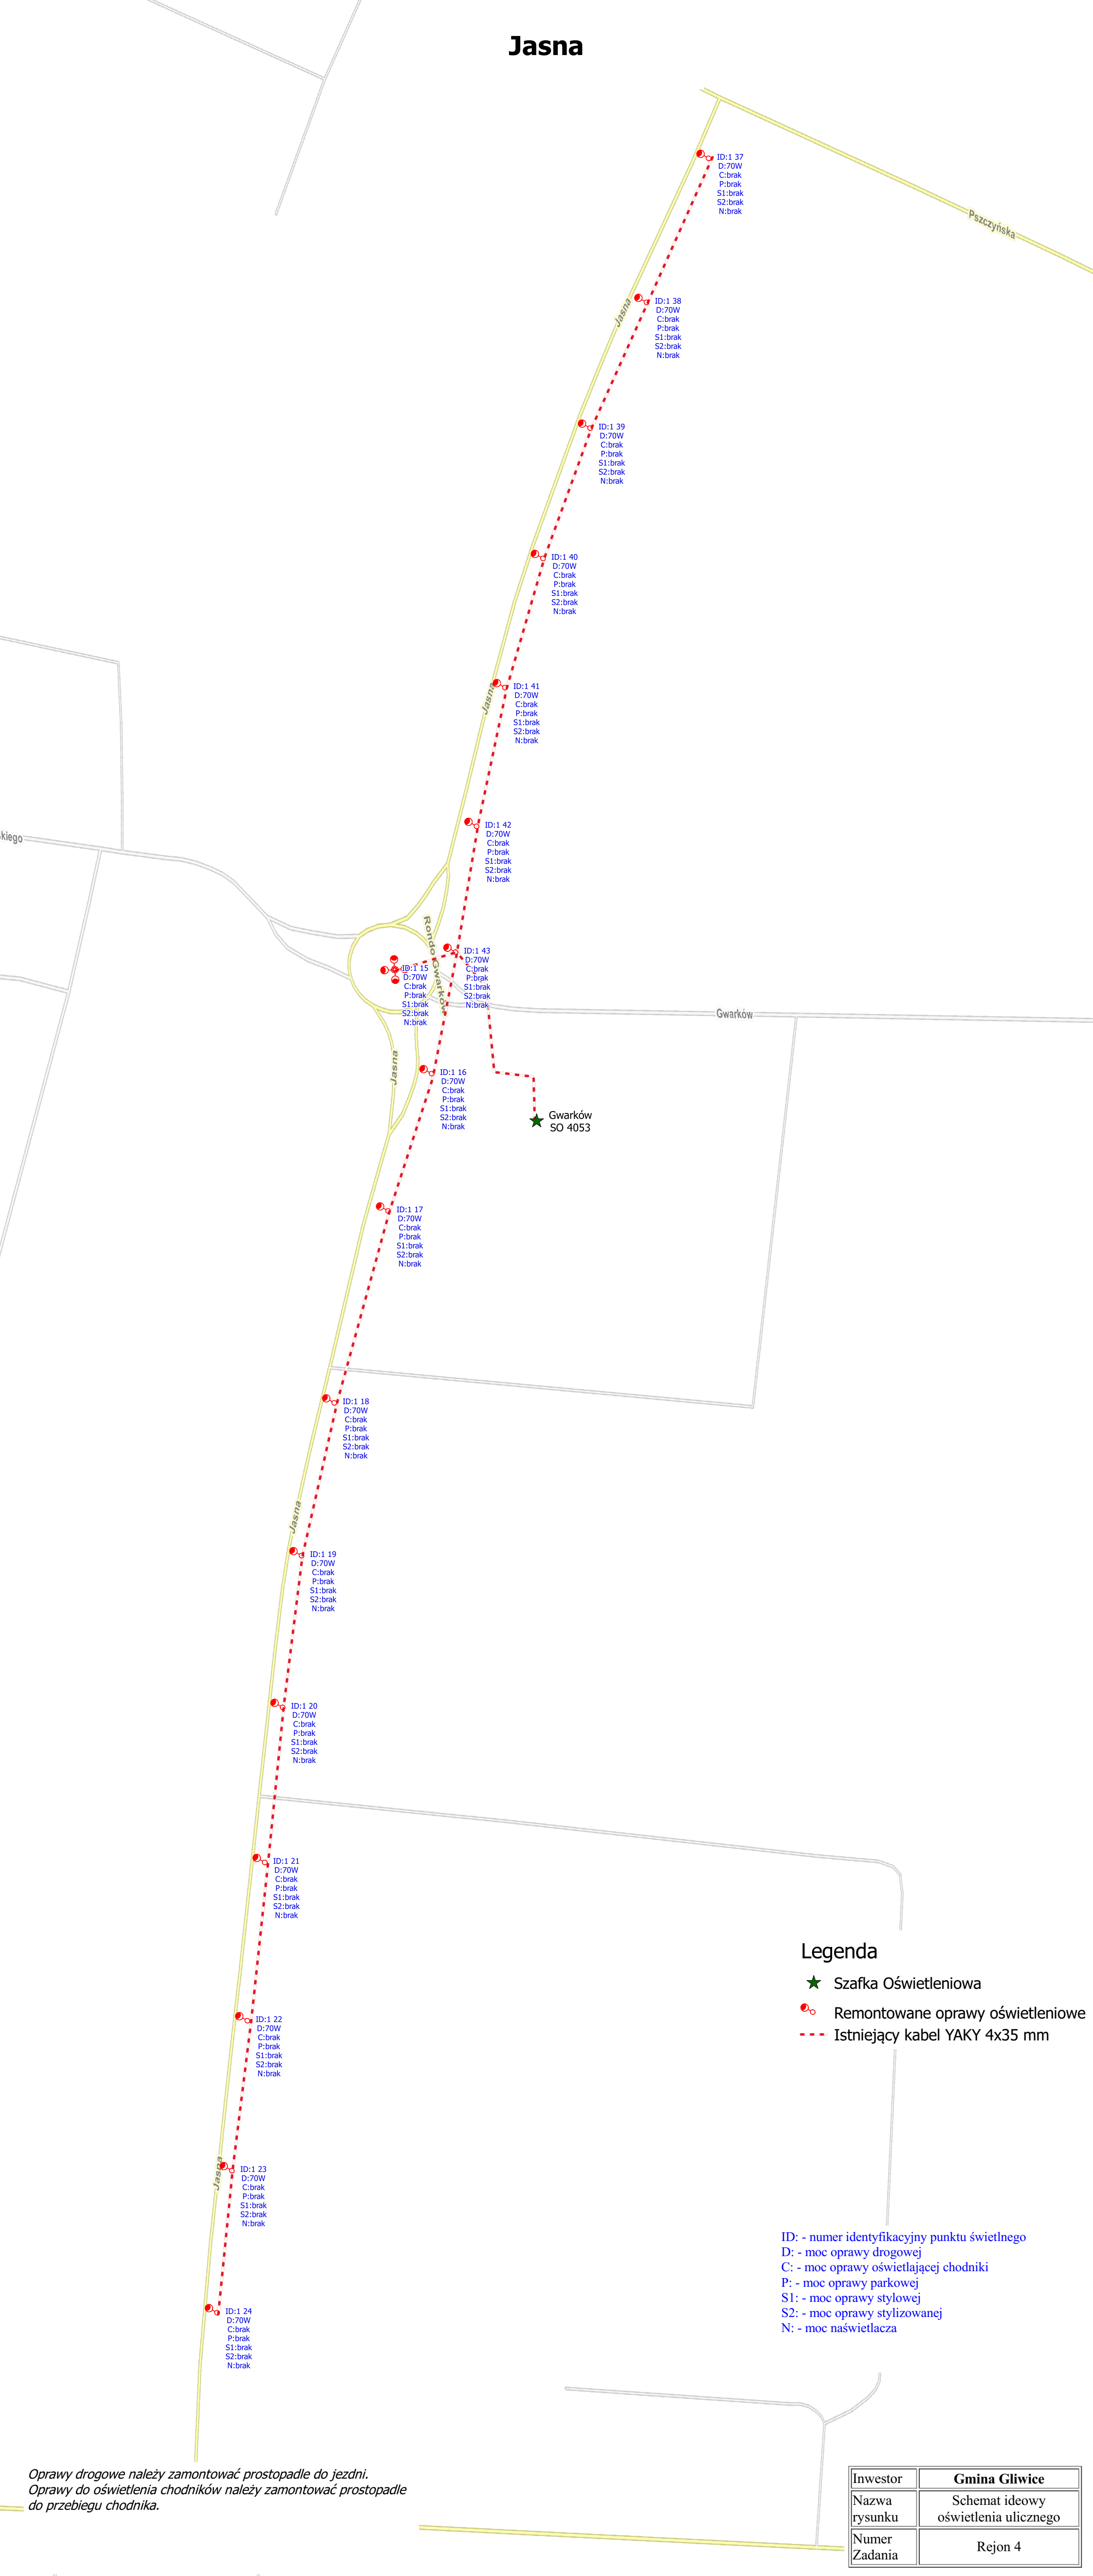

Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Jondy



Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Karolinki, Mieszka I, Płowiecka



Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D - moc oprawy drogowej
C - moc oprawy oświetlającej chodniki
P - moc oprawy parkowej
S1 - moc oprawy stylowej
S2 - moc oprawy stylizowanej
N - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Królowej Bony,
Ziemowita, Stalmacha

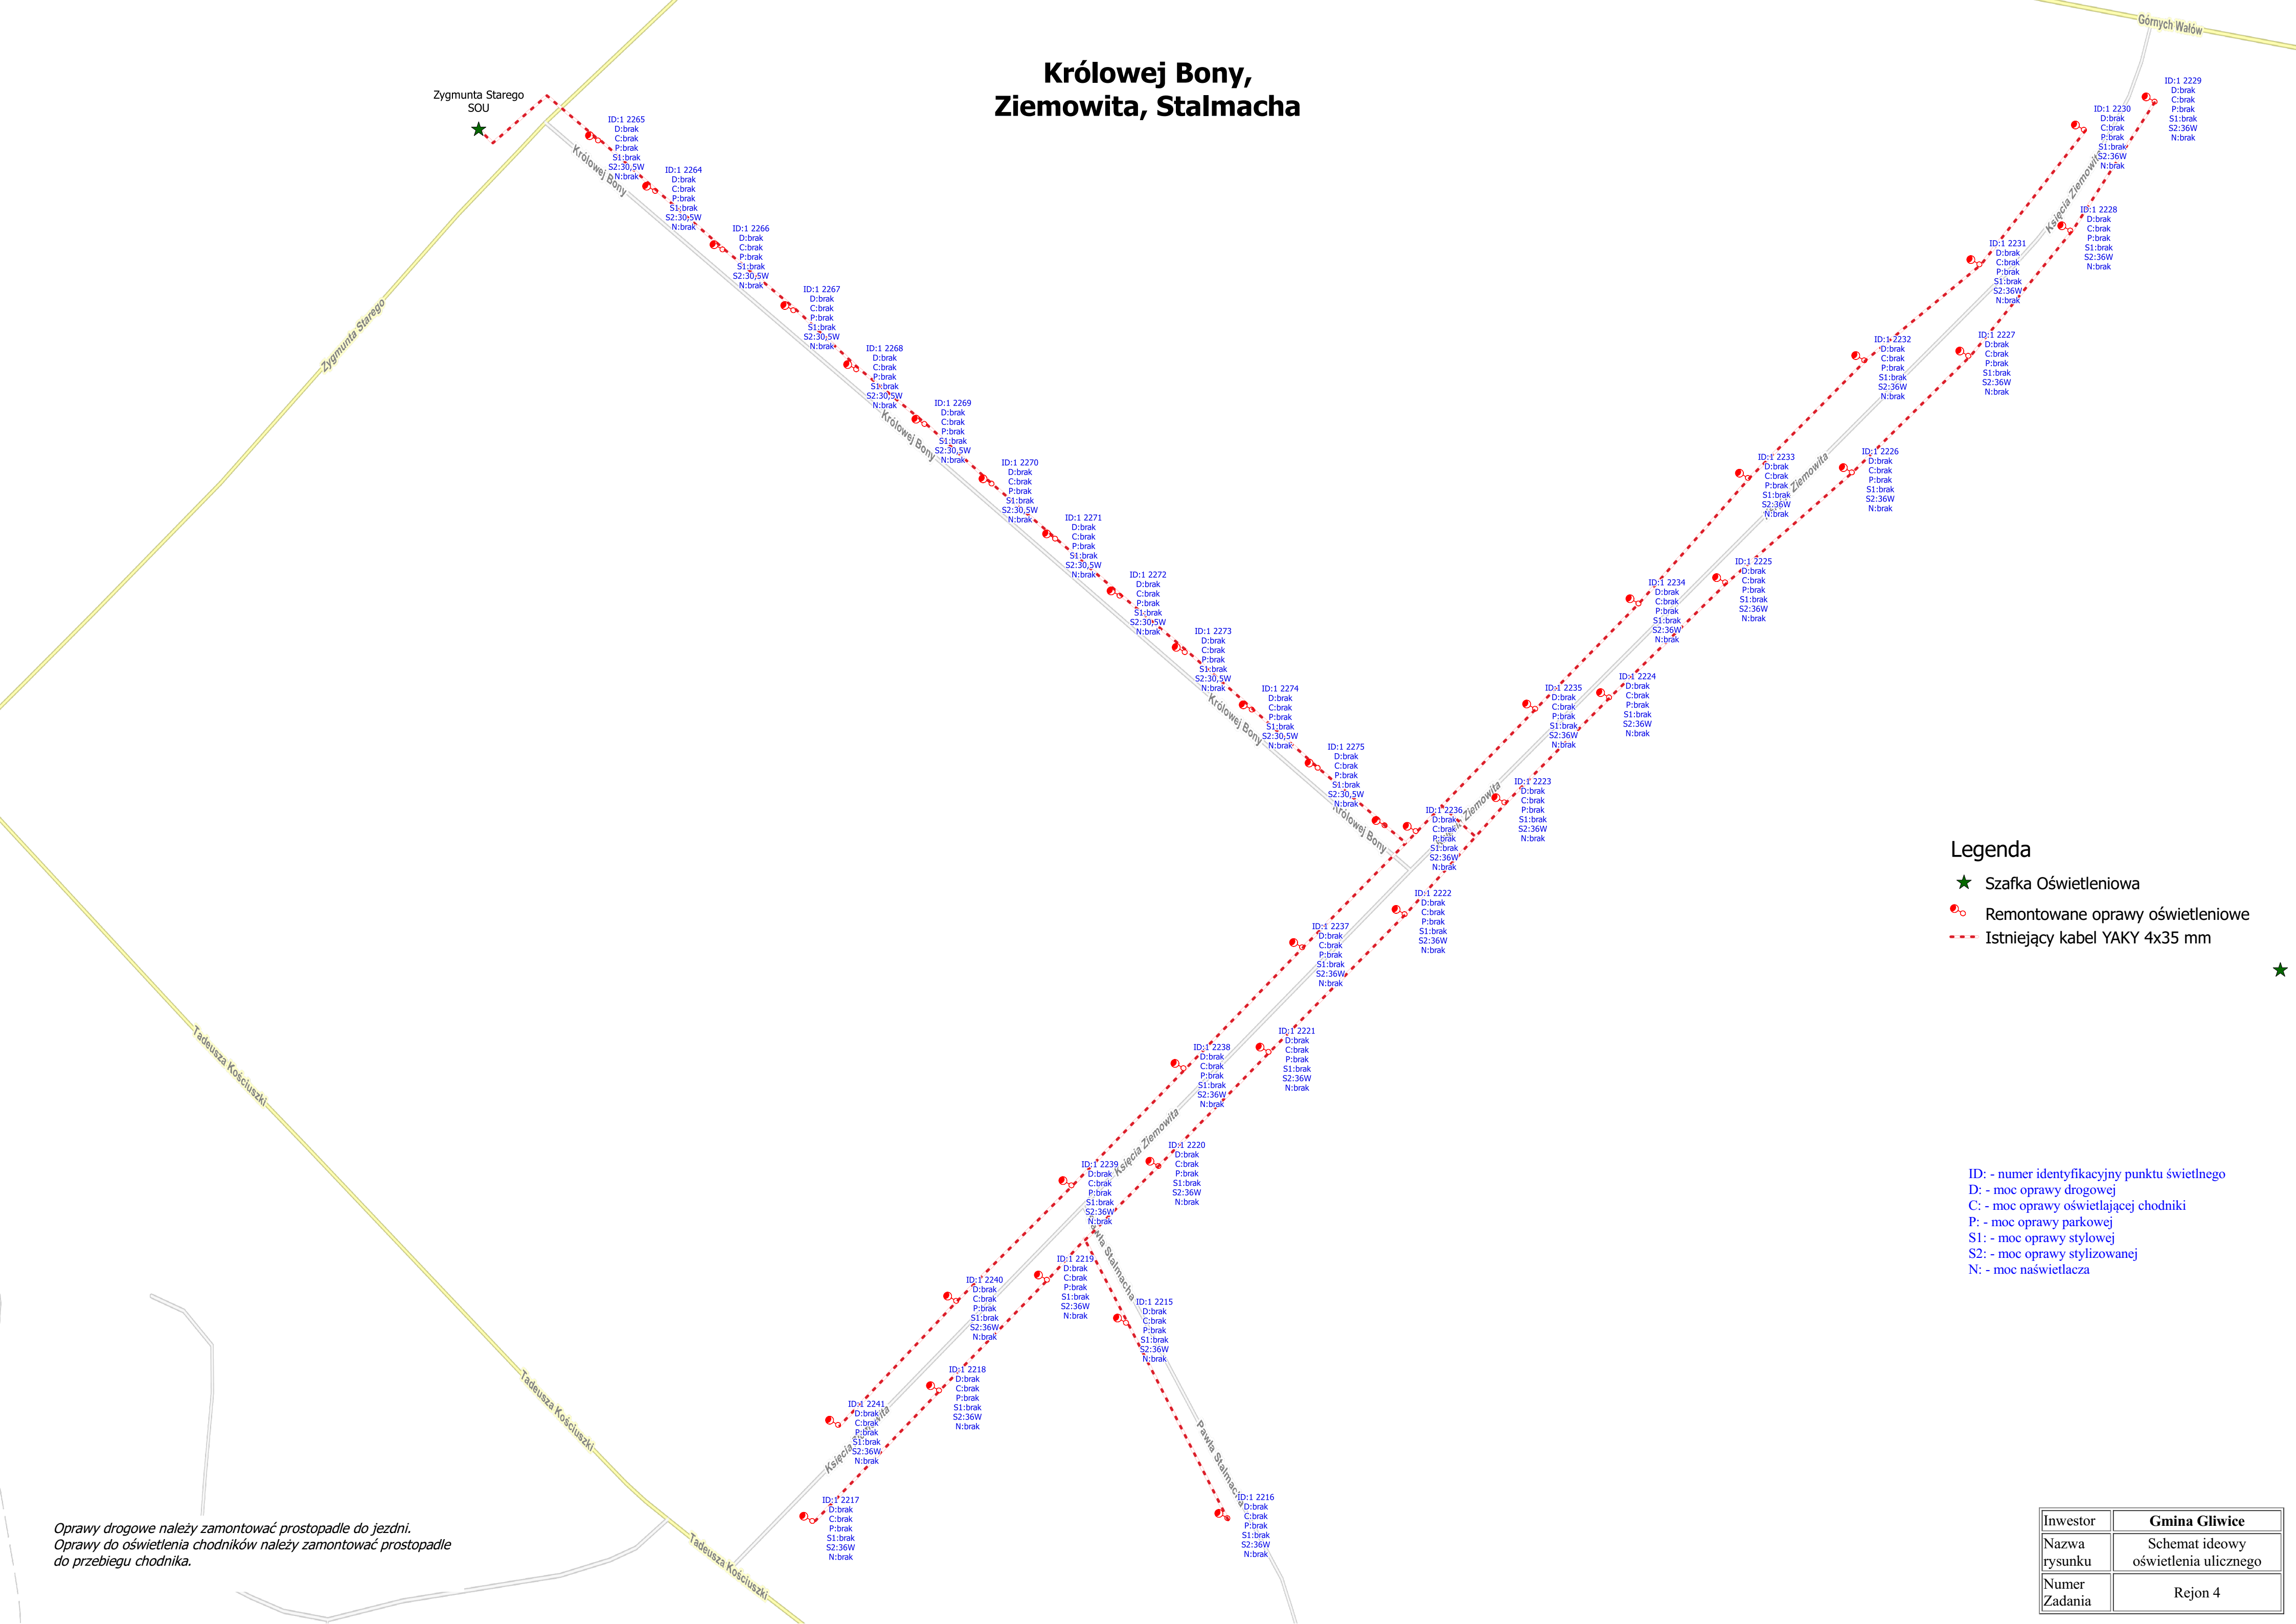

Legenda


- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.


Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Nowy Świat



Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Nowy Świat, Bajana

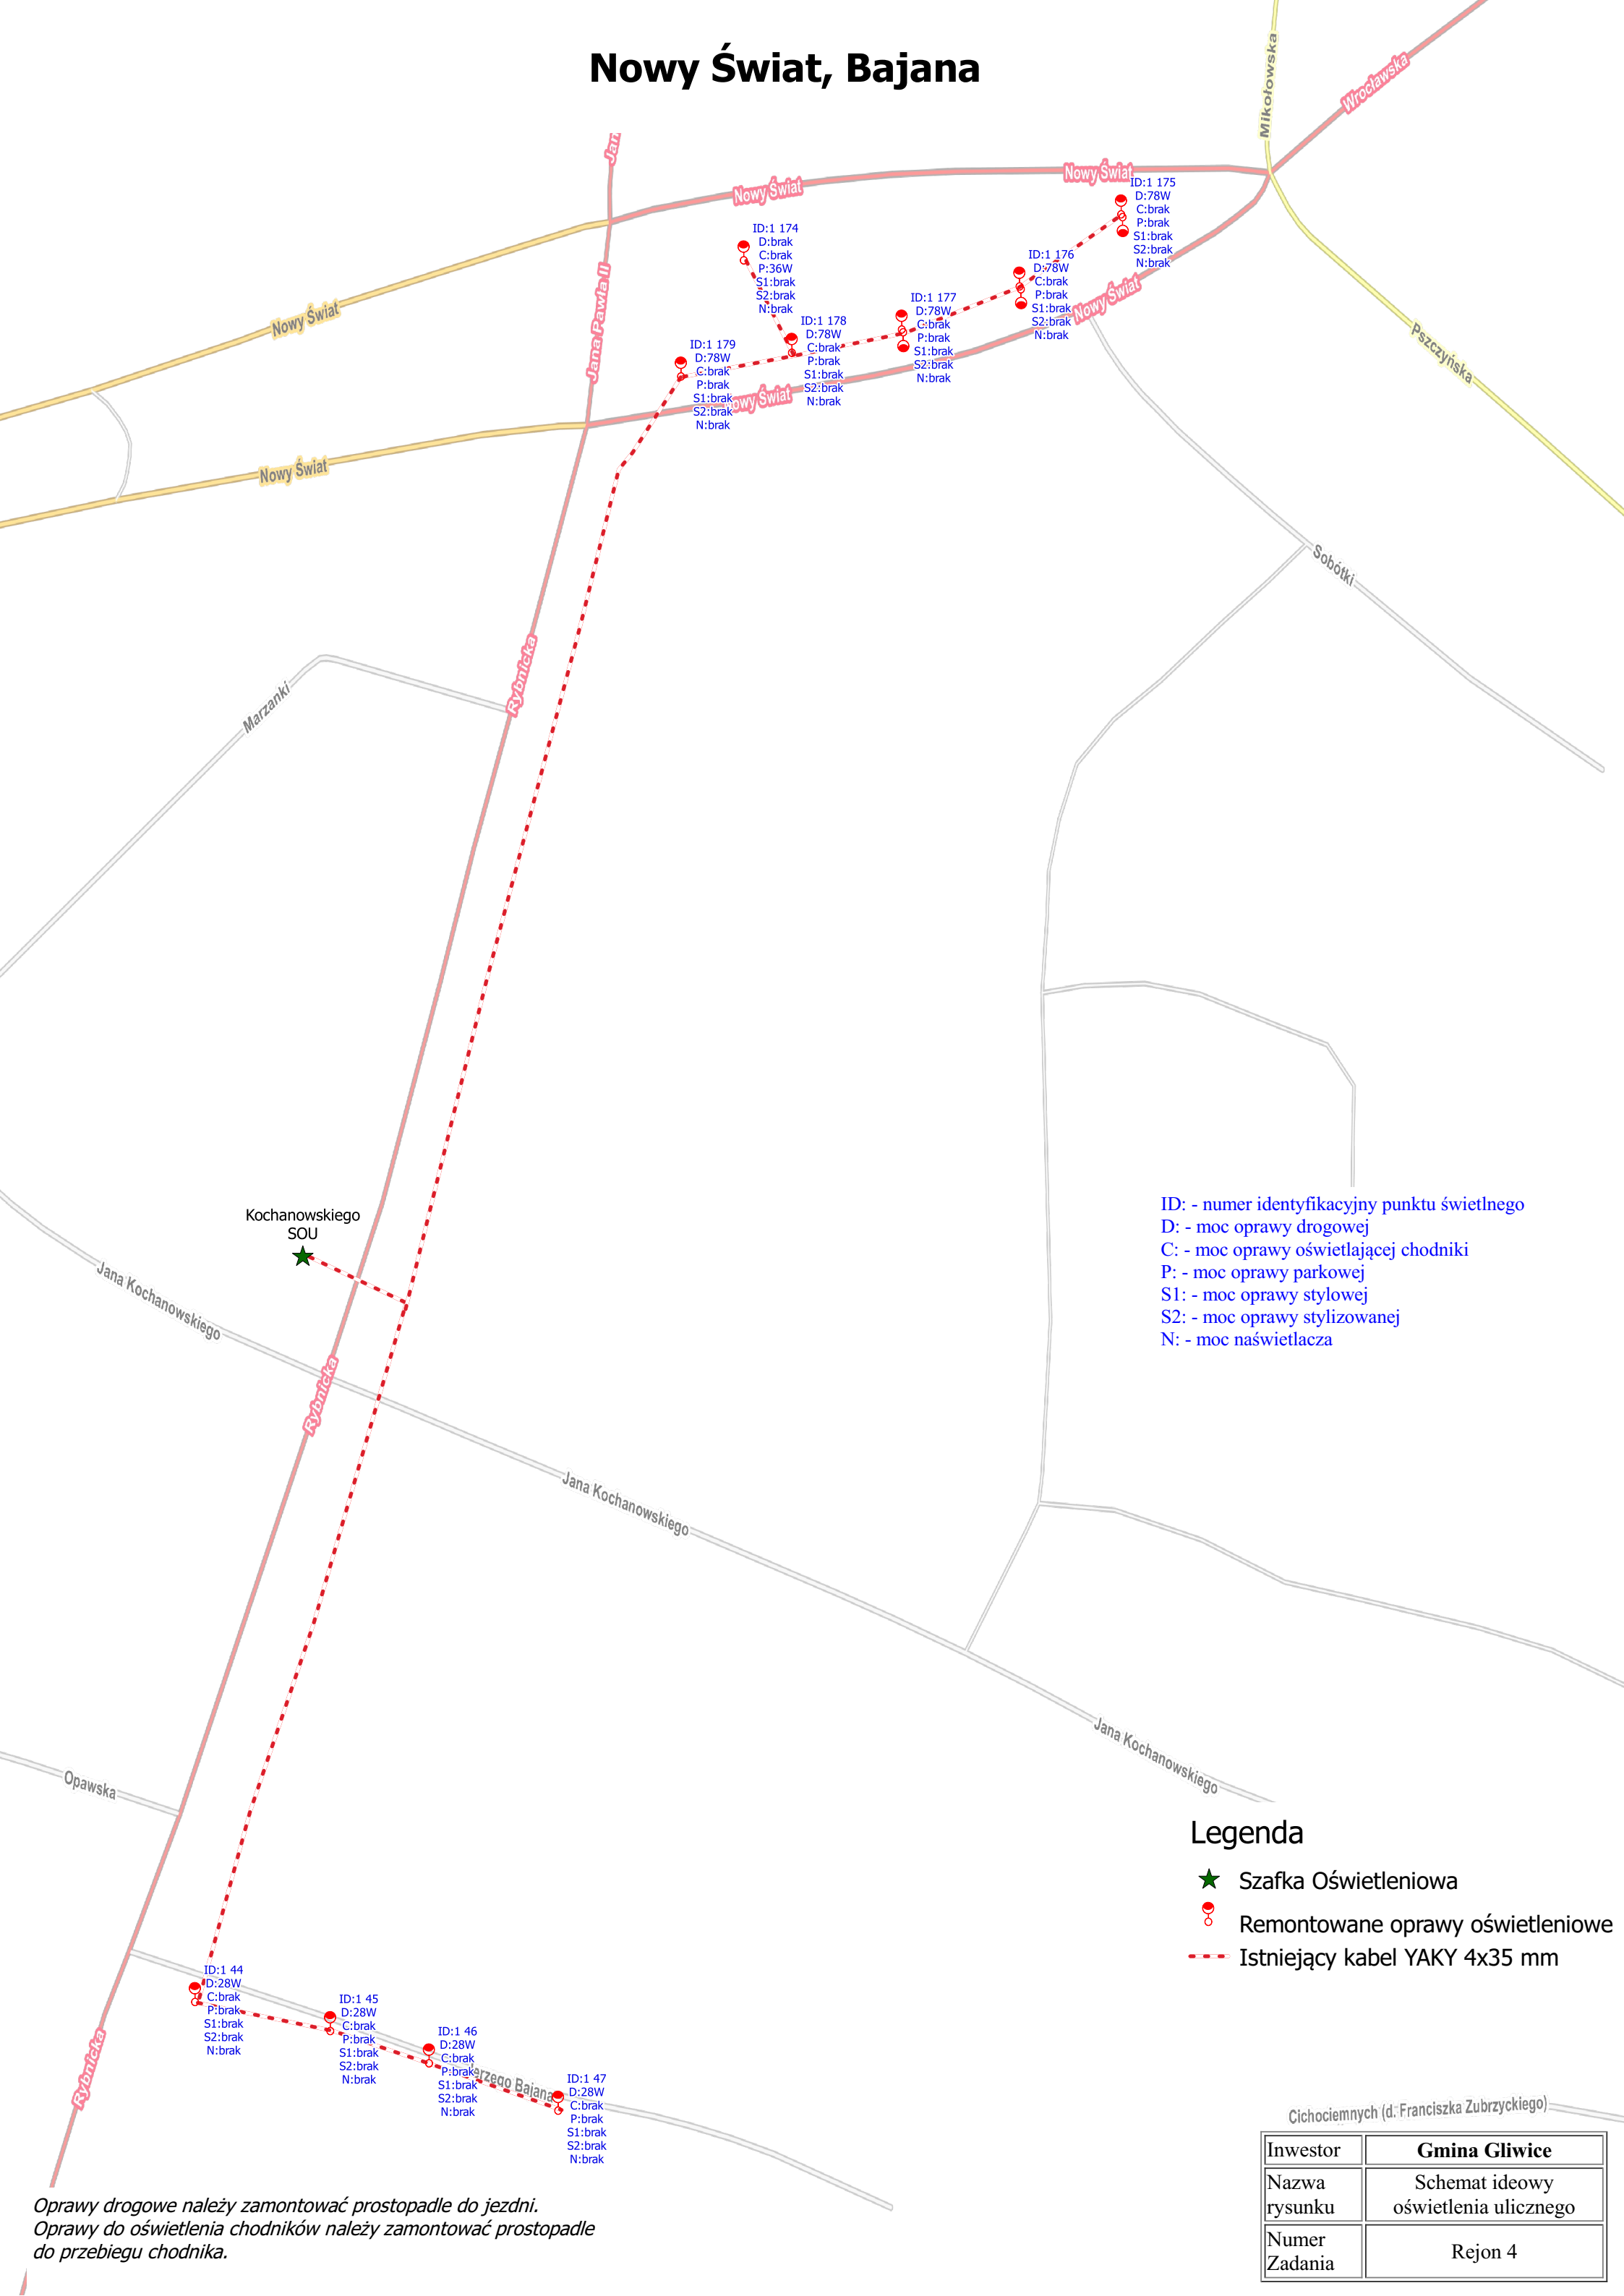

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza


Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Cichociemnych (d. Franciszka Zubrzyckiego)	
Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Nowy Świat

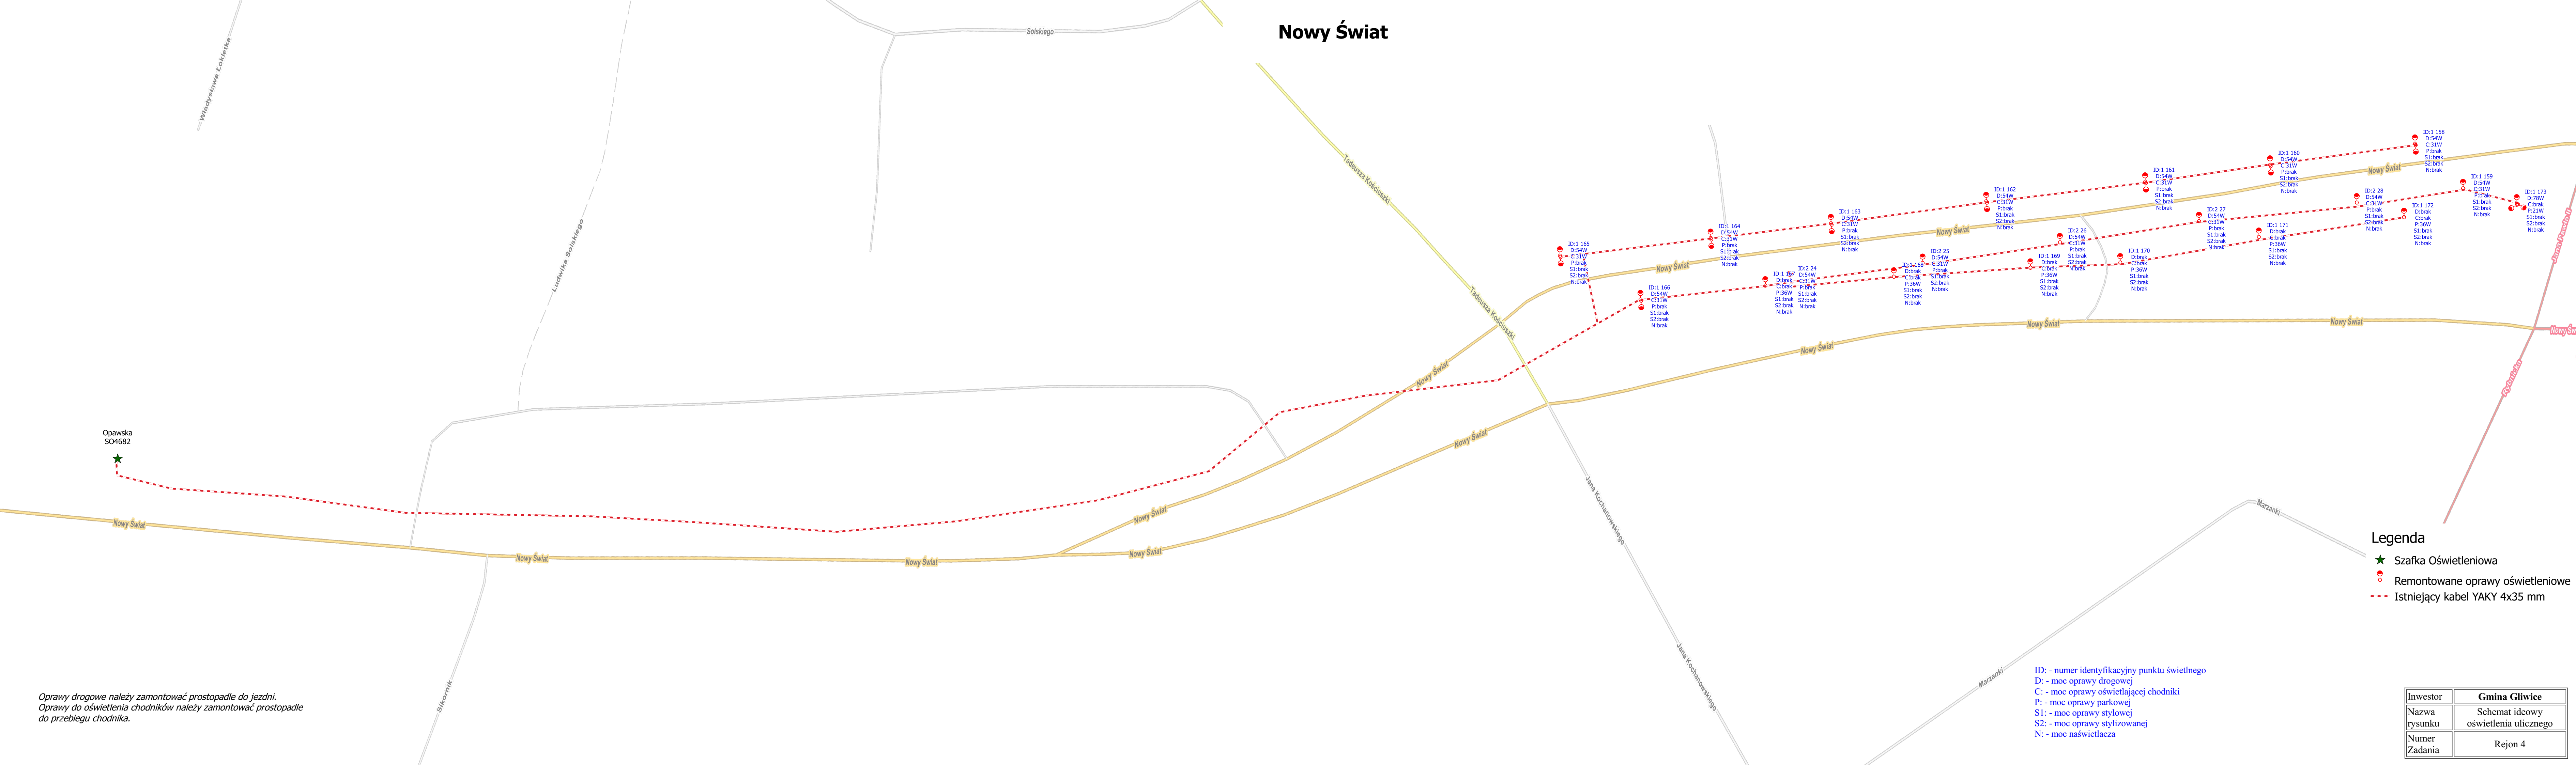


*Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe
do przebiegu chodnika.*

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Oleśnickiego

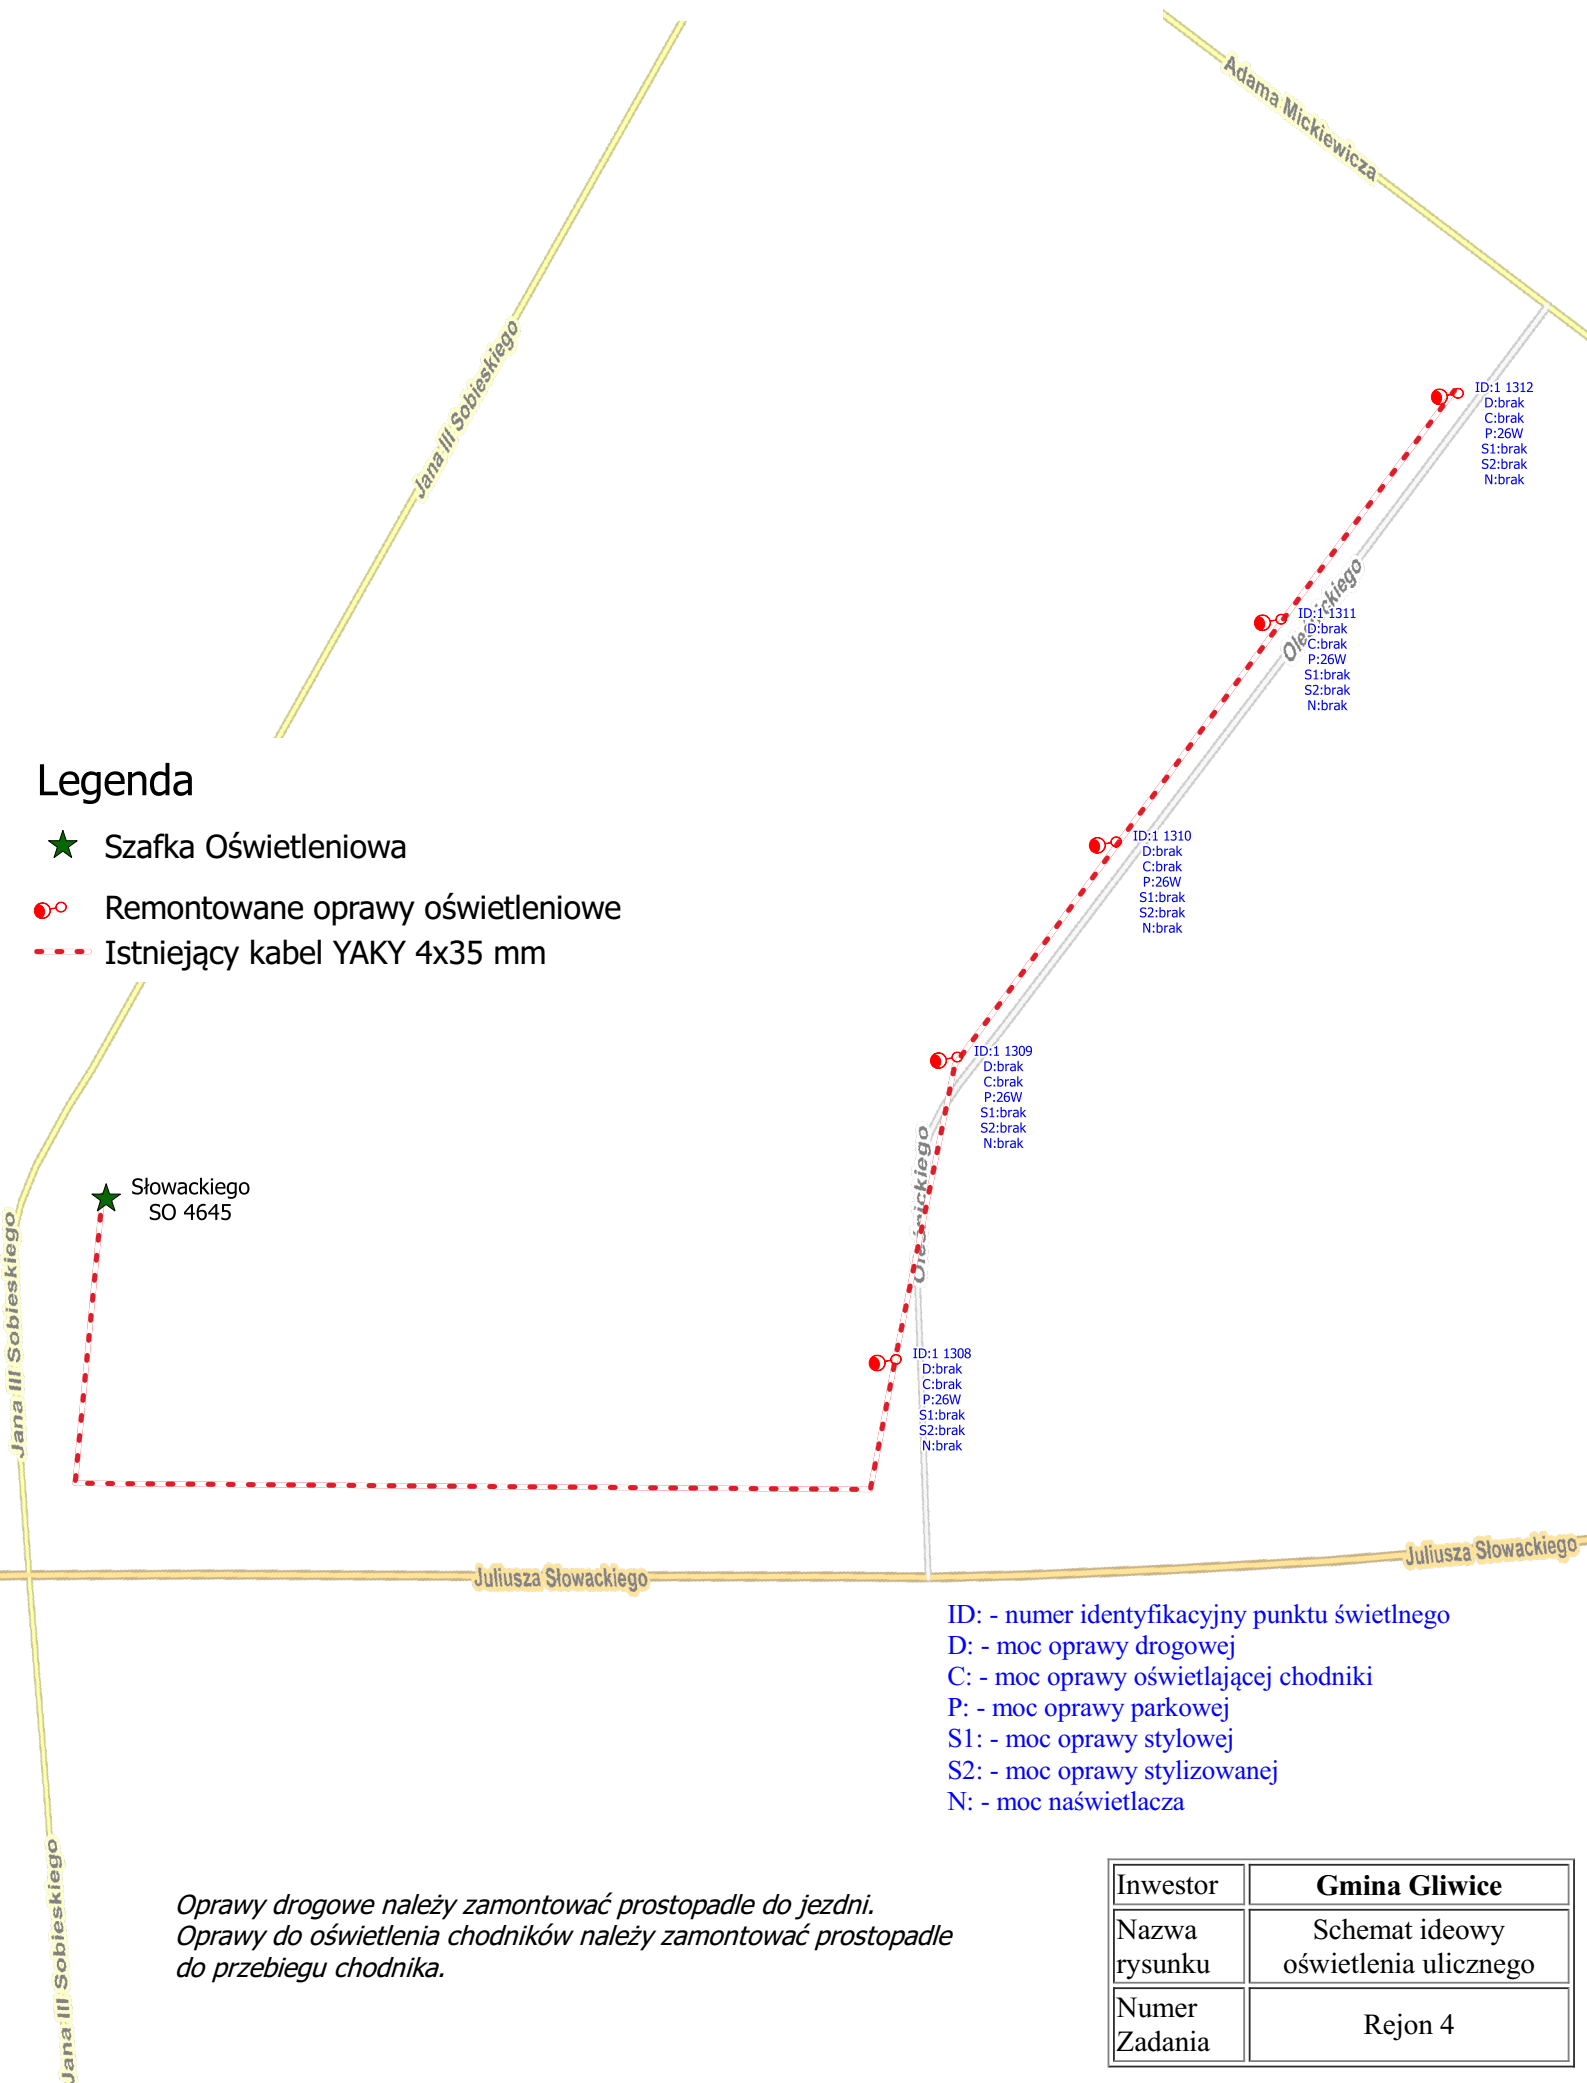

Legenda

★ Szafka Oświetleniowa

● Remontowane oprawy oświetleniowe

--- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

★ Słowackiego
SO 4645

ID:1 1309
D:brak
C:brak
P:26W
S1:brak
S2:brak
N:brak

ID:1 1308
D:brak
C:brak
P:26W
S1:brak
S2:brak
N:brak

ID:1 1310
D:brak
C:brak
P:26W
S1:brak
S2:brak
N:brak

ID:1 1311
D:brak
C:brak
P:26W
S1:brak
S2:brak
N:brak


ID:1 1312
D:brak
C:brak
P:26W
S1:brak
S2:brak
N:brak

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza


Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4


Owsiana

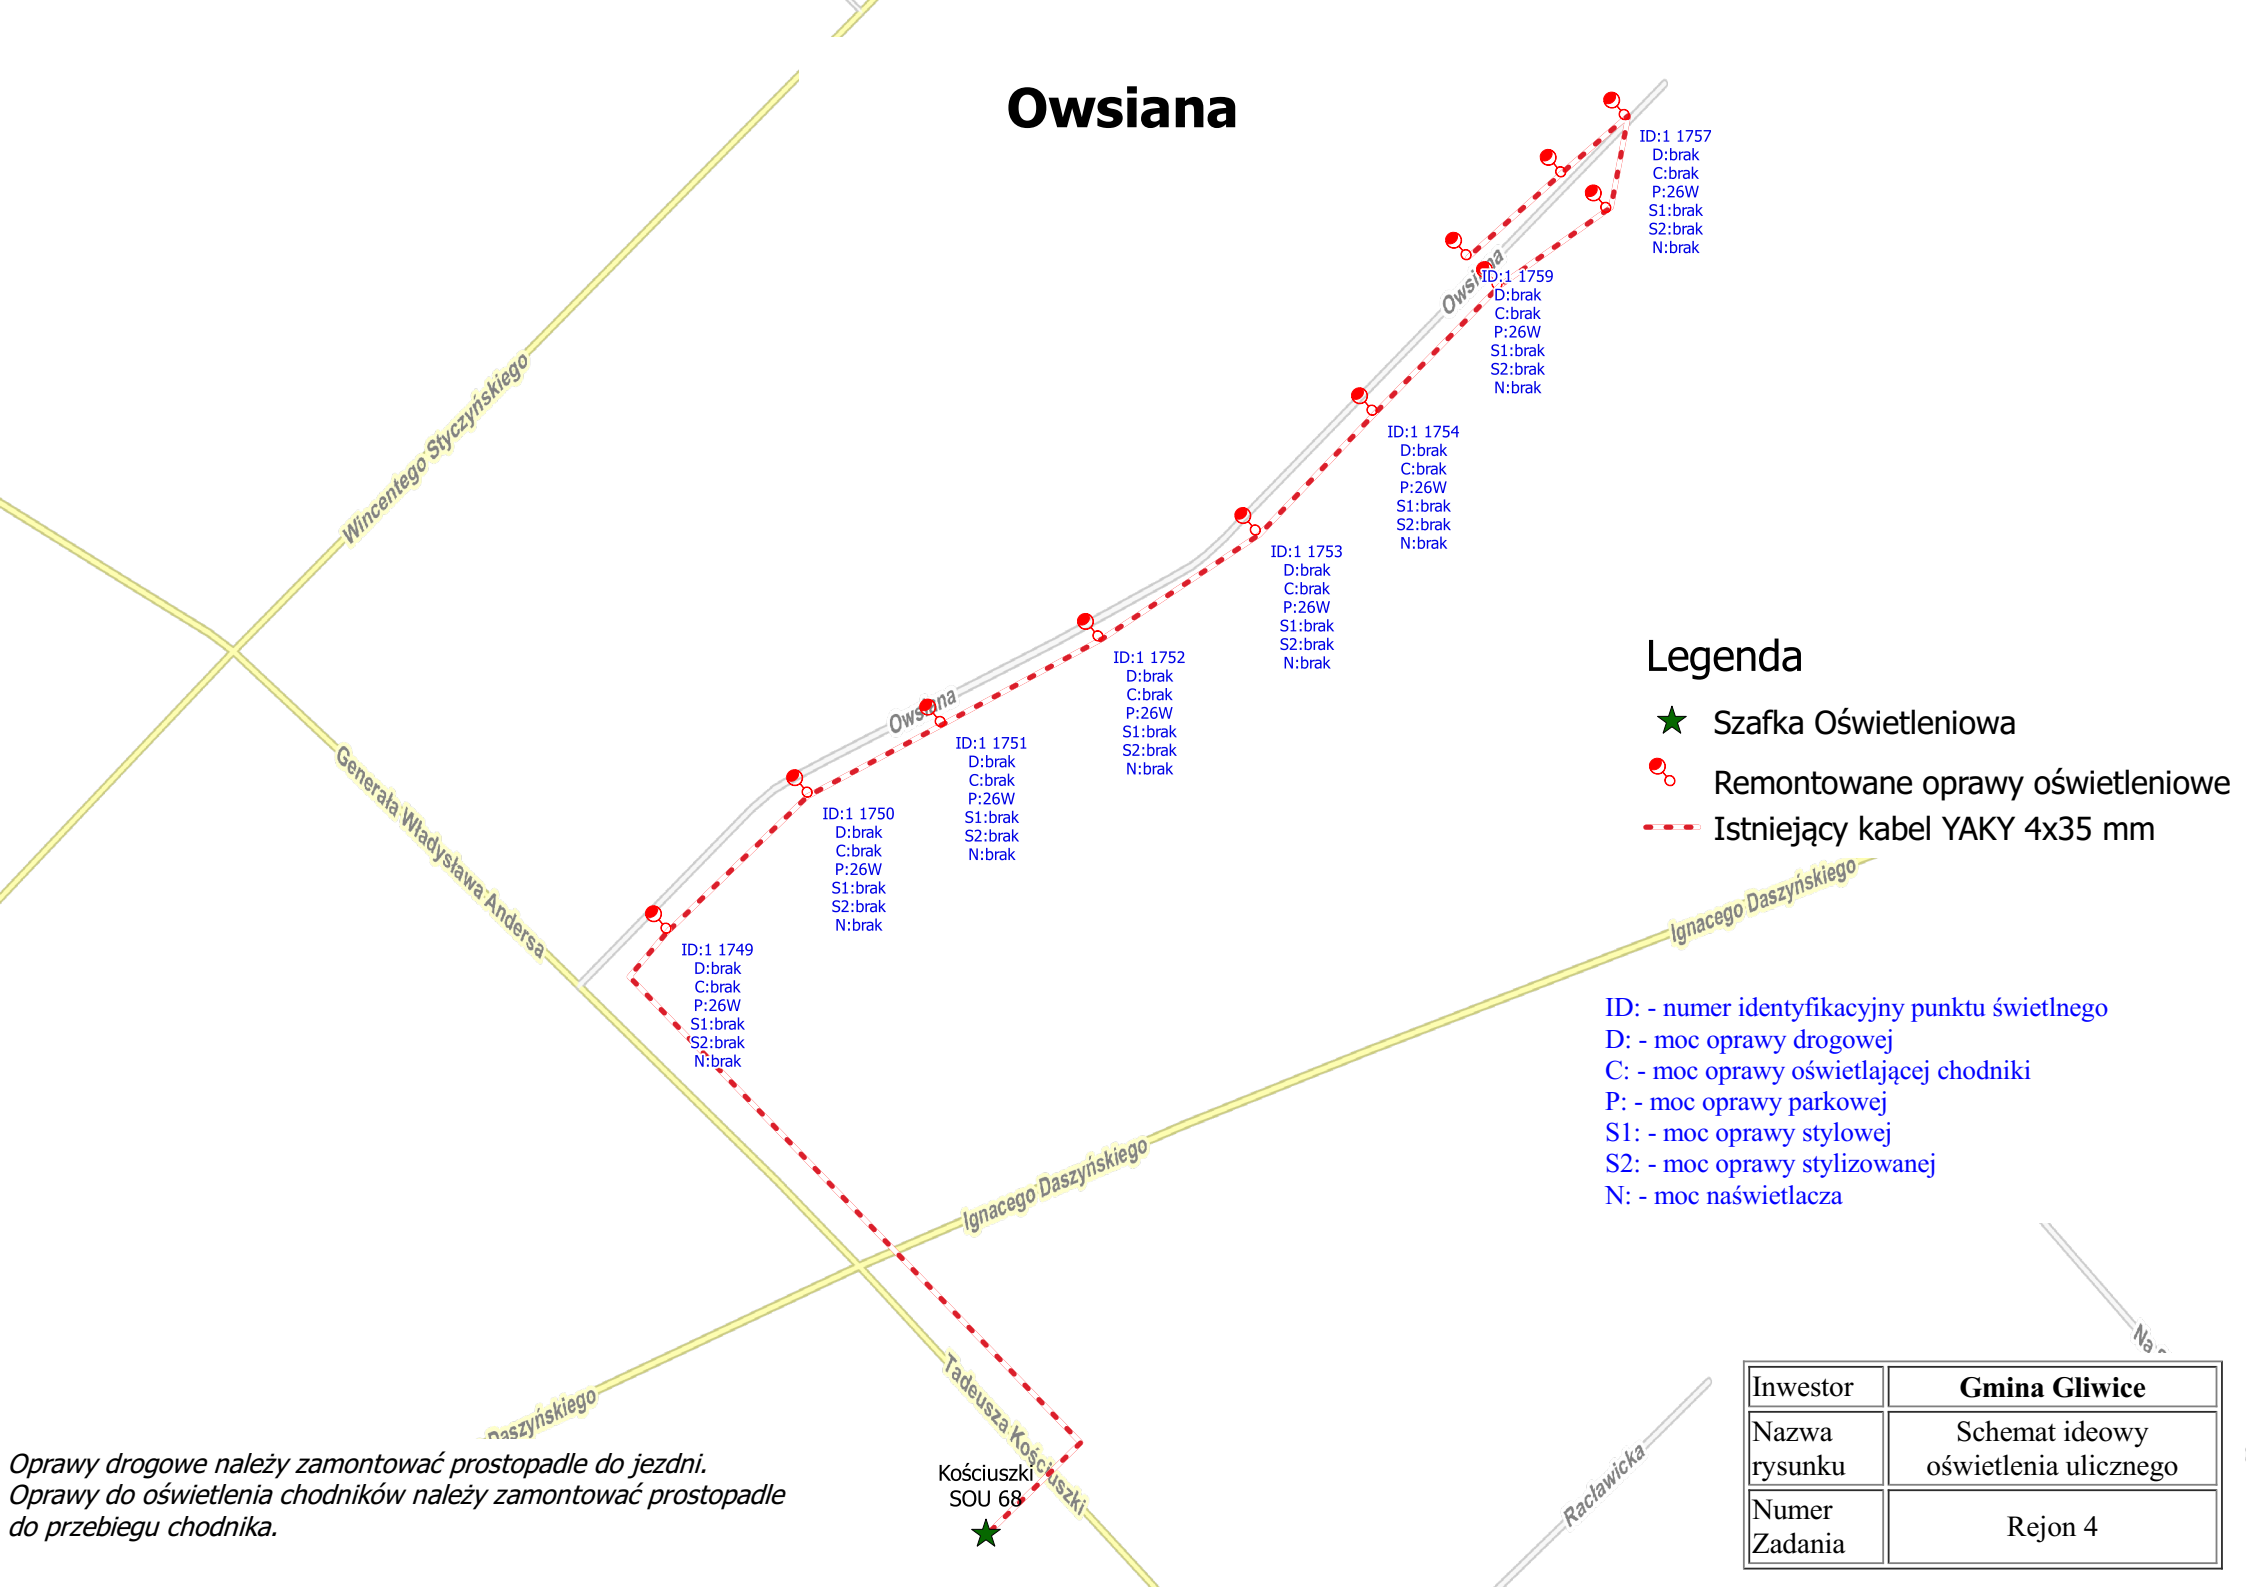

Park Grunwaldzki

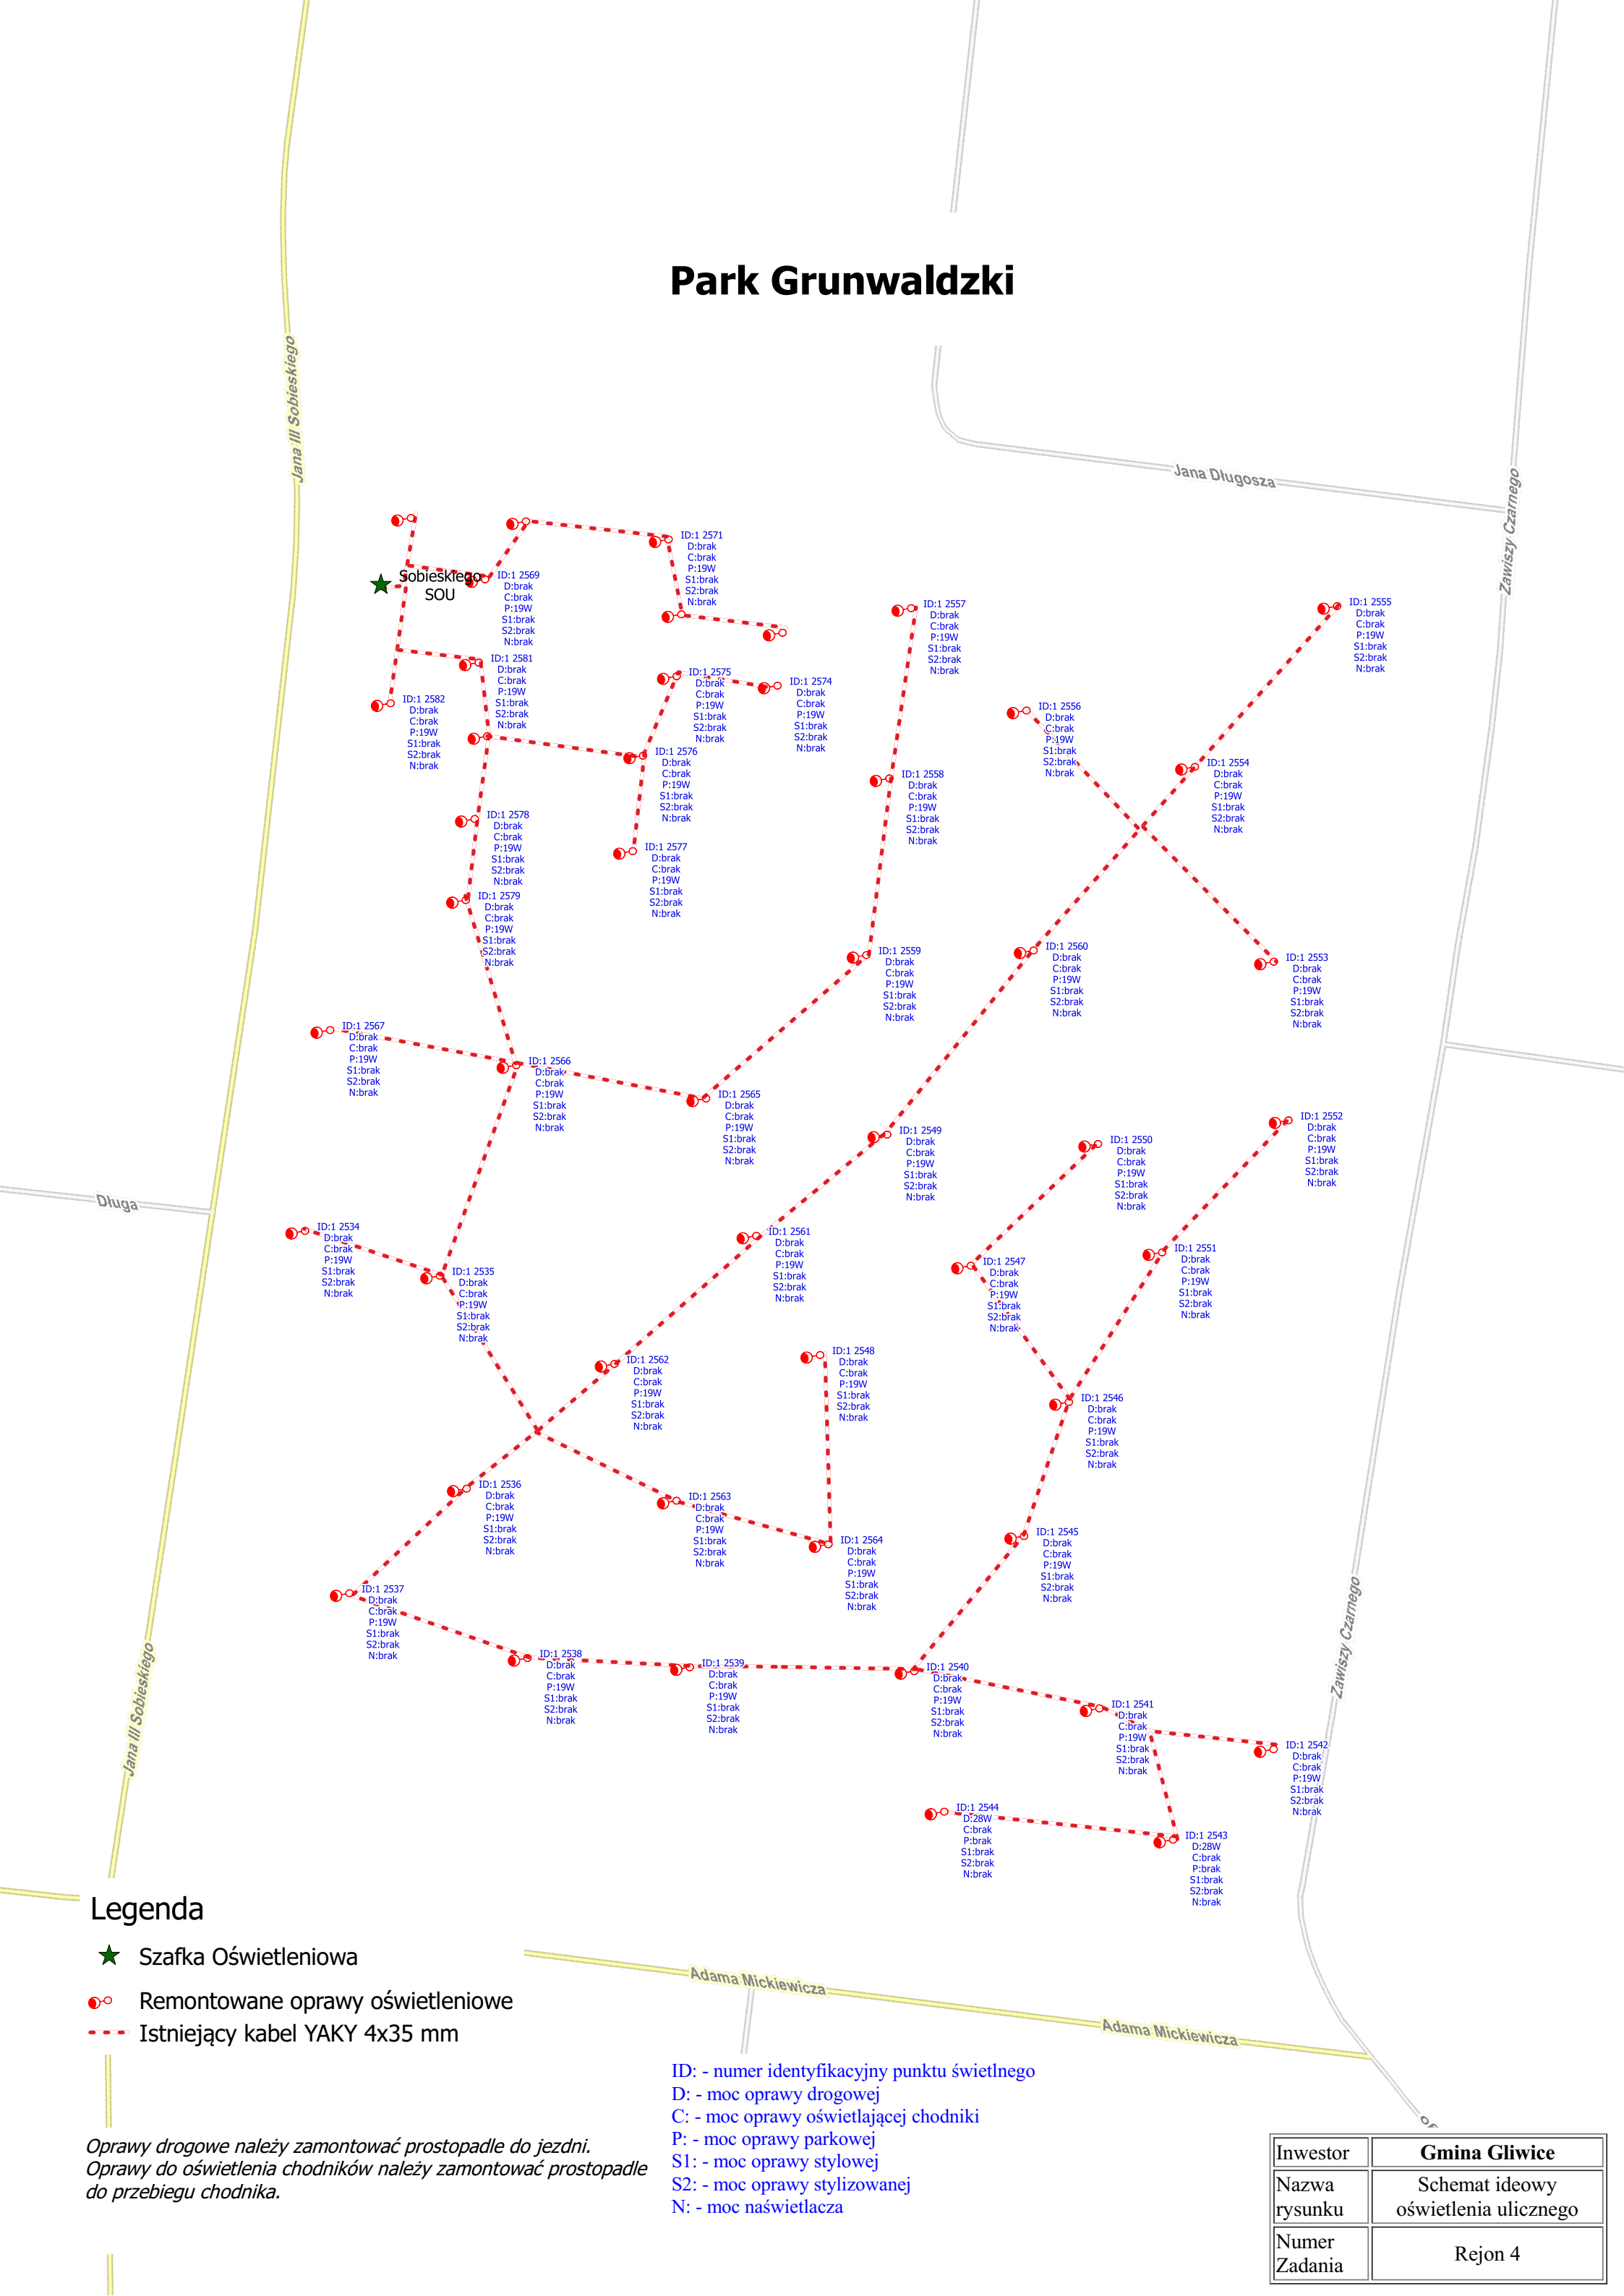

Parkowa, Pistacjowa

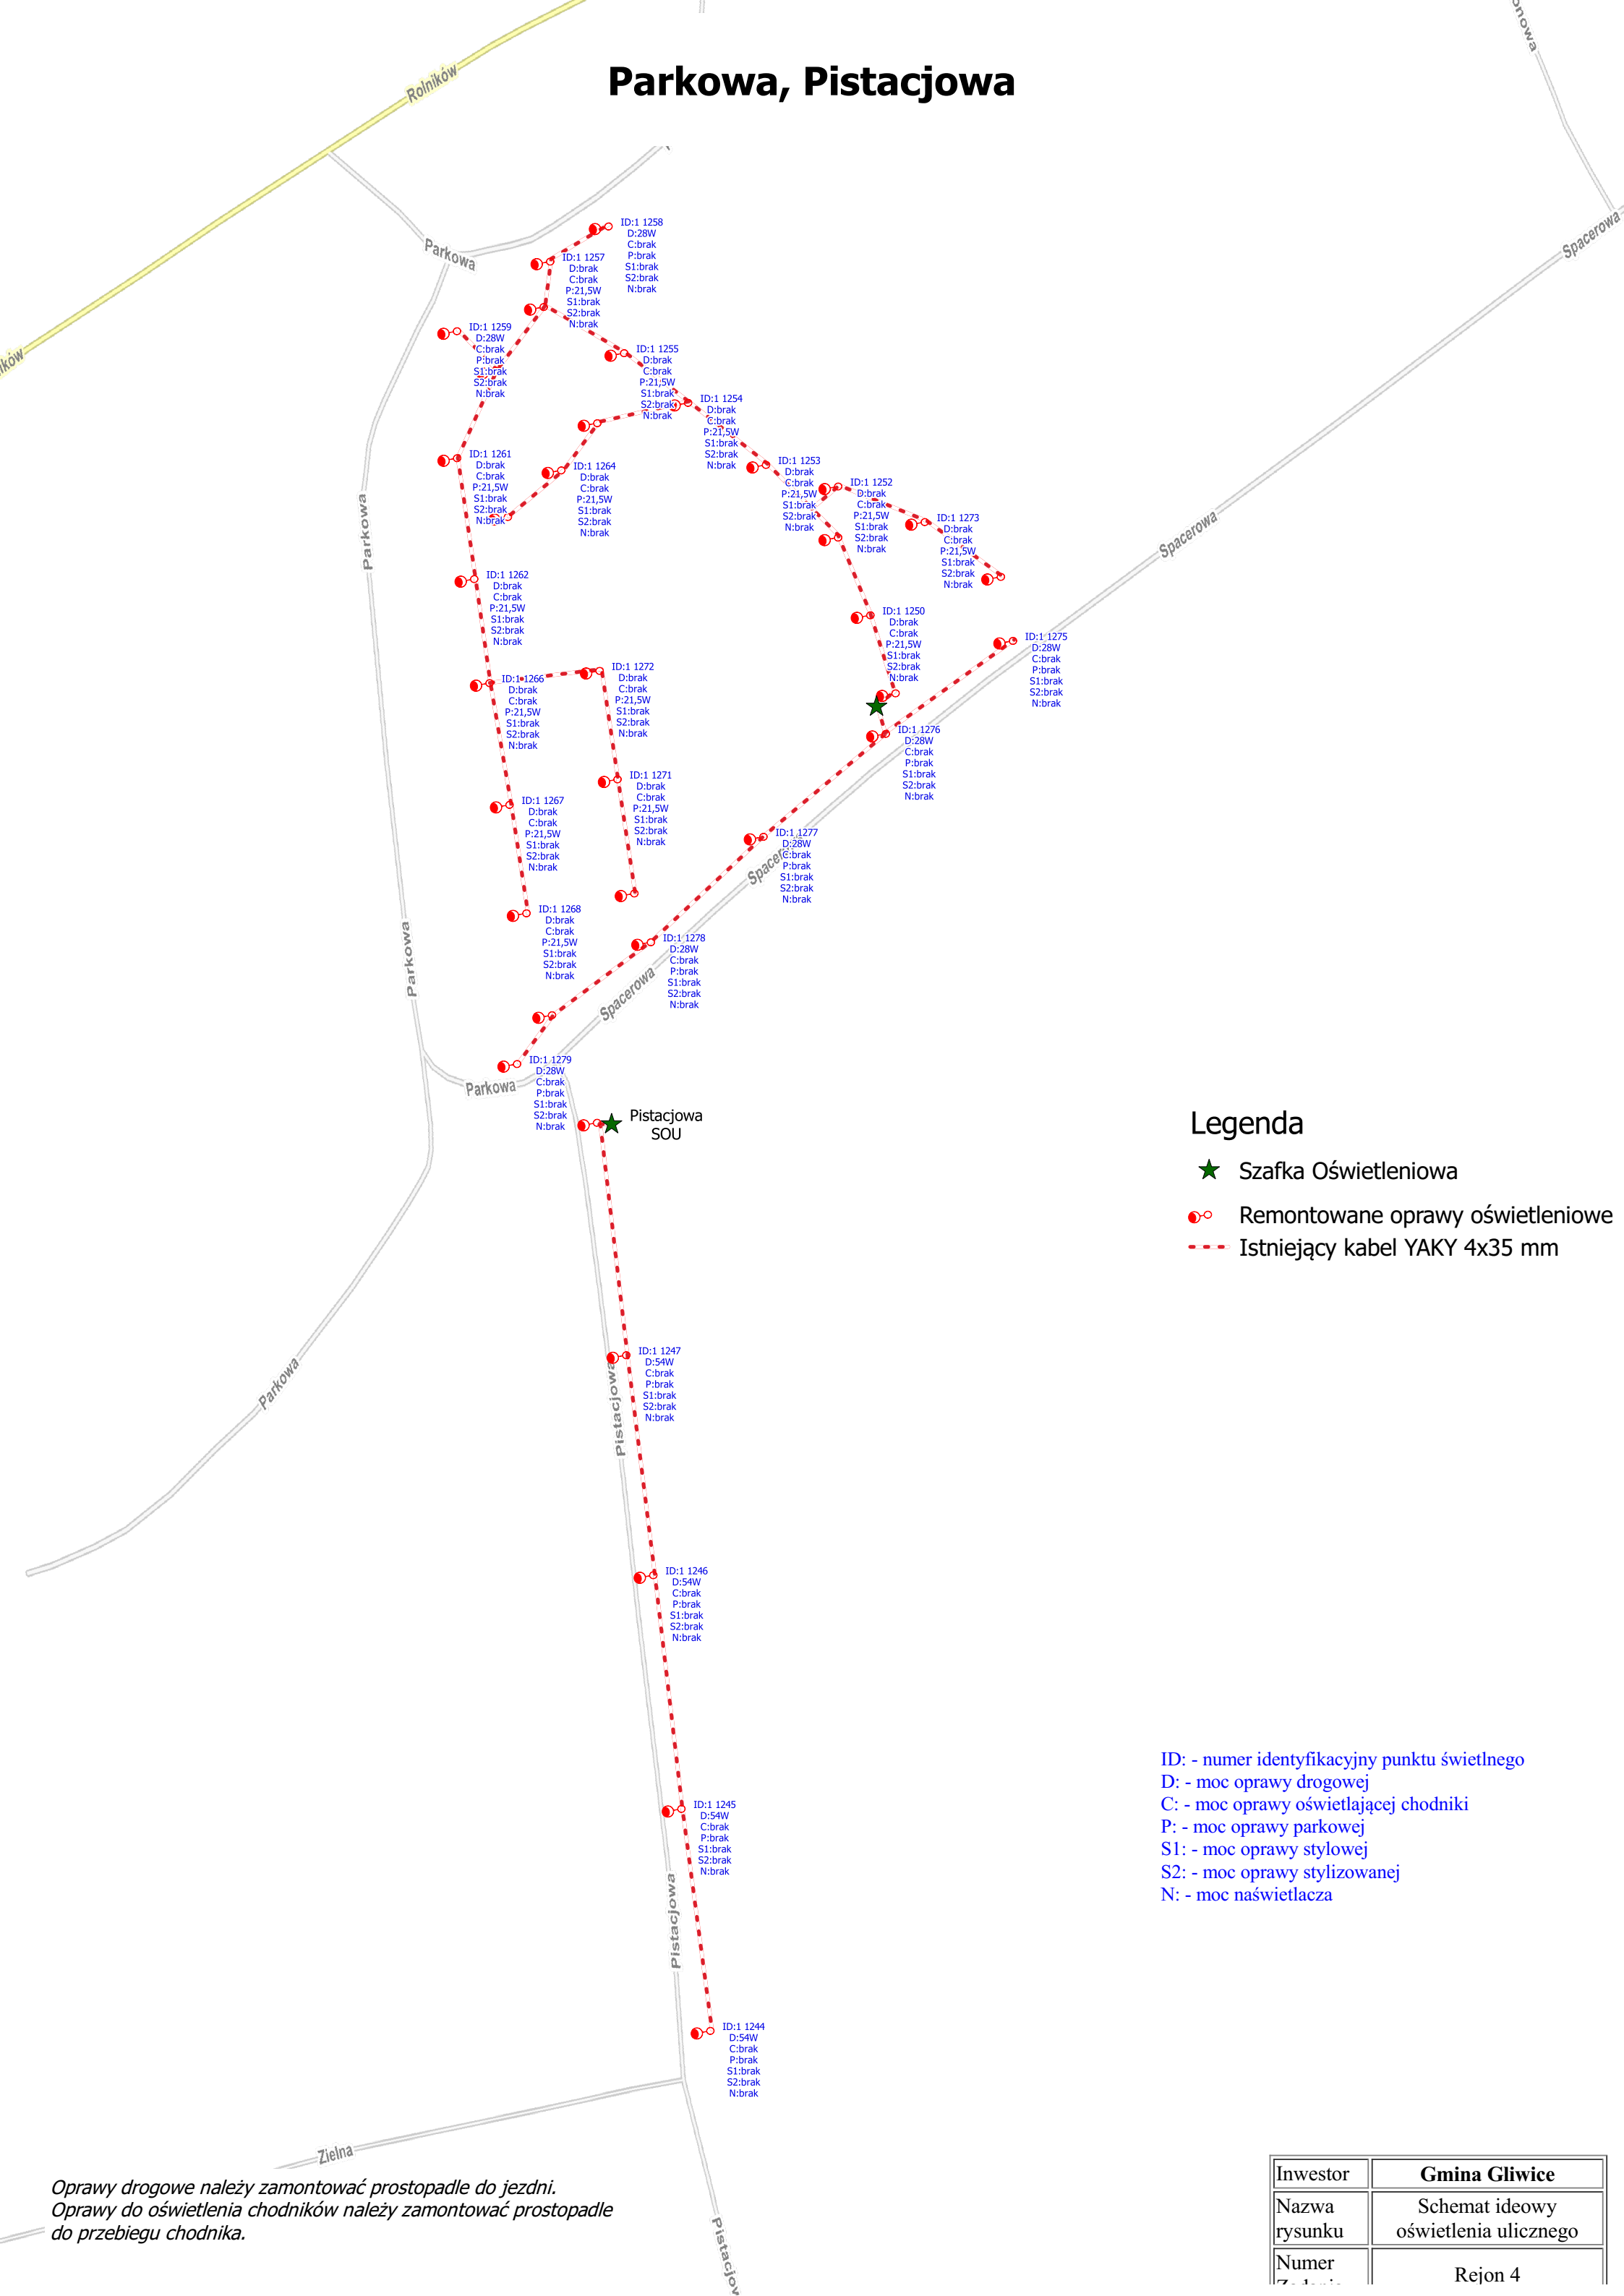

Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadle do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadle do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer	Rejon 4

Pliszki

Legenda


- ★ Szafka oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
P: - moc oprawy parkowej
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Rybnicka, Smolnicka, Knurowska

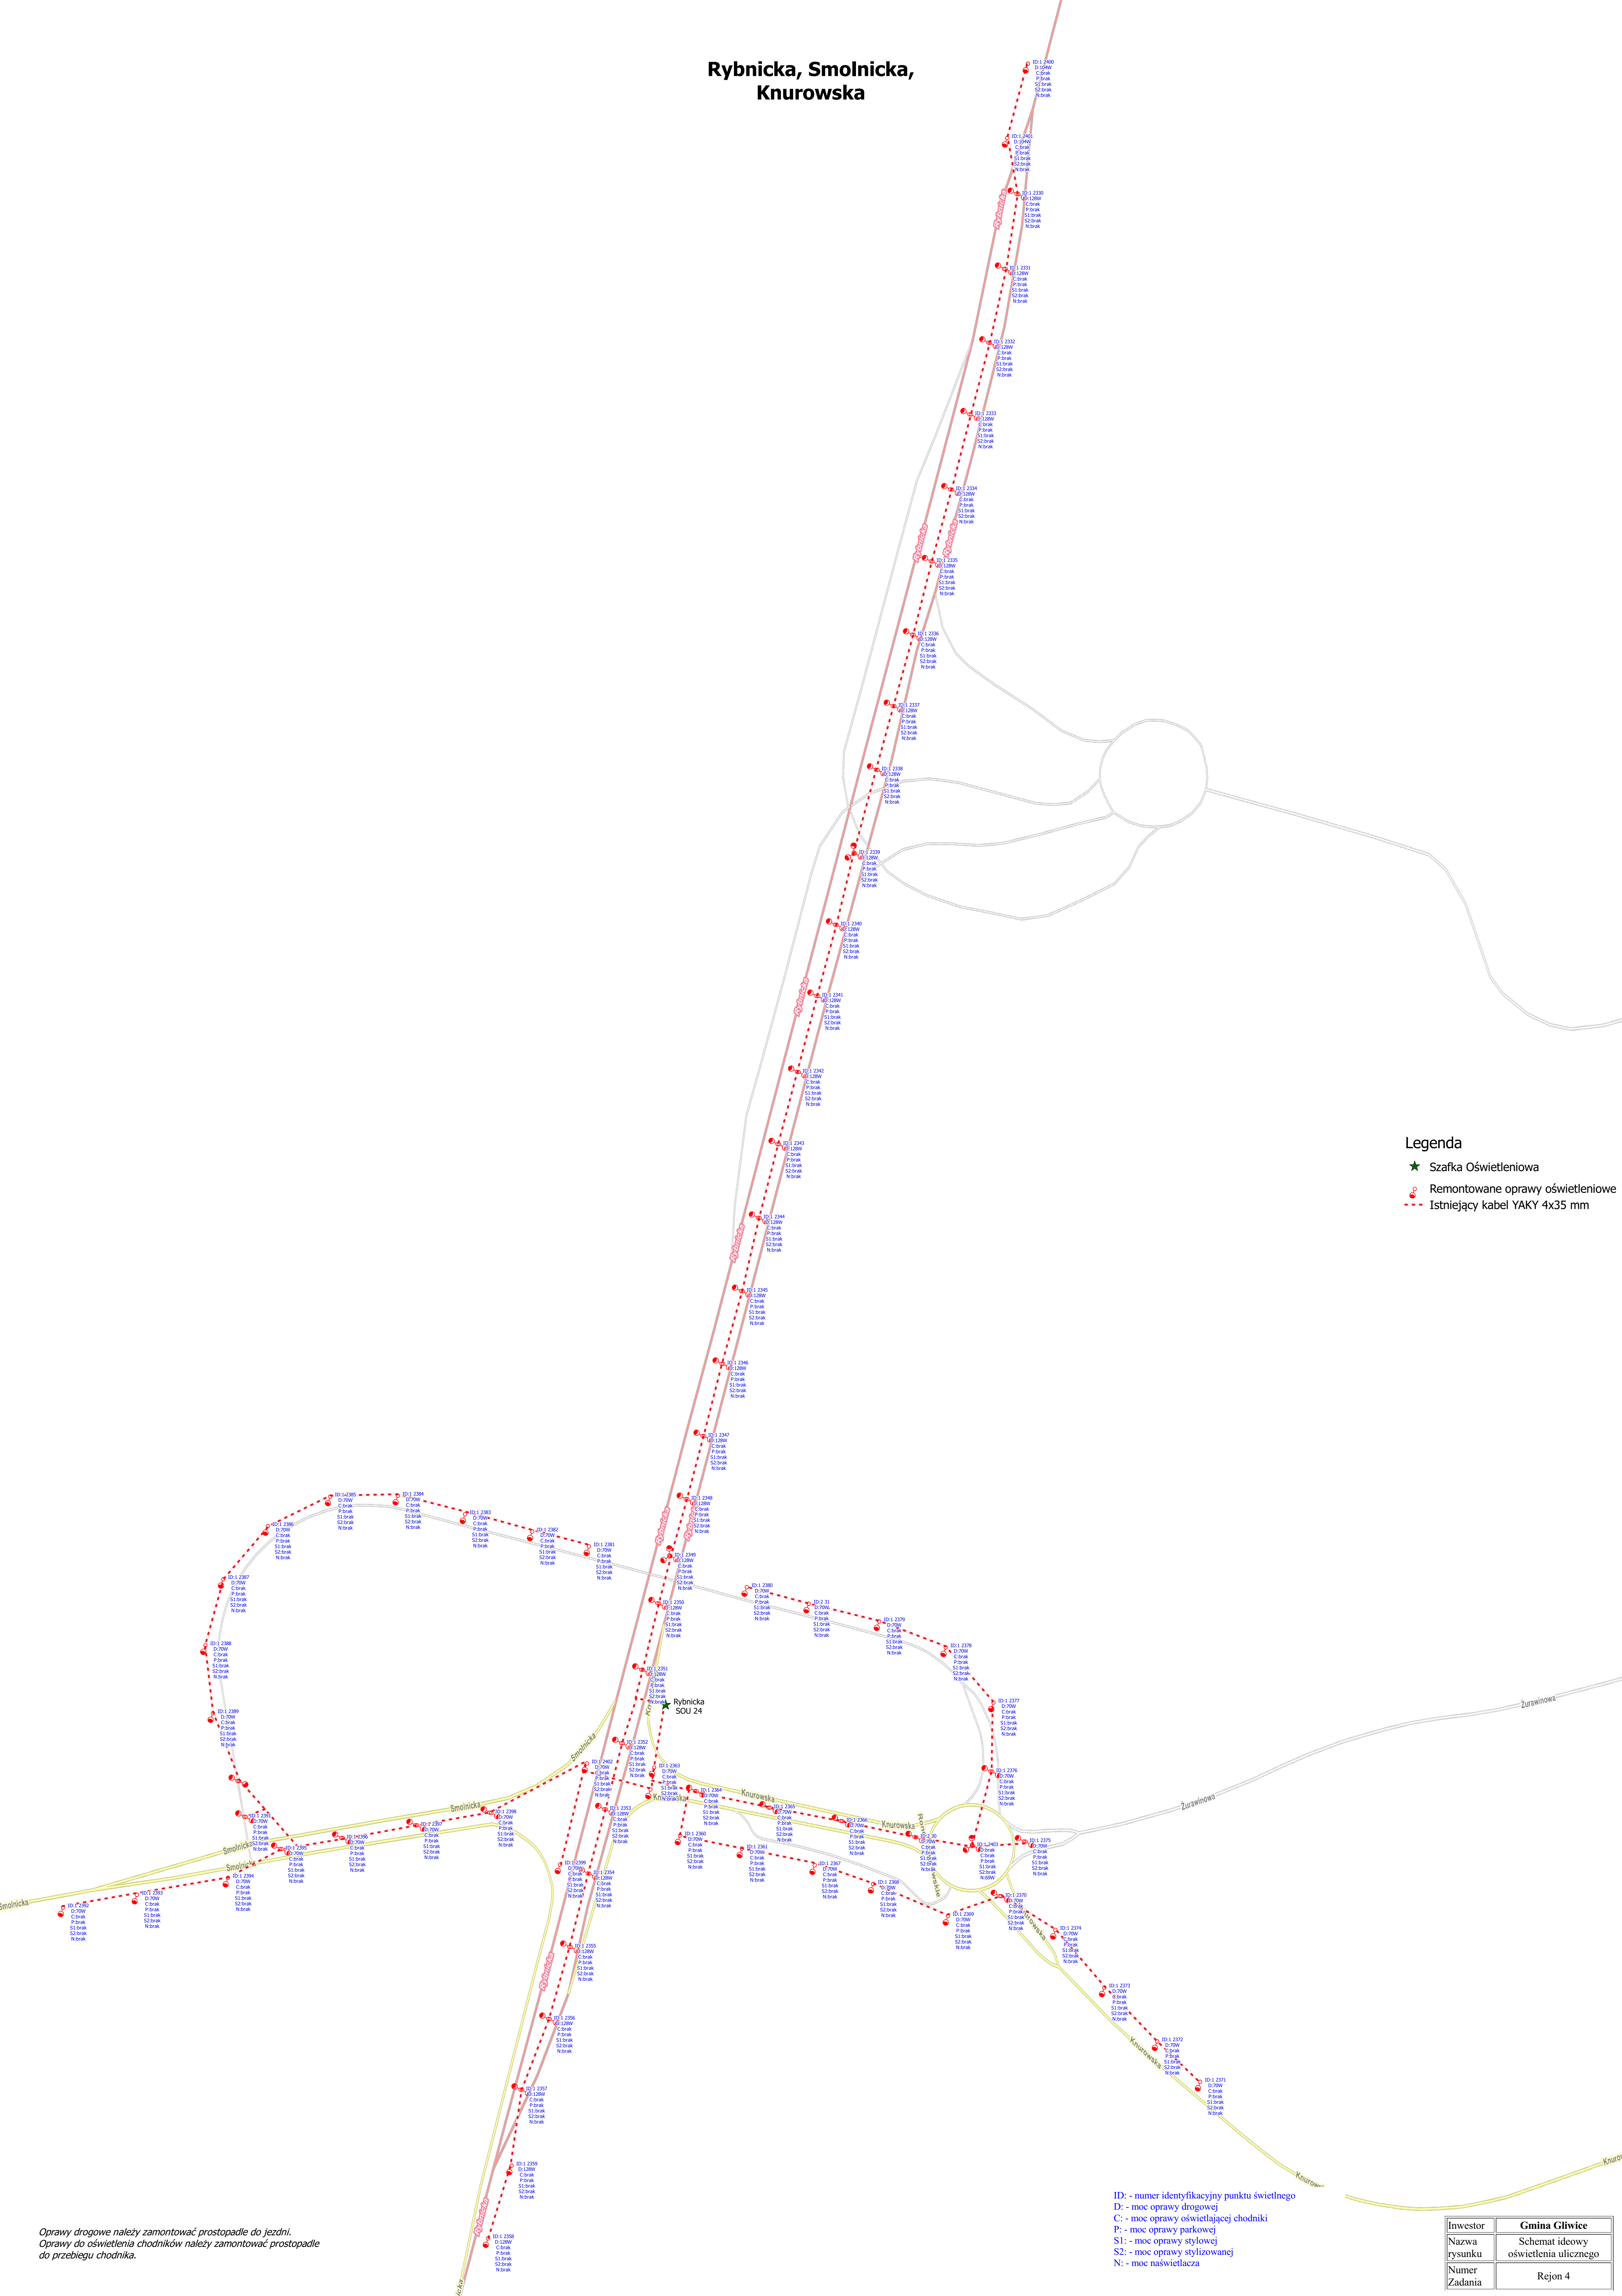

Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza


Investor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

Skowrończa Ziębia

Legenda


- ★ Szafka oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
P: - moc oprawy parkowej
N: - moc naświetlacza

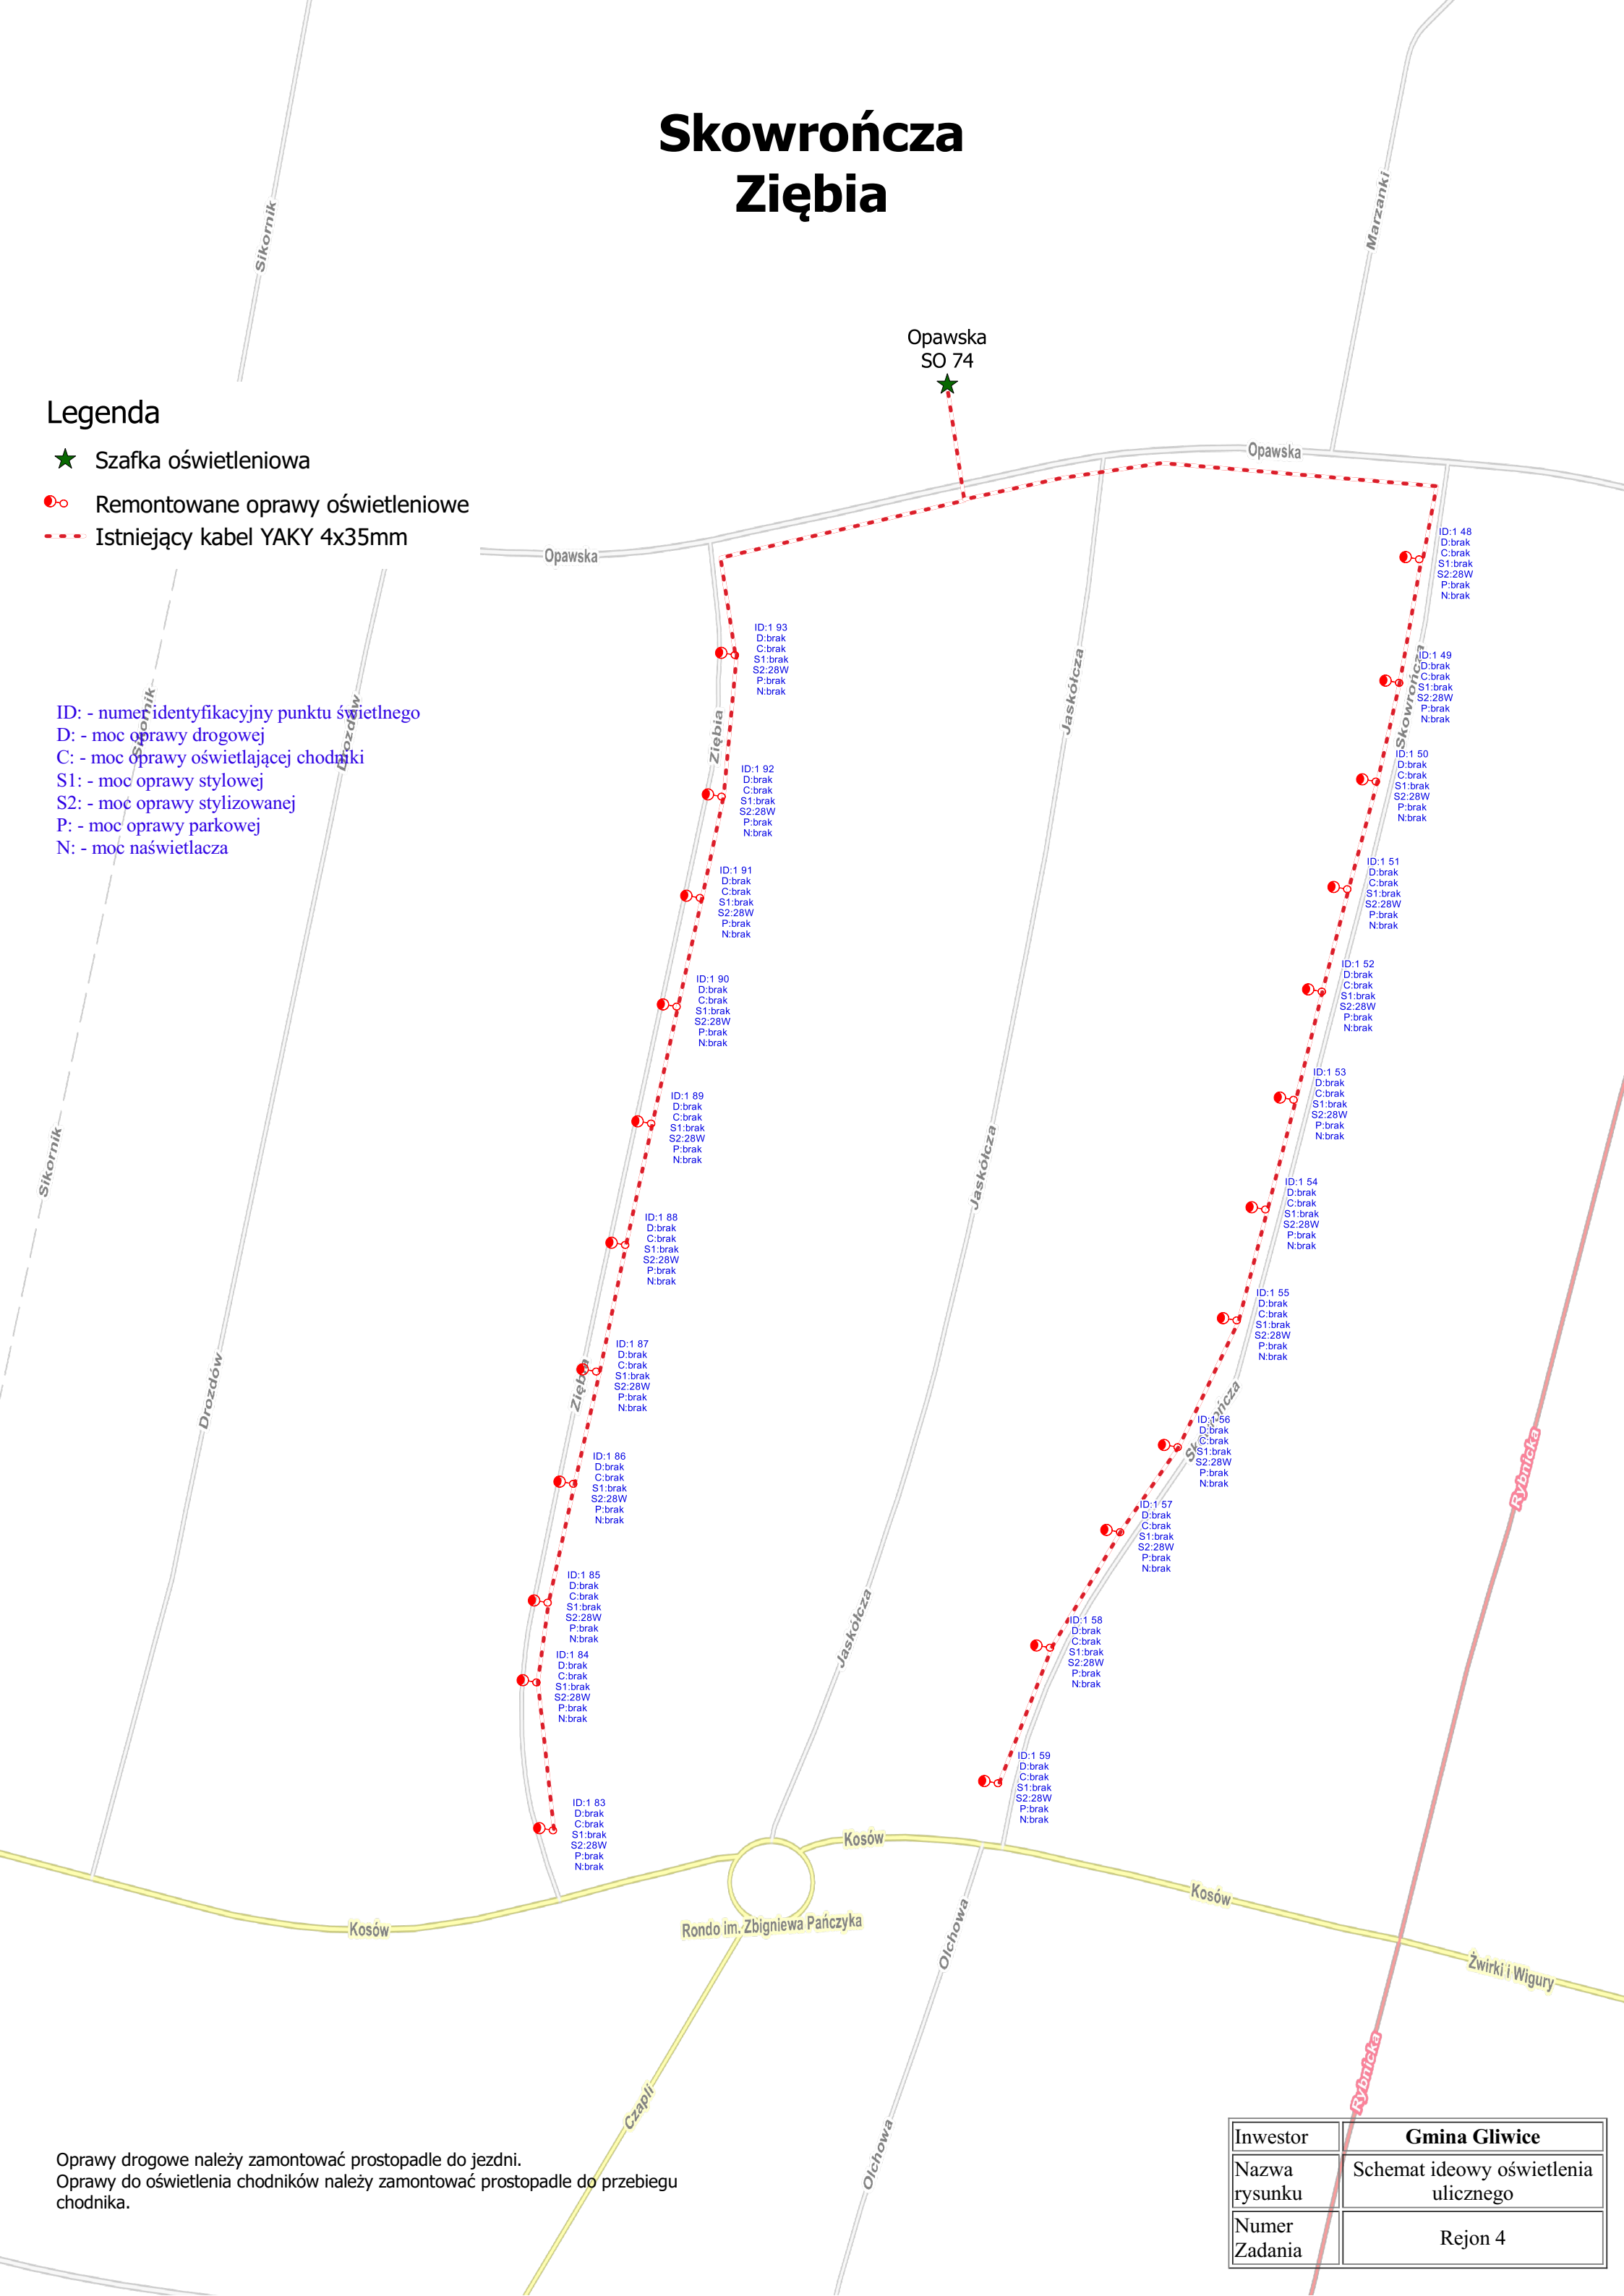

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4

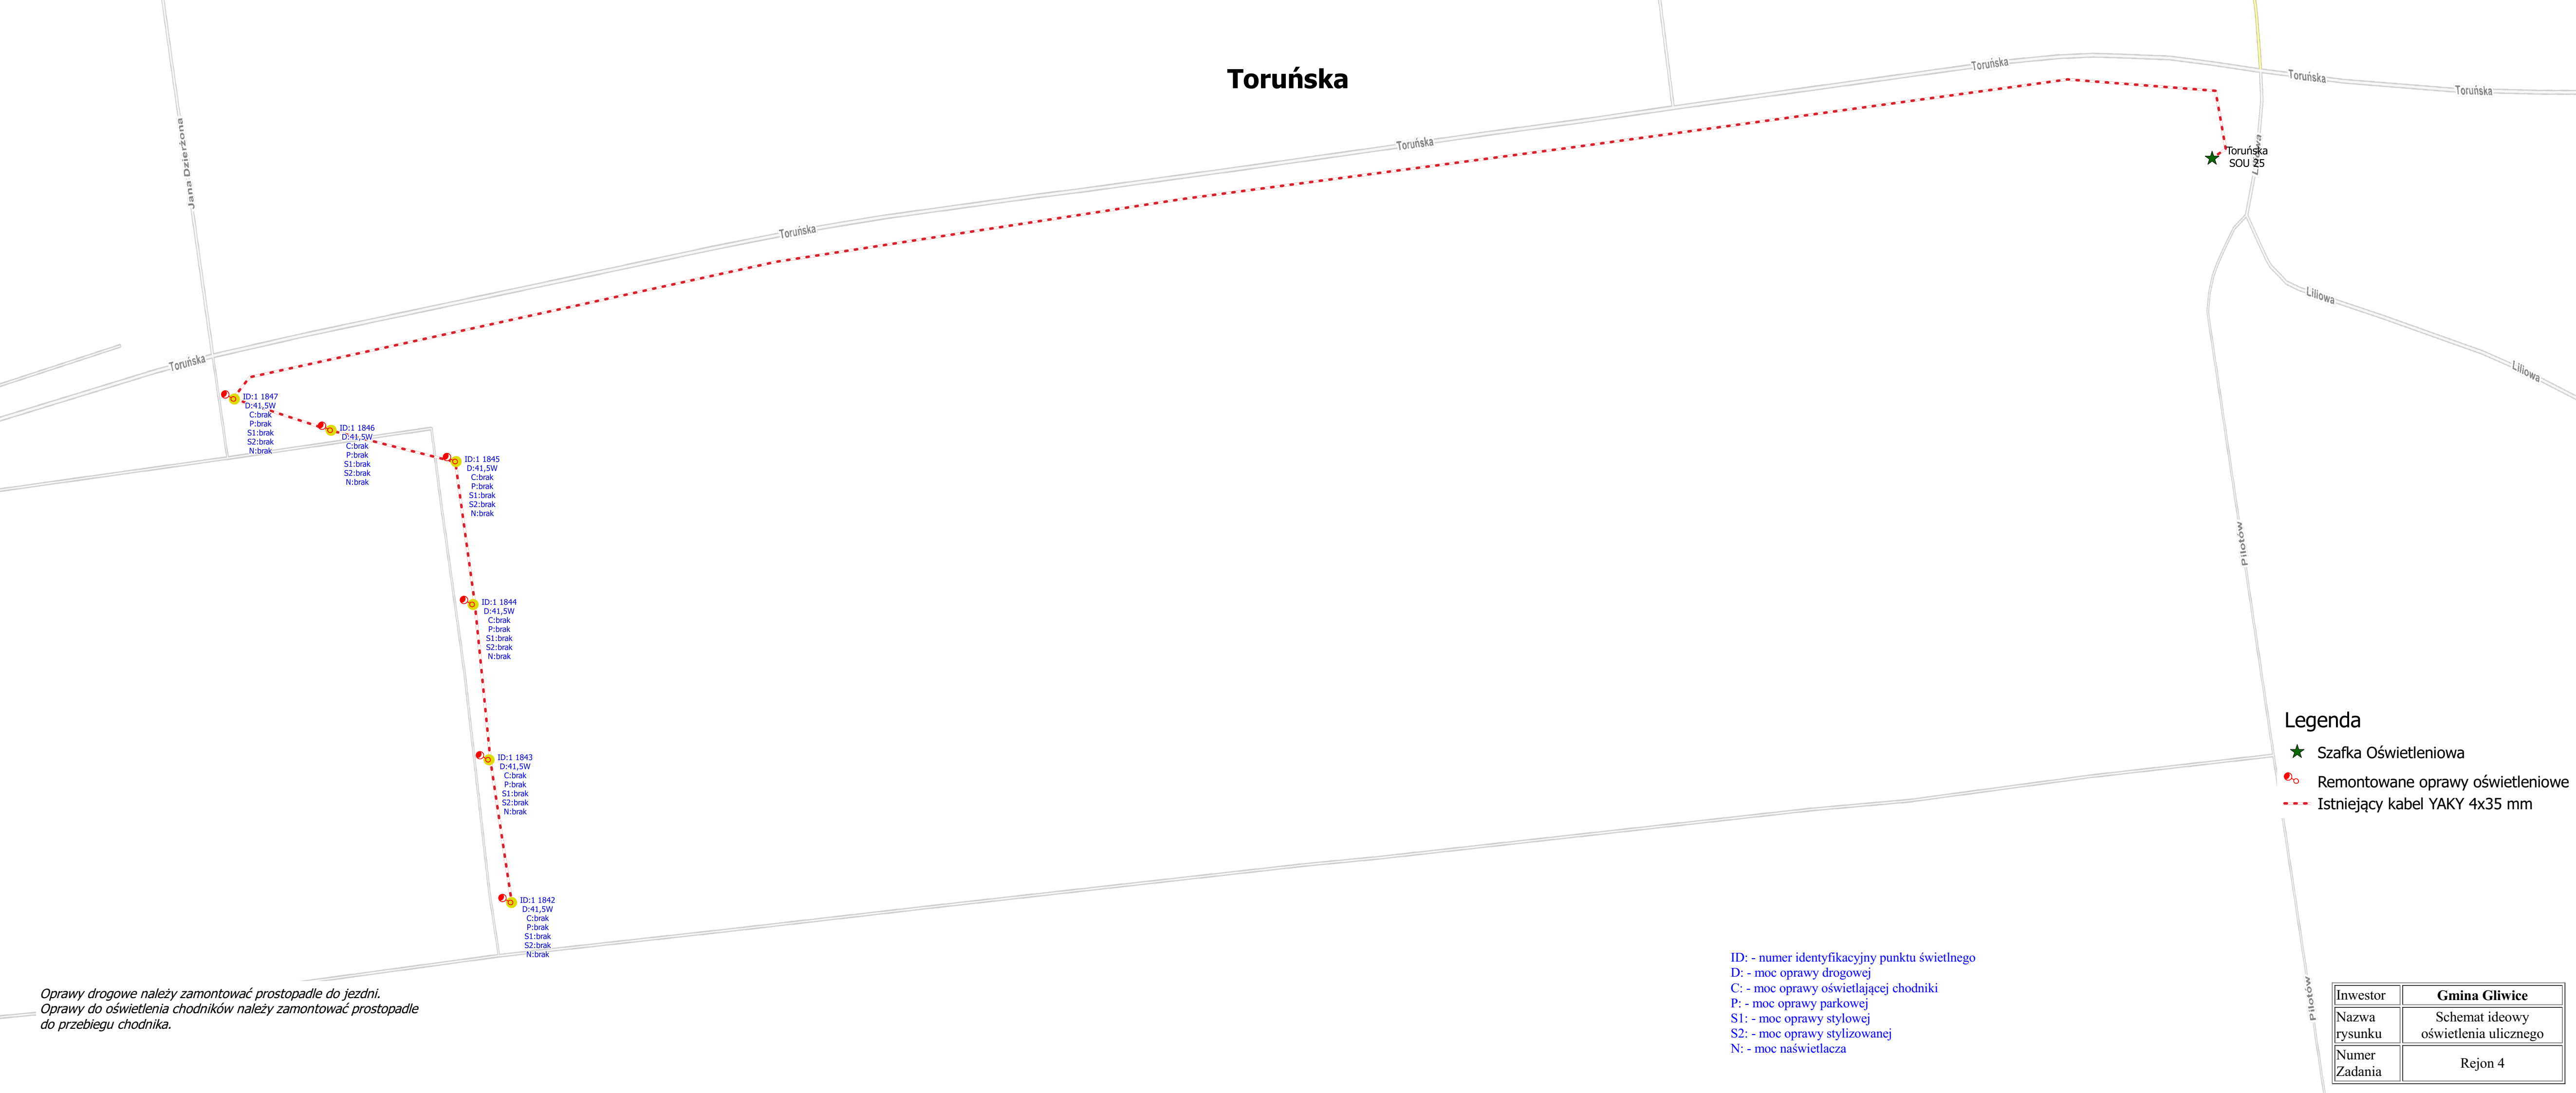

Toruńska

Toruńska SOU 25

Liliowa

Piłotów

Legenda

- ★ Szafka Oświetleniowa
- Remontowane oprawy oświetleniowe
- - - Istniejący kabel YAKY 4x35 mm

ID: - numer identyfikacyjny punktu świetlnego
D: - moc oprawy drogowej
C: - moc oprawy oświetlającej chodniki
P: - moc oprawy parkowej
S1: - moc oprawy stylowej
S2: - moc oprawy stylizowanej
N: - moc naświetlacza

Oprawy drogowe należy zamontować prostopadłe do jezdni.
Oprawy do oświetlenia chodników należy zamontować prostopadłe do przebiegu chodnika.

Inwestor	Gmina Gliwice
Nazwa rysunku	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Numer Zadania	Rejon 4