
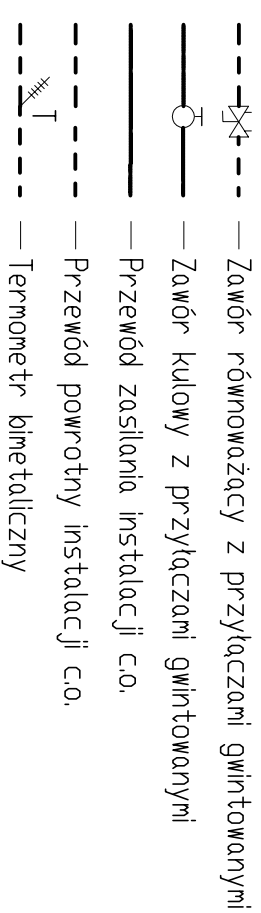


Rozdzielacze instalacji c.o.

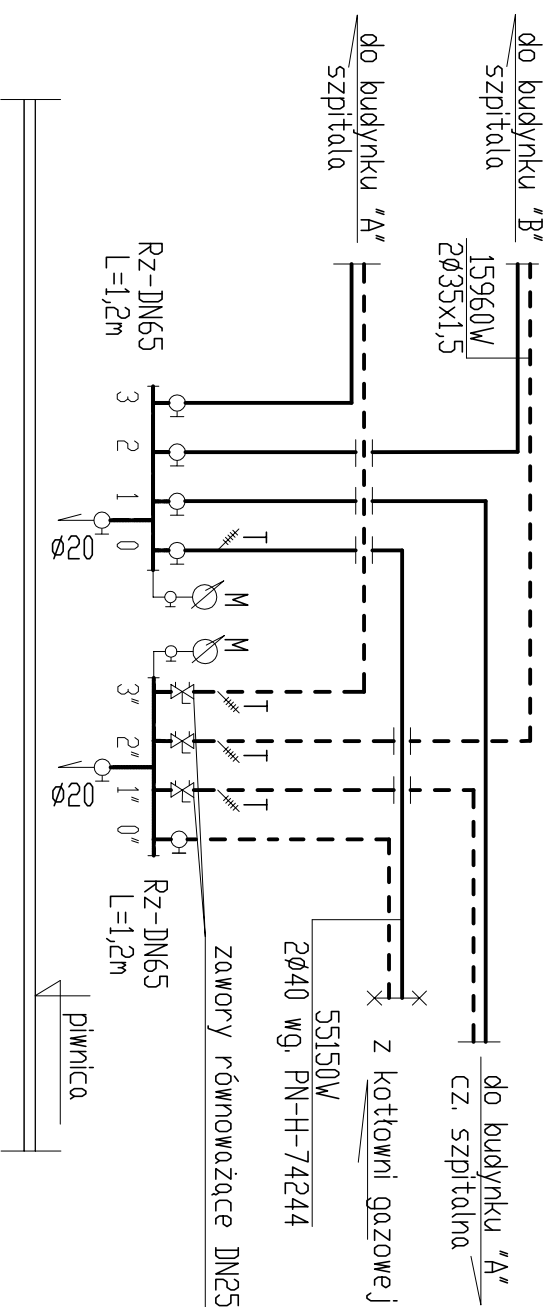


Uwaga:

1. Rozdzielacze zasilania i powrotu z króćcami dla odcięć instalacji c.o. wykonaną z rur stalowych przewodowych ze szwem wg. PN-H-74244

2. Krótce!

- | | | |
|----|---|------|
| 0 | - | DN40 |
| 1 | - | DN32 |
| 2 | - | DN32 |
| 3 | - | DN32 |
| 0" | - | DN40 |
| 1" | - | DN25 |
| 2" | - | DN25 |
| 3" | - | DN25 |

 <p>Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. MŁ-BUD s.c.</p>		Typu:		Instalacja centralnego ogrzewania		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DĘBOWEJ 5 W GLIWICACH		1727/07/18	
		SCHEMAT ROZDZIELACZA INSTALACJI C.O.		PROJEKT BUDOWLANY.					
	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:		
	Projektował: mgr inż. Zofia NOSIADEK	111/81	inst. sanit.		S2	14.11. 2018	---		
	Sprawdził: mgr inż. Barbara GĄDKOWSKA	SK 0237/ PM05/06	inst. sanit.		Brutto:	Fazo:	Rys. nr:		
	Opracował:				IS	P.B.	4		